



A terven megadott készülékek Schneider gyártmányok.

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést a jelenleg is hatályban lévő és 2014.nov.-tól kizárólagos MSZ EN 61439-1 és -2 szabvány „Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni.

Elektromos tervező: Kalmár István V-01-12409, Vn-01-12409  2093 Budajenő, Szőlőhegyi út 23. tel: +36-20-351-8494 email: kalmarvill@gmail.com	
Megrendelő: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross utca 63-67.	Dátum: 2018. december
Generál tervező: INCORSO Építész- és Építőműhely 1033 Budapest, Meggyfa utca 27.	Tervfajta: KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
Tervezés tárgya: Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed SZOCIÁLIS MOSODA KIALAKÍTÁSA VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 PÁLYÁZAT 1089, Budapest, Diószeghy Sámuel utca 13. hrsz.: 36068	Rajzsám: V-05
Rajz megnevezése: Mosoda E1 jelű elosztó berendezés terve	Mérték: -

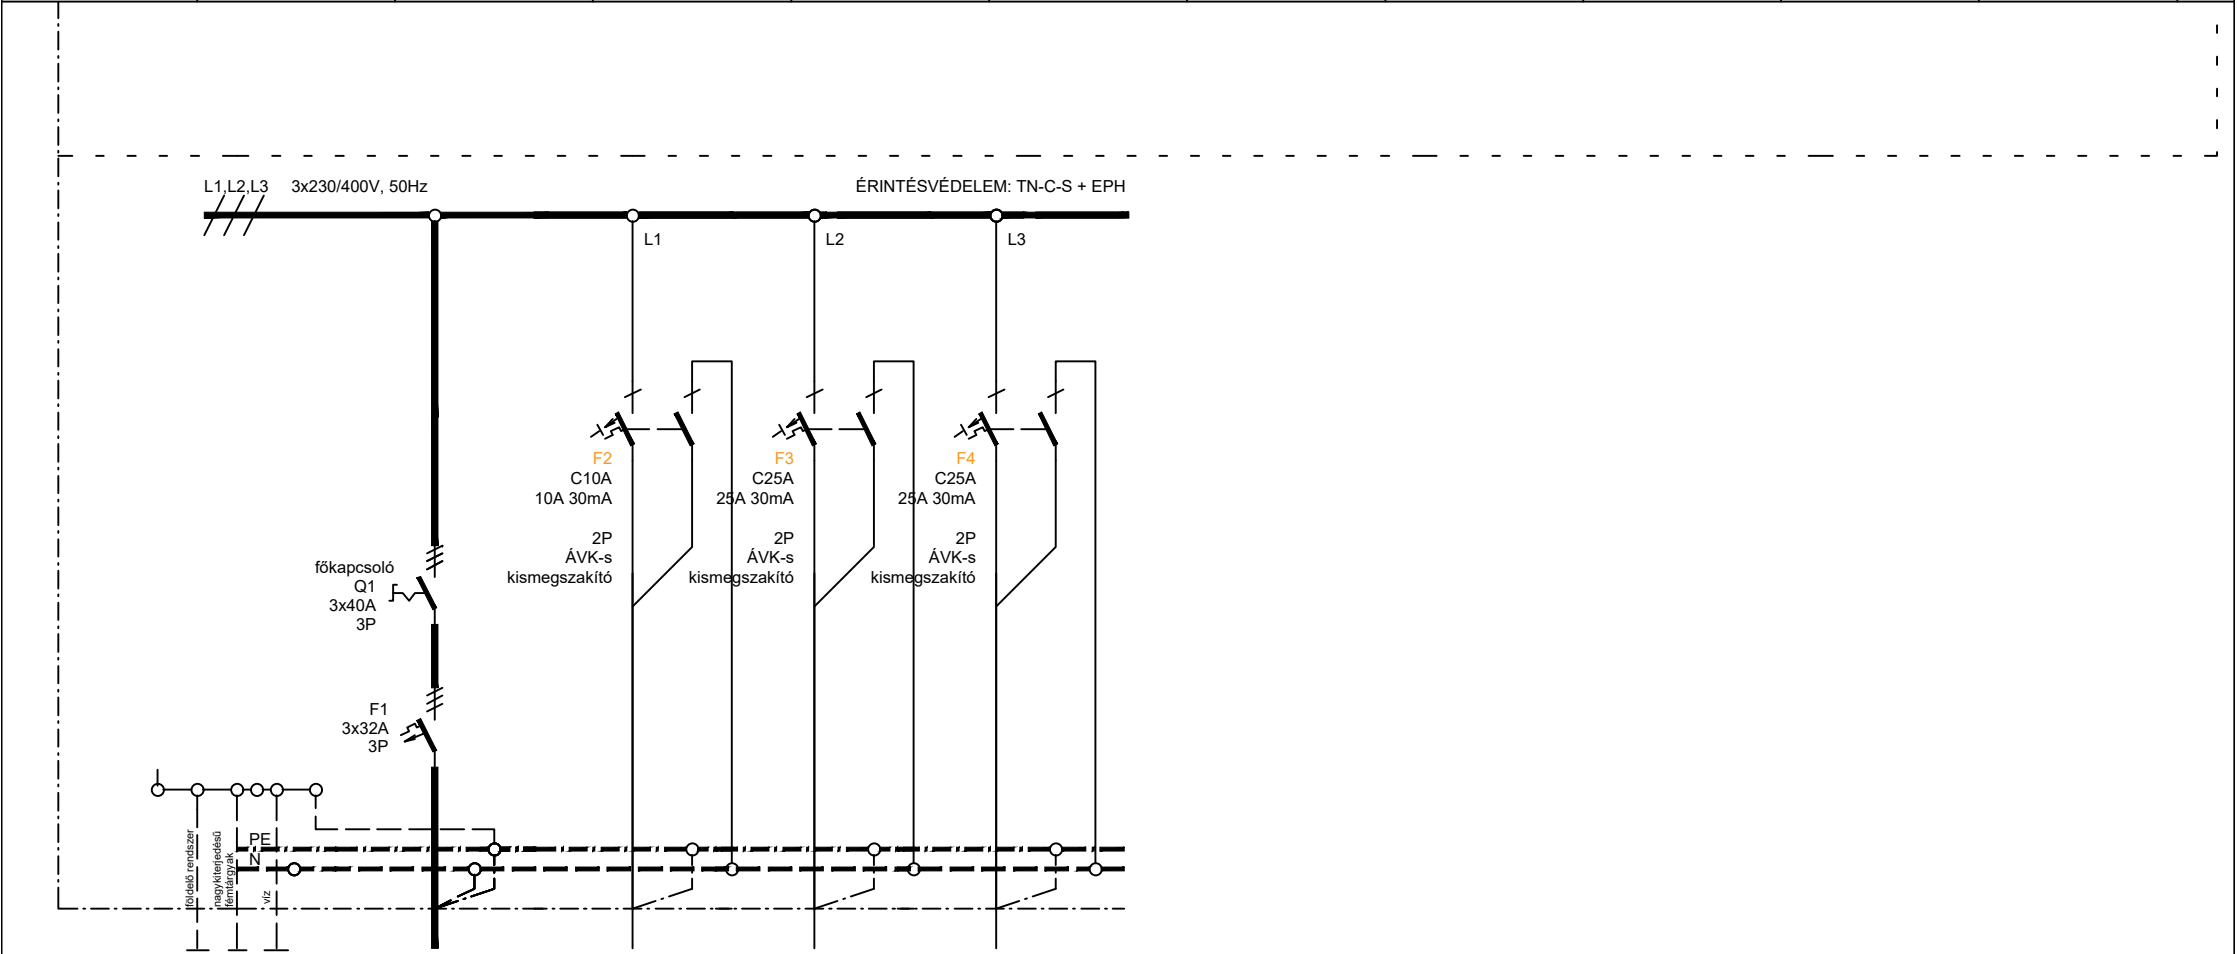

LEÁGAZÁSSZÁM		1	2	3	4
MEGNEVEZÉS		Betáplálás	Világítás	Szárítógép	Szárítógép
TELJESÍTMÉNY (kW)					
ÁRAMERŐSSÉG (A)		3x32	1x10	1x25	1x25
VEZETÉK	TÍPUS	YSLY-JZ	NYM	NYM	NYM
	KERM.(mm 2)	5x16	3x2,5	3x4	3x4

