

3.5 sz. napirend
POT

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 10. 14-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. Ker. 7261/10.-521/10 TR. állomások között (Cípus – Százados – Tisztes utcák közötti szakaszain) részleges 10 kV-os kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 5 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A tervező Impulzív Kft. (Zibriczky Zoltán tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. Ker. 7261/10 - 521/10 TR. állomások között a Cípus -, Százados -, Hős-, és Tisztes utcák közötti szakaszain részleges 10 kV-os kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

II. Indokolás

A részleges kábelrekonstrukcióhoz szükséges az Önkormányzatunk tulajdonában álló Cípus – Százados – Hős - Tisztes utcák közötti szakaszain út és járdaburkolatok, és zöldterületek megbontása, amelyhez szükséges az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása. **(2., 3., 4., és 5. számú melléklet).**

III. Tényállás

A II. pontban (Indoklásban) megfogalmazottak szerint.

IV. Döntés tartalmának részletes ismertetése

Javasoljuk, hogy Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön úgy, hogy az Impulzív Kft. kérelmére, a Budapest VIII. Ker. 7261/10 - 521/10 TR. állomások között (Cípus –Százados – Tisztes utcák közötti szakaszain) részleges 10 kV-os kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz tulajdonosi hozzájárulását megadja.

V. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi-hozzájárulása. A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontján alapul.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentieknek megfelelően a határozat elfogadni szíveskedjék..

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Impulzív Kft. részére, a Budapest VIII. Ker. 7261/10 - 521/10 TR. állomások között (Cípus –Százados –Tisztes utcák közötti szakaszain)

részleges 10 kV-os kábelrekonstrukció közterületi munkálataihoz szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-1317/2013.

Kérelmező: Impulzív Kft., tervező Zibriczky Zoltán

Helyszínek: Budapest VIII. Hős utca, hrsz.: 38839/12, aszfalt útpálya, útszegély, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. Tisztes utca, hrsz.:38839/21, aszfalt útpálya, útszegély, aszfalt behajtók burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. Százados út, hrsz.:38860, aszfalt útpálya, útszegély, burkolatbontással **érintett**,
Budapest VIII. Ciprus utca, hrsz.: 38866, aszfalt útpálya, útszegély, burkolatbontással **érintett**
Budapest VIII. Hős utca, hrsz.: 38873, aszfalt útpálya, útszegély, burkolatbontással (a meglévő védőcsőben történő átvezetés miatt) **érintett**,
Budapest VIII. Hős utca, Hungária körúti torkolata hrsz.: 38873, aszfalt útpálya, útszegély, burkolatbontással (a meglévő védőcsőben történő átvezetés miatt) **nem érintett**,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. Ker. 7261/10 - 521/10 TR. állomások között (Ciprus –Százados – Tisztes utcák közötti szakaszain) részleges 10 kV-os kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett útpálya, bontási szélességben, és teljes rétegrendjében, érintett járda, és aszfalt behajtó teljes szélességében és rétegrendjében történő végleges helyreállítása,
- a zöldterületi szakaszok védelme- teljes helyreállítása (fák megóvása, termőtalaj cseréje, cserjék és fű újratelepítése), /34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (3), (4), (5), (6). bekezdése szerint,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- közterületek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat, a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintet közműtulajdosoktól (közműszolgáltatóktól), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér,
- Beruházó, Kivitelező, a Hős u.-, Ciprus u.- Hungária körút torkolati szakaszain történő munkálatok megkezdése előtt, a BKK. Zrt. beruházásában megvalósuló Hungária körutat érintő „Kerékpáros főútvonal rekonstrukció” azok sorrendiségét meghatározó eredményes egyeztetést lefolytatni köteles.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. október 14.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményüzemeltetési Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzó!):
indokolt hirdetőtáblán honlapon


Budapest, 2013. október 10.



Szűcs Tamás
ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI
IRODA

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 


JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:

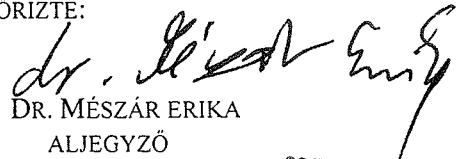

DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

2013 OKT 11

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

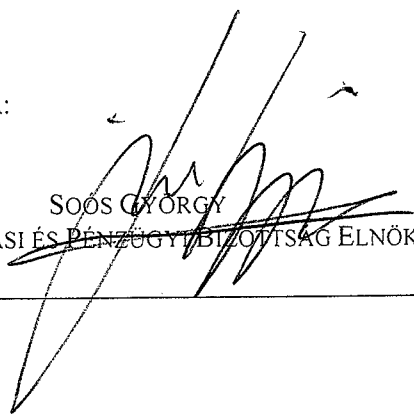
SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1.sz. melléklet



IMPULZIV Kft. Tervezés, Kivitelezés, Üzemeltetés

Tel: 06-23-428 332; Fax: 06-23-428 331
Cím: 2040 Budaörs, Baross utca 165.

www.impulzivkft.hu
e-mail: impulziv@t-online.hu



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási ügyosztály
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Iktatószám: 119-7261-R-6/13.

2013. szeptember 18.

Tárgy: Bp. VIII. 7261/10. - 521/10. TR állomás között részleges 10 kV-os kábel rekonstrukció.
(Ciprus u. - Százados u. - Tisztes u.)
Tervszám: 12/119-7261-R.
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat kérelem.

Tisztelt Cím!

Kérem Önöket, szíveskedjenek a mellékelt műszaki tervdokumentációhoz a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat megadni.

A tárgyi bontási és létesítési nyomvonal által érintett VIII. kerületi Önkormányzati ingatlanok:

- 38839/12. hrsz. (Hős utca) - aszfalt járda és aszfalt úttest;
- 38839/21. hrsz. (Tisztes utca) - aszfalt járda és aszfalt behajtók;
- 38860. hrsz. (Százados út) - aszfalt járda és aszfalt úttest;
- 38866. hrsz. (Ciprus utca) - aszfalt járda és aszfalt úttest;
- 38873. hrsz. (Hős utca) - aszfalt járda és aszfalt úttest.


Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Ciprus utca keresztezése meglévő nyomvonalon, meglévő védőcsőben történik, útbontás, ill. útatfűrés nélkül.


Ügyintézésüket megköszönöm:


Zibriczky Zoltán

Zibriczky Zoltán
tervező
+36202668764.
zzoltan@chello.hu


Melléklet 1-1 pld-ban: Műszaki tervdokumentáció.
Nyomvonalrajz 1. - Bontás 1. 12/119-7261-R-1.
Nyomvonalrajz 2. - Bontás 2. 12/119-7261-R-2.
Nyomvonalrajz 3. - Bontás 3. 12/119-7261-R-3.
Nyomvonalrajz 4. - Bontás 4. 12/119-7261-R-4.
Nyomvonalrajz 5. - Létesítés 1. 12/119-7261-R-5.
Nyomvonalrajz 6. - Létesítés 2. 12/119-7261-R-6.
Metszeti rajz - kábel fektetés járdában. 12/119-7261-R-J.
Metszeti rajz - kábel fektetés úttest alatt. 12/119-7261-R-Ü.

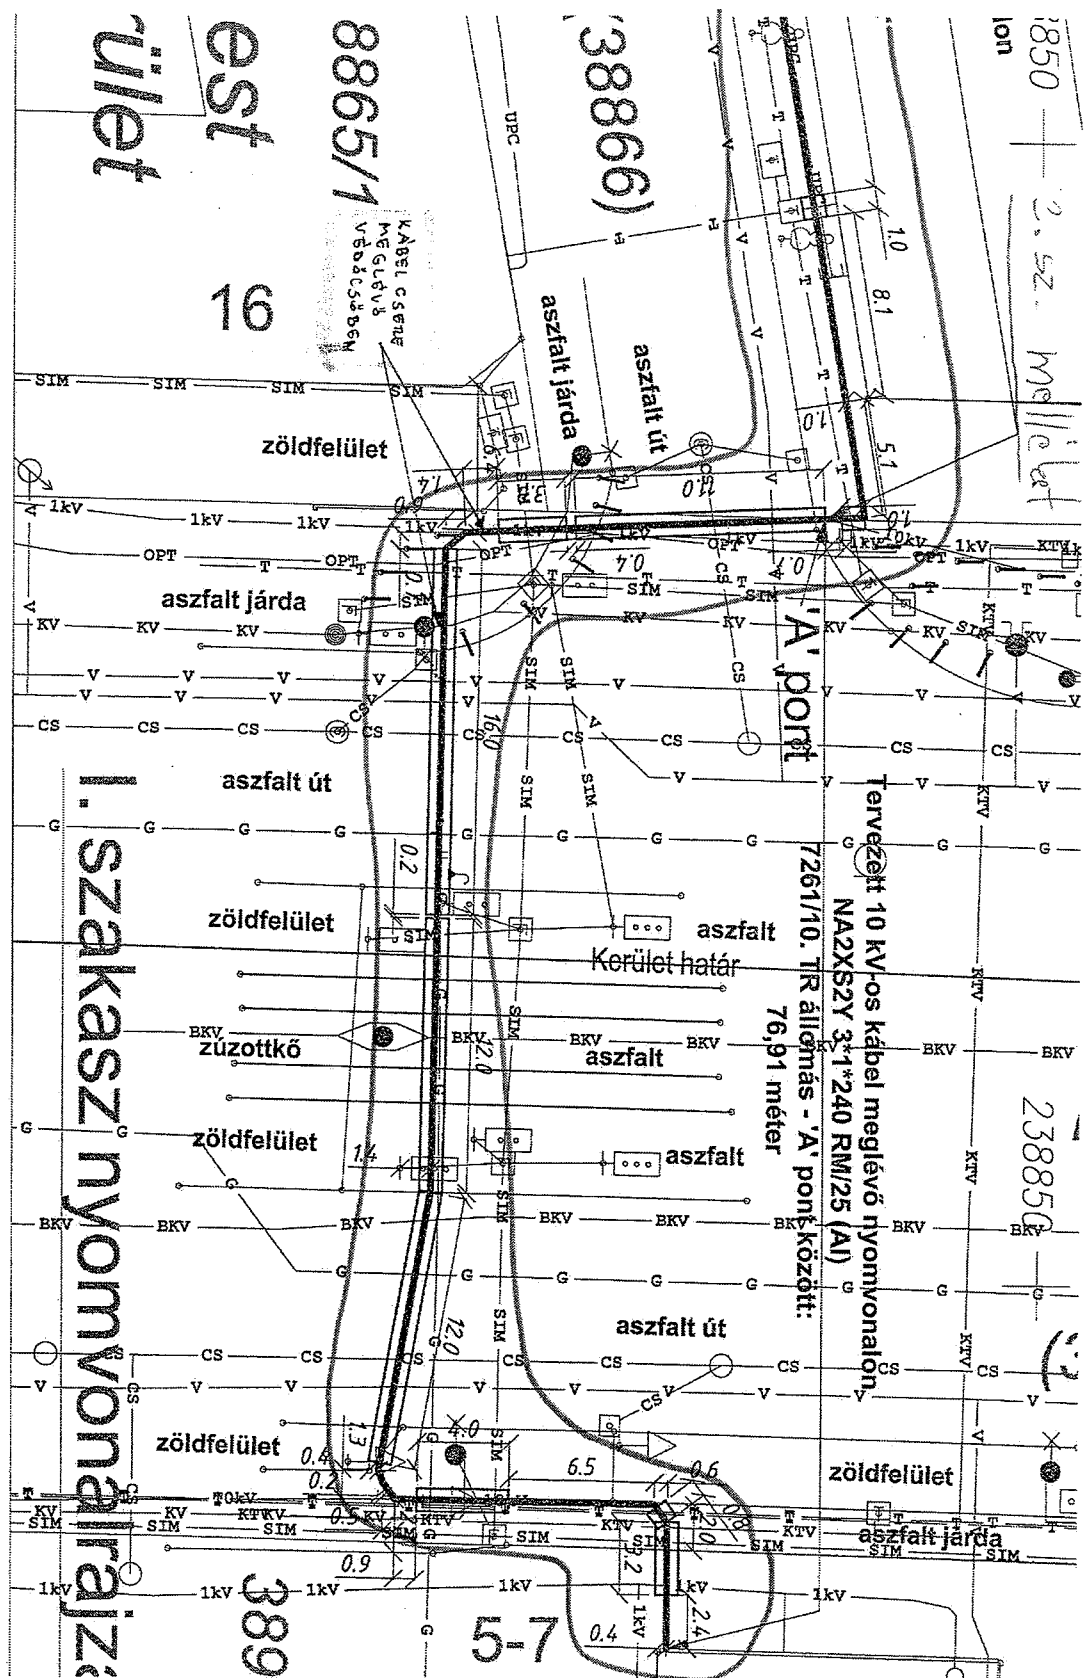

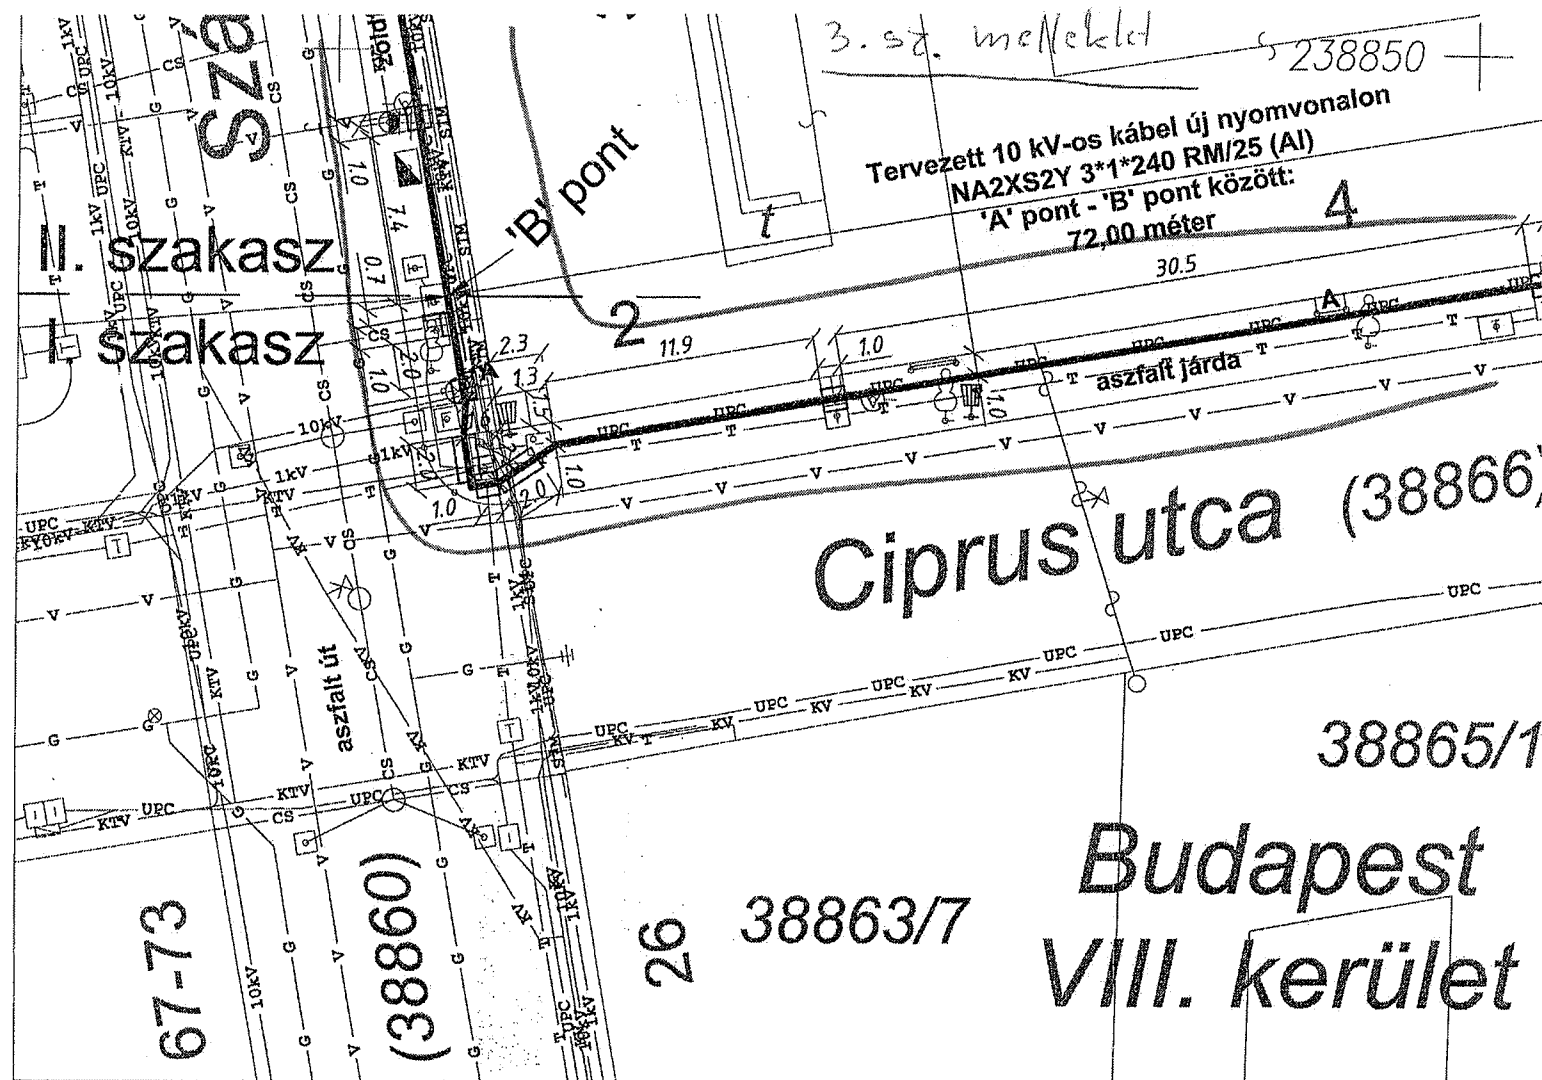

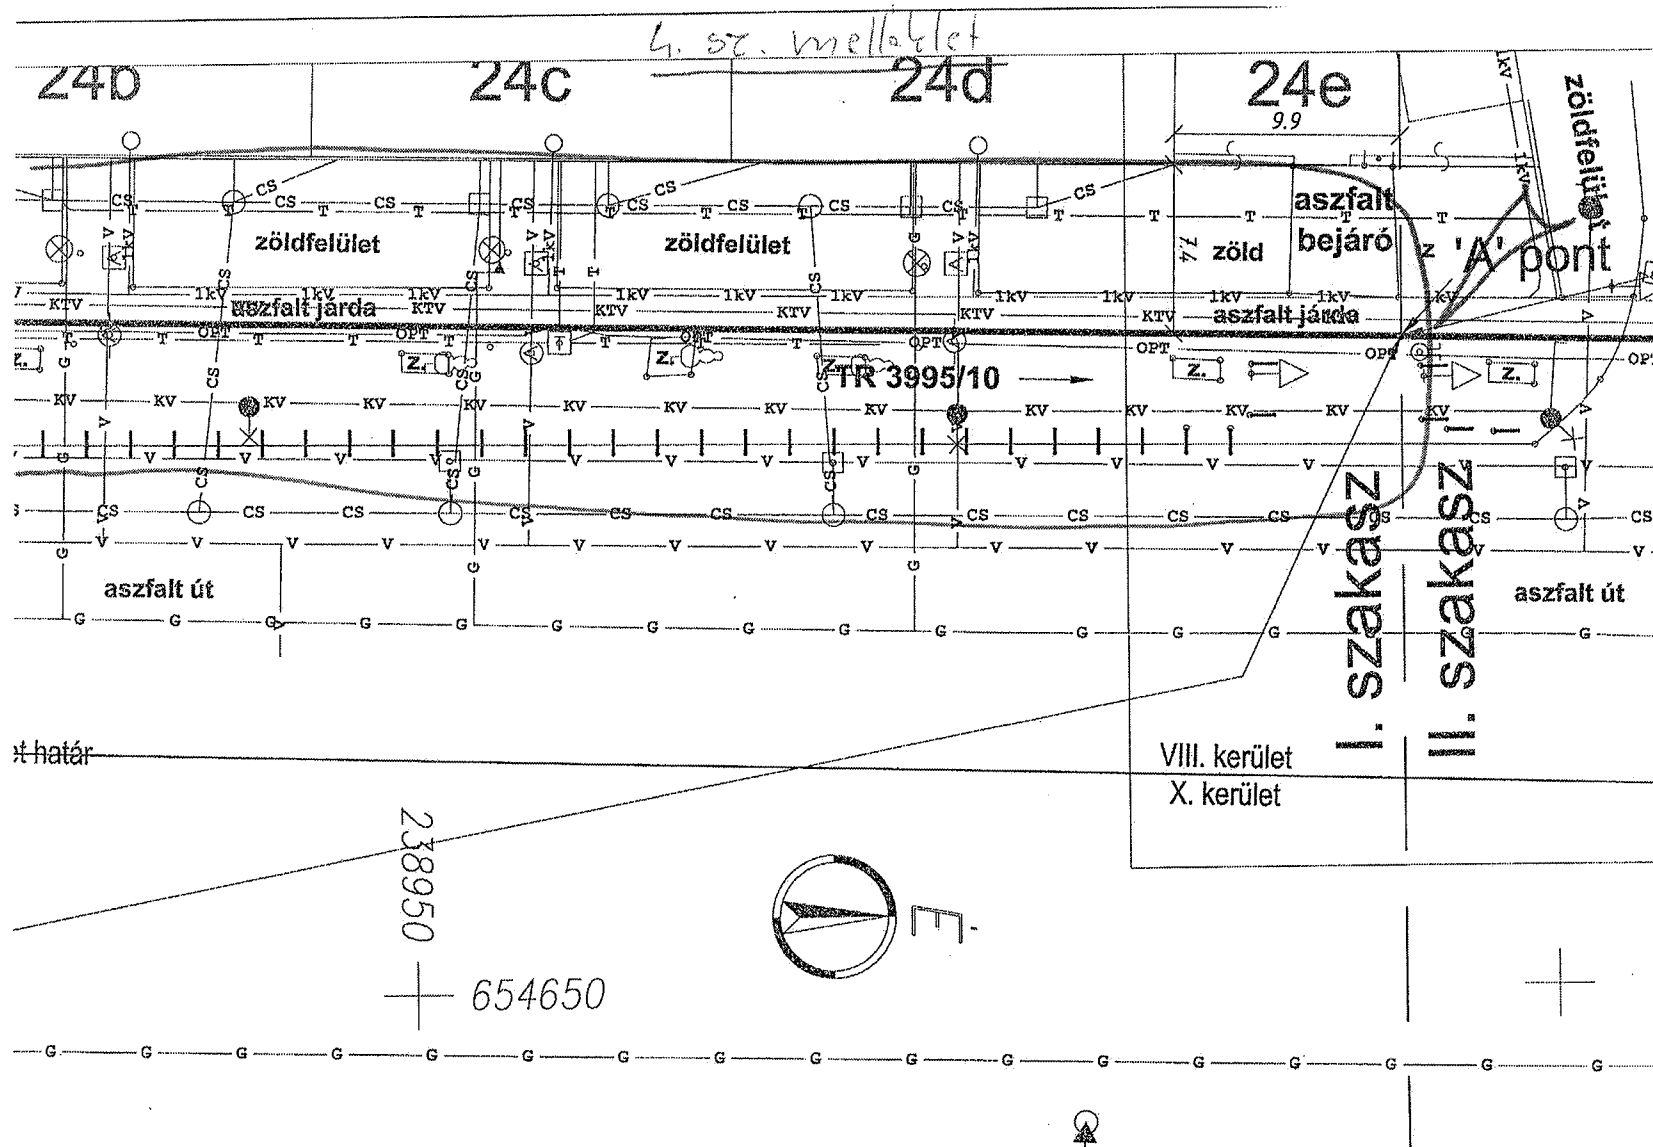

5.sz melléklet

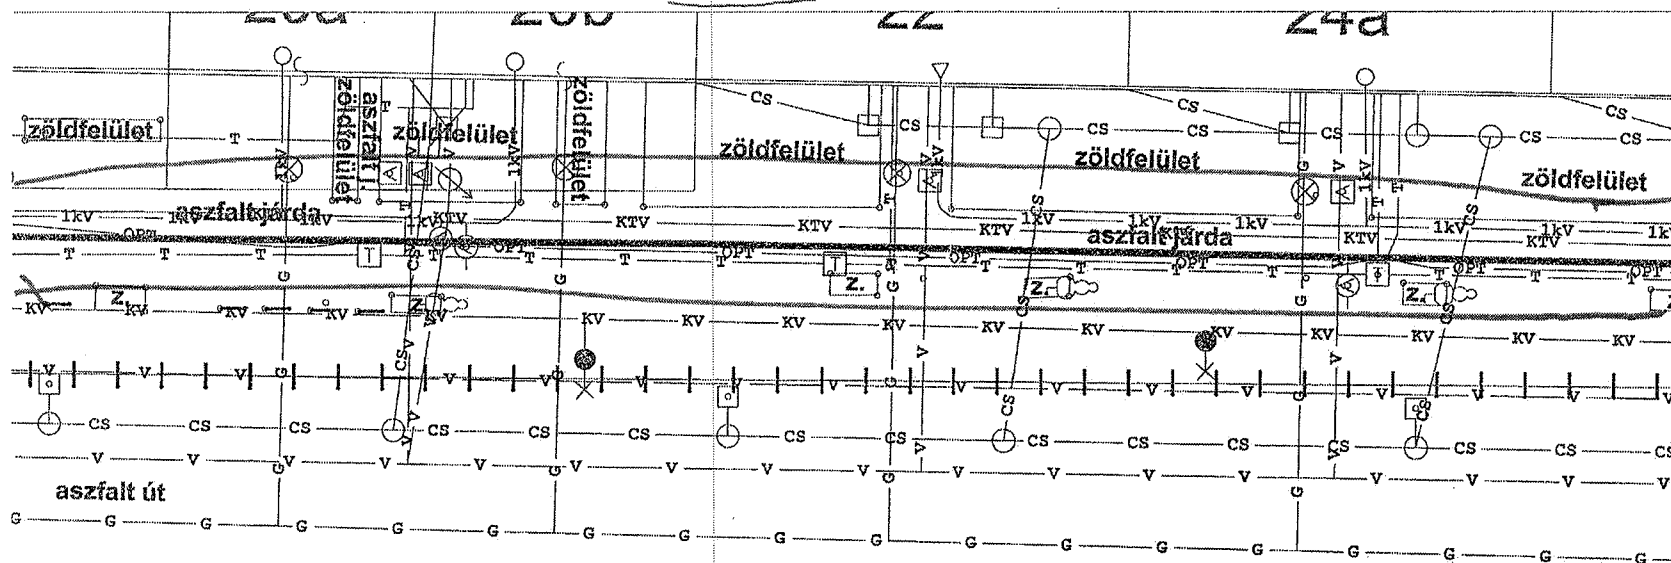

(38896/2)

VIII. kerület

rület
ület

Kerüle

— BKV — BKV —

396/1)

Budapest
X. kerület

Hungária körút



— BKV — BKV —

— G — G — G — G — G — G — G — G —

— CS — CS —

— V — V — V — V — V — V —

Tervezett 10 kV-os kábel BONTÁS
SZAQkrKVM 3*240-RM/25 (AI)
7261/10. TR állomás - 'A' pont között:
230,01 méter

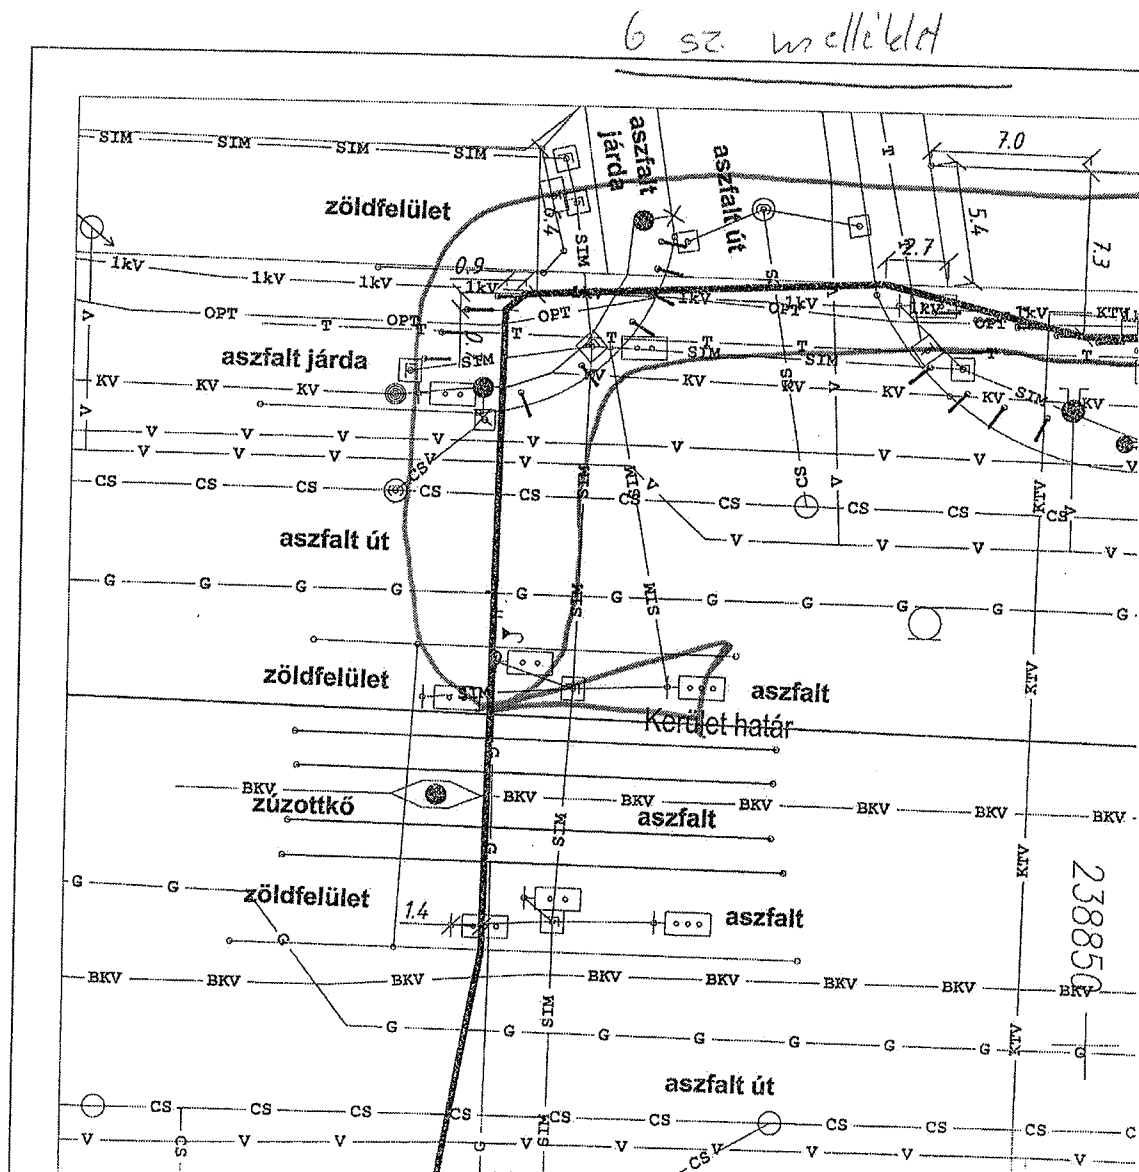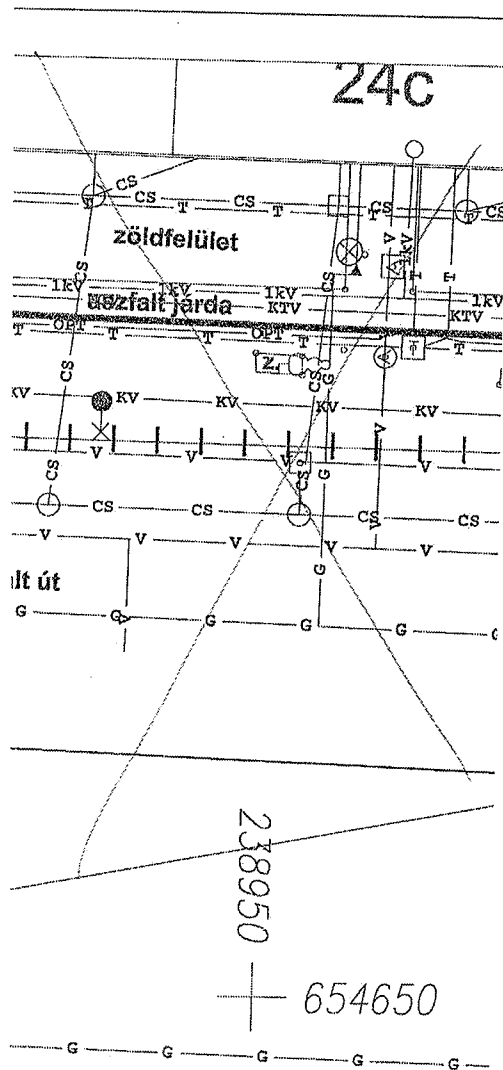

[illegible]

10

Hős utca

1) özött:

TR 337/10
TR 521/10

3995/10 TR

(38873)

554500


239150

9-11

*Budapest
VIII. kerület*

38872/6

Benzinkút

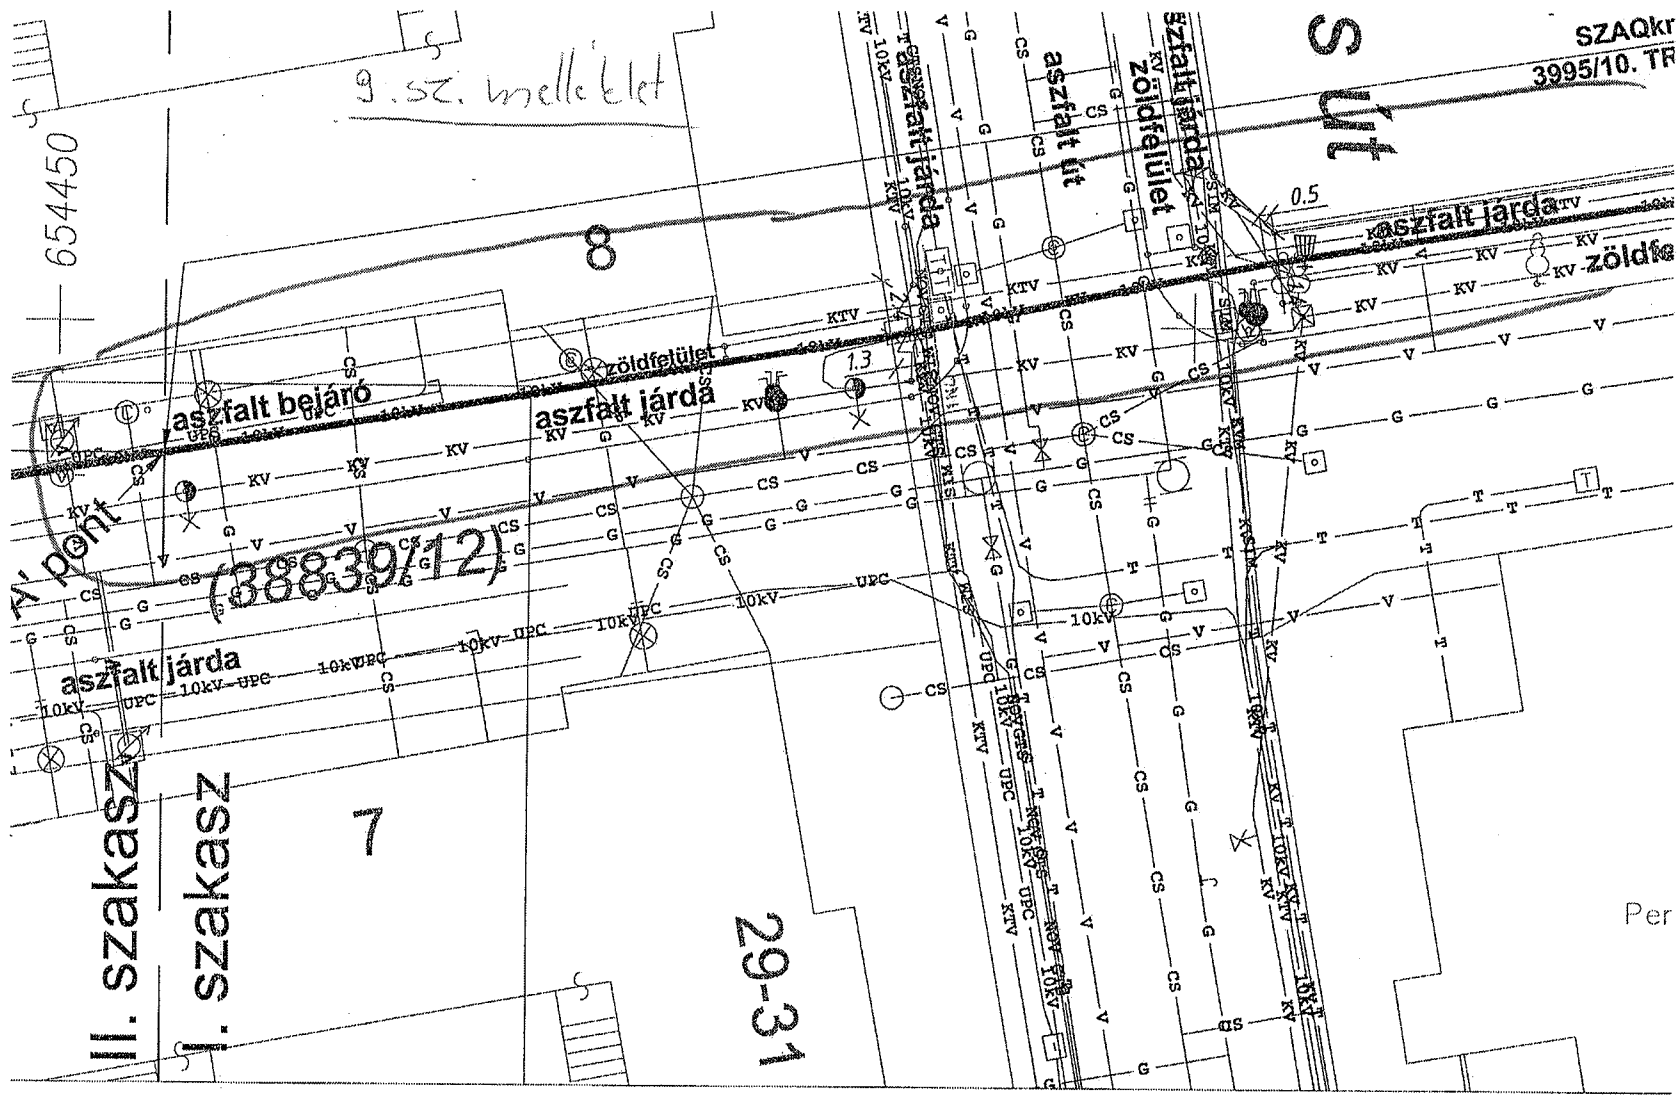


Technical site plan showing a proposed 10 kV power line (SZAQkrKVM 3*240) running along a road (aszfalt út) and a green area (zöldfelület). The line is labeled '1kV' at several points. A point 'A' is marked at 521/10. The plan includes dimensions and a coordinate system (239050, 654450). Other features include a playground (játszótér), a building with a 'bokros' (hedge) and 'lapjarda' (flat roof), and a 'viacolor járda' (multi-colored path). The plan also shows a 'TR 337/10' and 'TR 3995/10' transformer location.

38839/20


10. 52 m 72 // 25 // 10. 52 m 72 // 25 // 10. 52 m 72 // 25 //

12. sz. melléklet

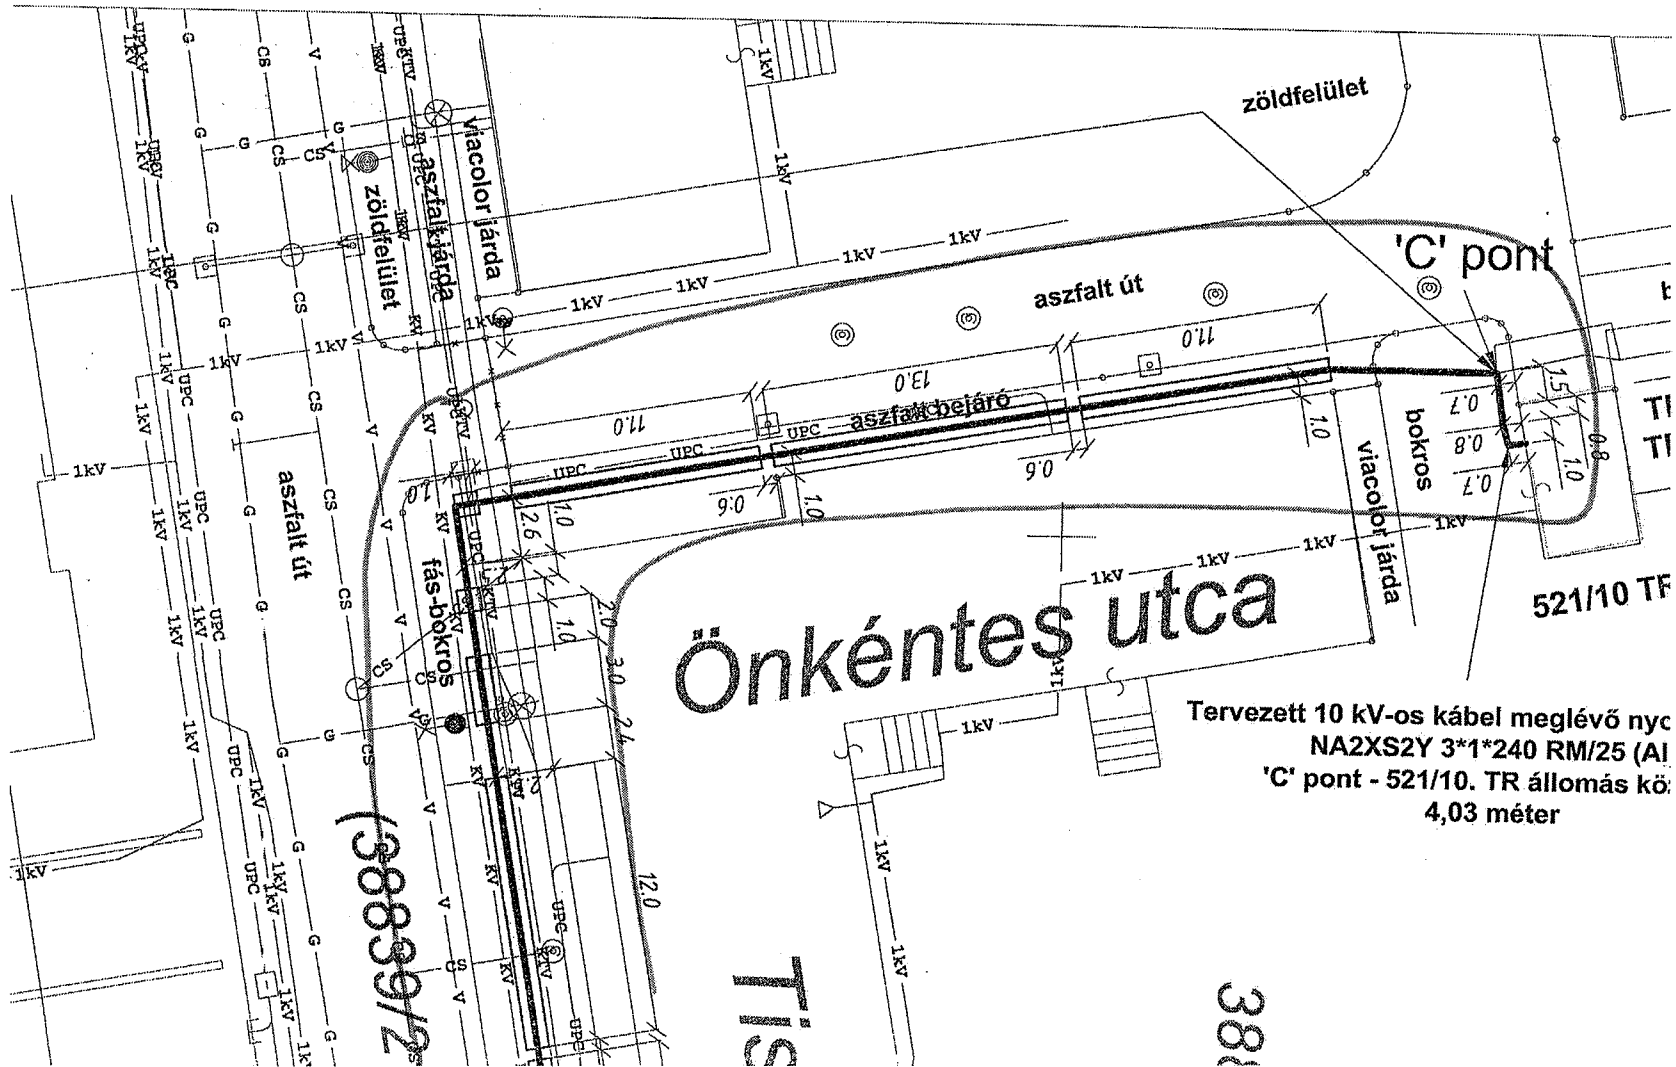

Tervezett 10 kV-os kábel meglévő nyc
NA2XS2Y 3*1*240 RM/25 (AI)
'C' pont - 521/10. TR állomás kö:
4,03 méter

13.sz. melléklet

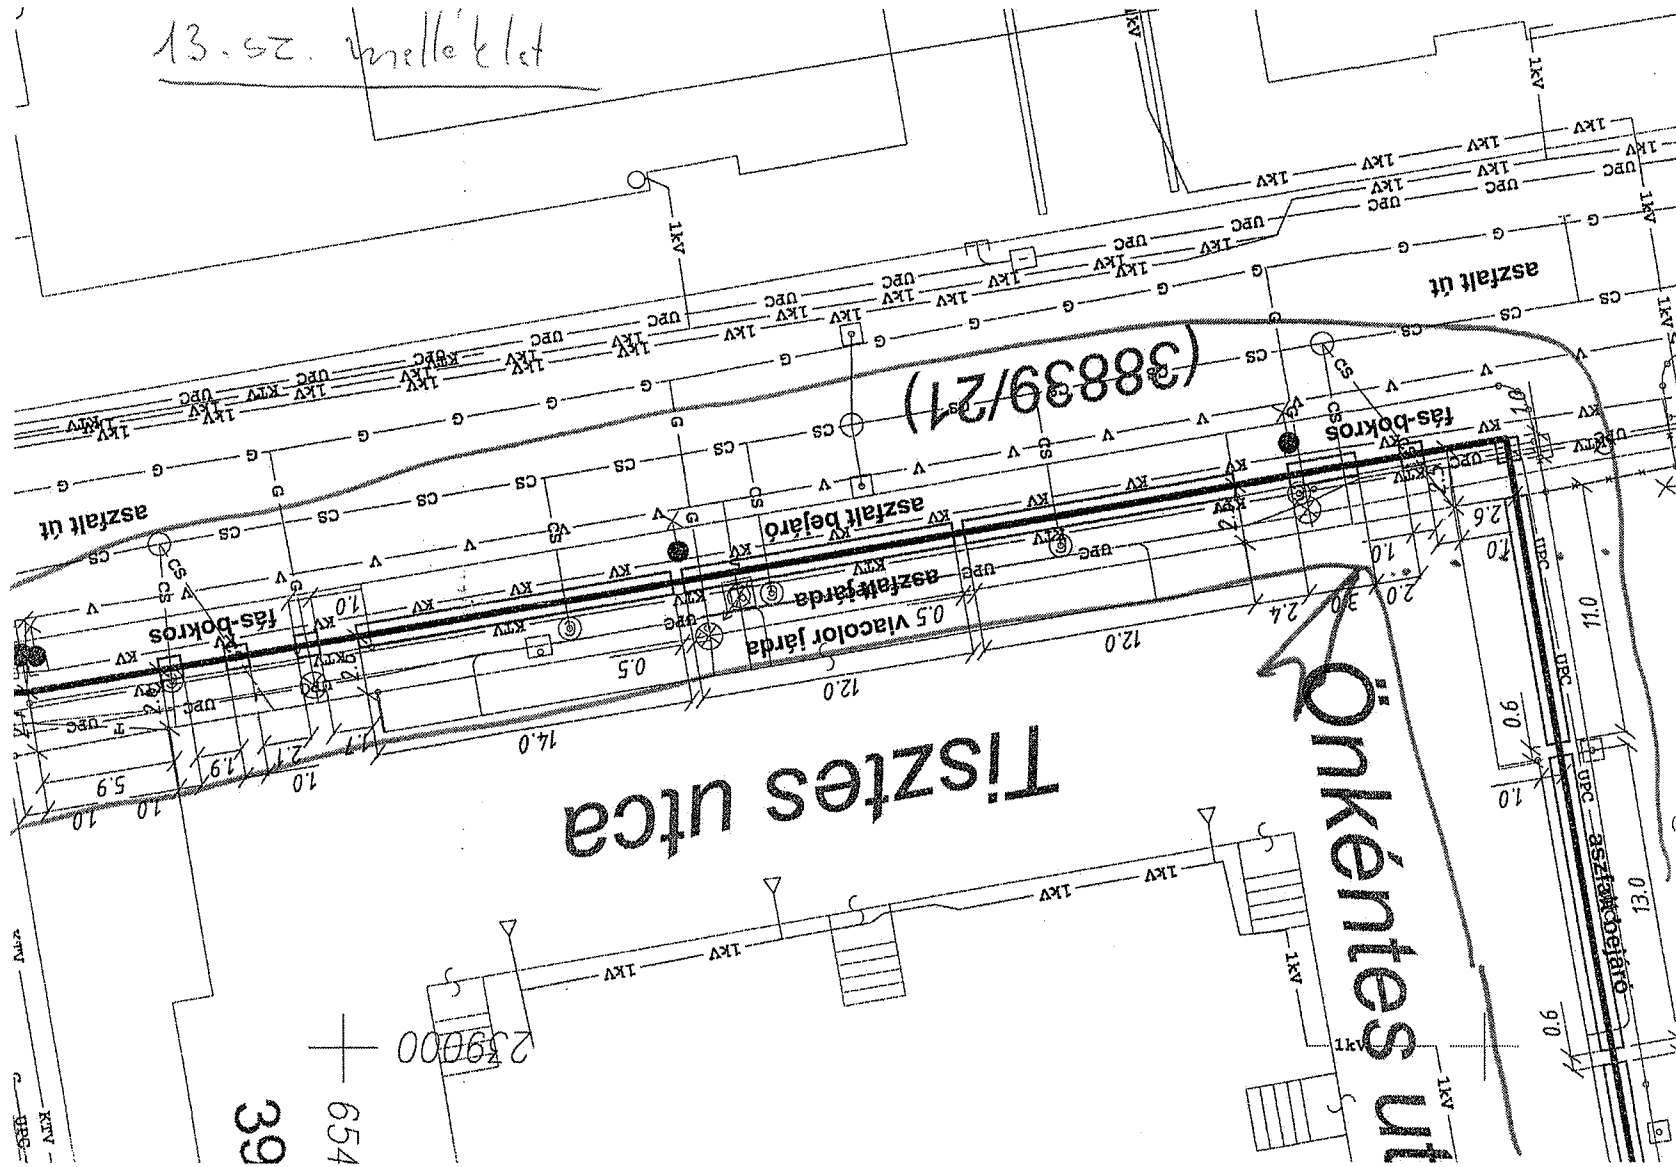

9/20

14. sz. melléklet

654500

39-41

239000


tes utca

2222

TR 3995/10

388

85/10 TR

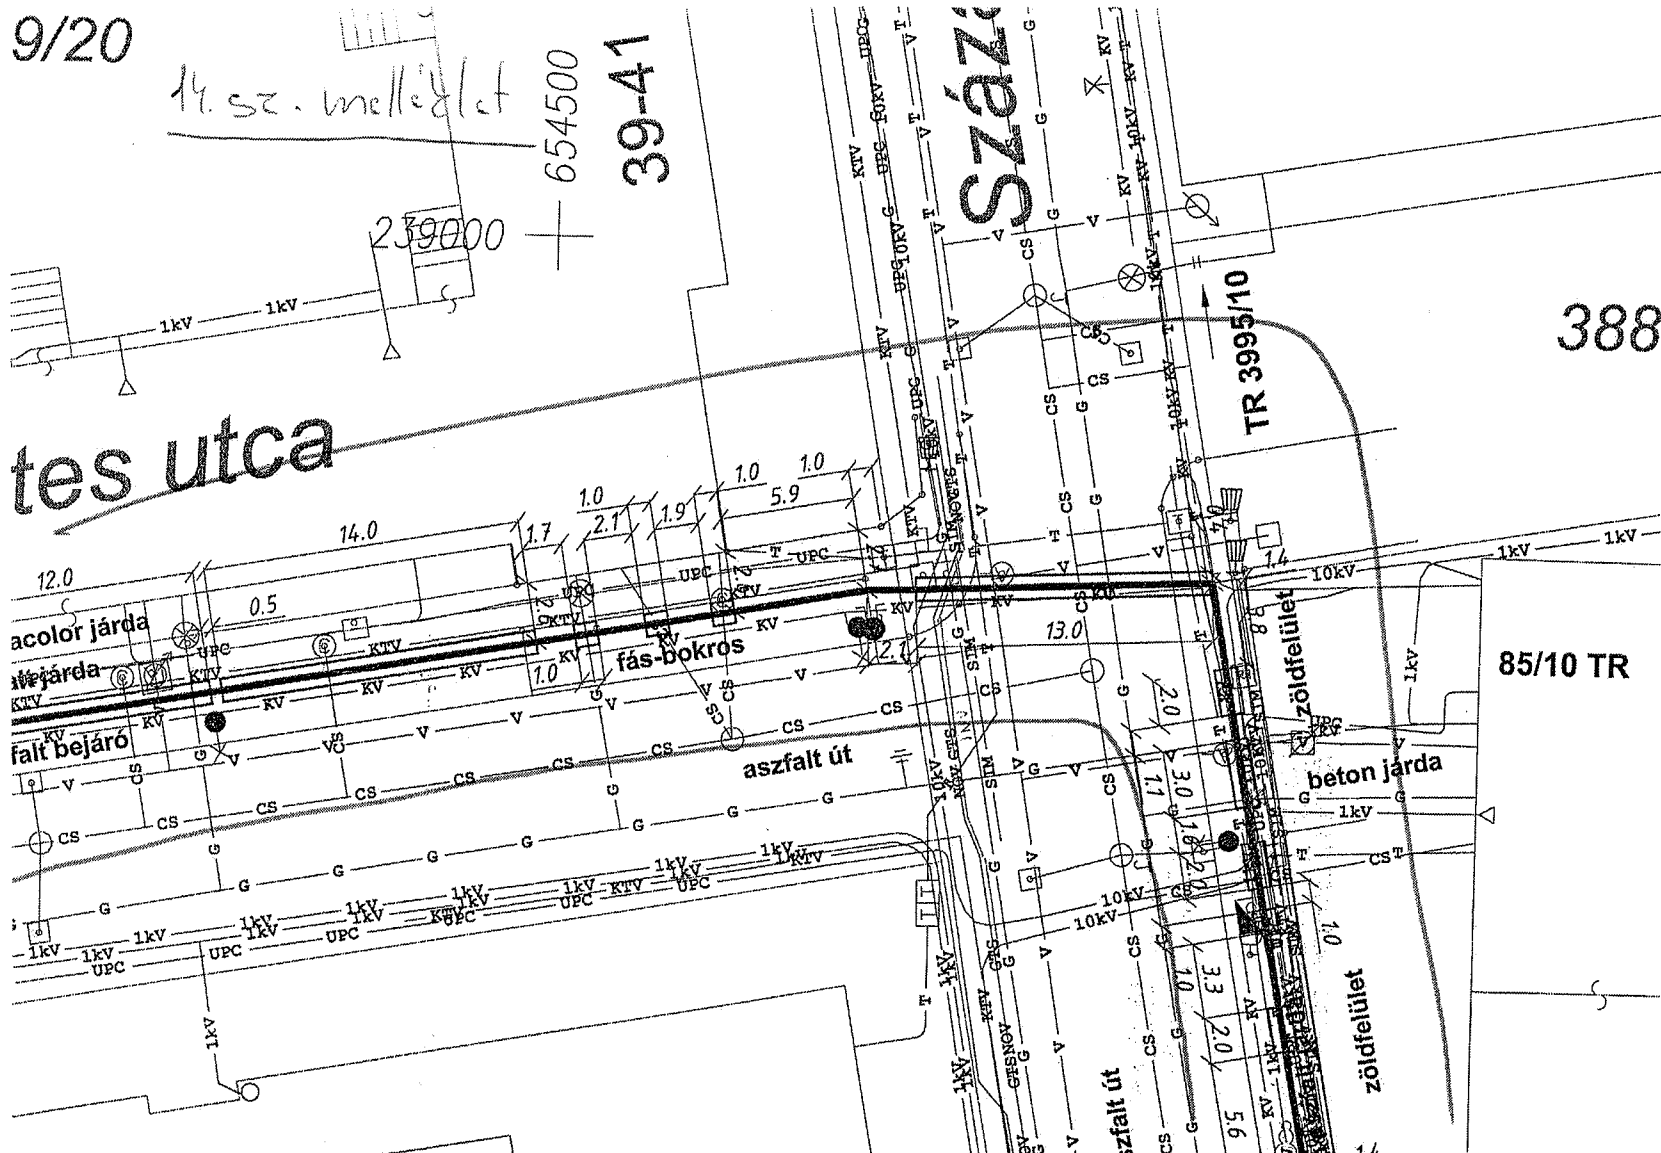

39-41


Század

TR 3995/10

85/10 T

66

15.5.25 m/c/27

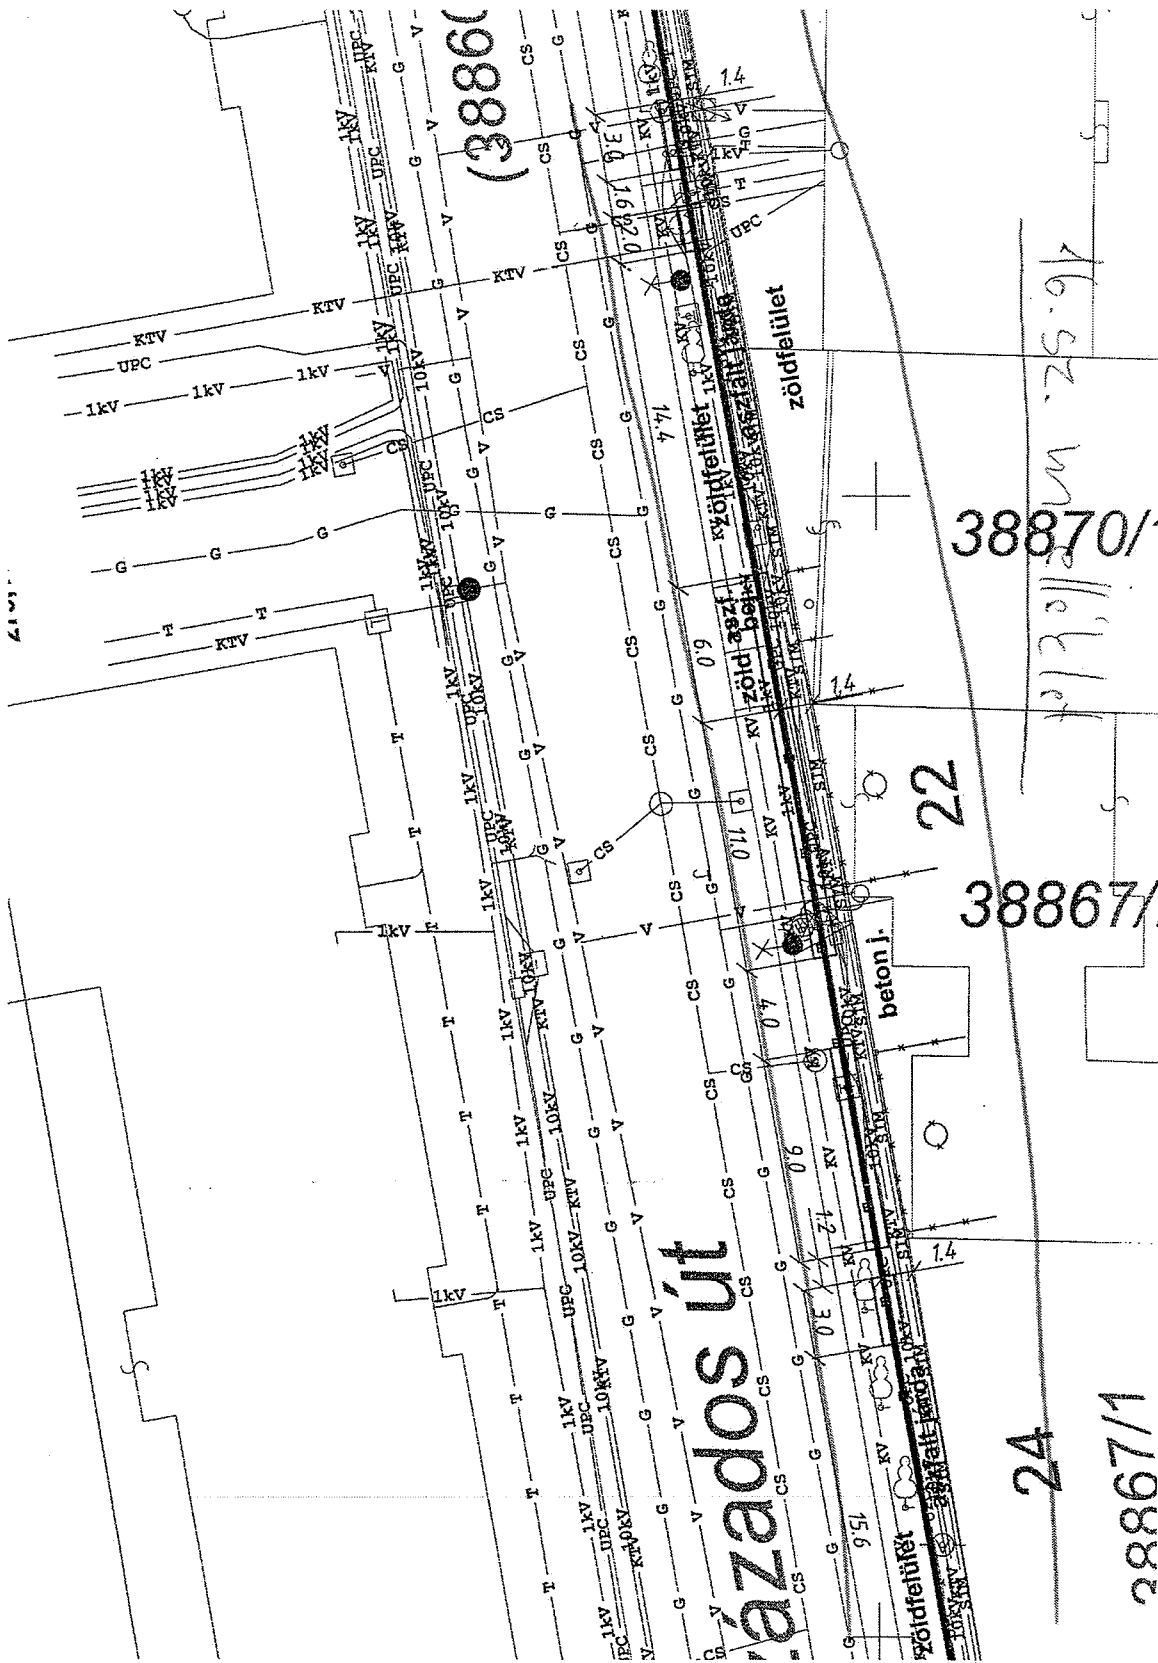

14. sz. melléklet

utca

Ciprus utca
(38859)

aszfalt út

I. Szakasz
II. Szakasz

Százados út

zöldfelület

24

38867/1

B' pont

2

