

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

2.7. sz. napirend  
POT

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 12. 09-i ülésére**

**Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Alföldi u. 6-8. kifeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.**

Előterjesztő: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 2 db

**Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!**

**I. Előzmények**

A tervező ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Balyi Györgyi tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. Alföldi u. 6-8. szám alatti 22613/10 TR állomás kifeszültségű kábelrekonstrukciója miatt, annak közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

**II. Indokolás**

A kábelrekonstrukcióhoz szükséges az Önkormányzatunk tulajdonában álló Alföldi u. közúti szakaszán a járdaburkolat megbontása, amelyhez szükséges a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi hozzájárulása. **(2. számú melléklet).**

**III. Tényállás**

A II. pontban (Indoklásban) megfogalmazottak szerint.

**IV. Döntés tartalmának részletes ismertetése**

Javasoljuk, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön úgy, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja az Alföldi u. 6-8. szám előtti kifeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.

**V. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

**VI. Jogszabályi környezet ismertetése**

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul.

**A fentieknek megfelelően kérem a határozat elfogadását.**

## Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére, a Budapest VIII. Ker. Alföldi u. 6-8. kiefeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-1517/2013.

Kérelmező: ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tervező: Balyi Györgyi.

Helyszínek: Budapest VIII. Alföldi u. 6-10 számok előtti, (hrs.:34728) aszfalt járda, burkolatbontással **érintett**,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Alföldi u. 6-8. kiefeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett járda teljes szélességében és rétegrendjében történő végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- közterületek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat, a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintet közmútulajnosoktól (közmujszolgáltatóktól), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér,


Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 09.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály  
Létesítményüzemeltetési Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzó!):  
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. december 03.



Szűcs Tamás  
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI IRODA

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:

DR. MÉSZÁR ERIKA  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

ÉRIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SOÓS GYÖRGY H.  
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1.sz. melléklet 32.000/ 2013 NOV 04 Mihók L

**ELMŰ Hálózati Kft.**

108622

Mihók László

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  
Önkormányzat  
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

ELMŰ Hálózati Kft.  
Távvezeték osztály, Tervező üzem

Levélcím: 1399 Budapest Pf. 673.

Ügyintéző: Freiler Zsolt  
Tel.: 06 1/238-3193  
Mobil: 06 20/420-3535  
lkt. szám: 6507230/1296/2013/TE

Tárgy: Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 6-8. kifeszűltégű kábel rekonstrukció

Tisztelt Mihók László Úr!

Társaságunk elkészítette a tárgyban megjelölt munkához tartozó kiviteli terveket. A tervezett nyomvonal érinti az önkormányzati tulajdonban lévő Alföldi utca menti aszfaltjárdát. Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadni szíveskedjenek.

Közreműködésüket megköszönve, üdvözléssel:

  
Bály György  
Felelős tervező

ELMŰ Hálózati Kft.  
1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Telefon: 13504999-2-44

  
Freiler Zsolt  
Tervező

Budapest, 2013. október 28.

Melléklet:

-2 pld tervdokumentáció


ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSONY

ELMŰ-ÉMÁSZ  
Hálózati Kft.

1132 Budapest  
Váci út 72-74.

Bejegyezte:  
Fővárosi Bíróság  
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:  
01-09-874154

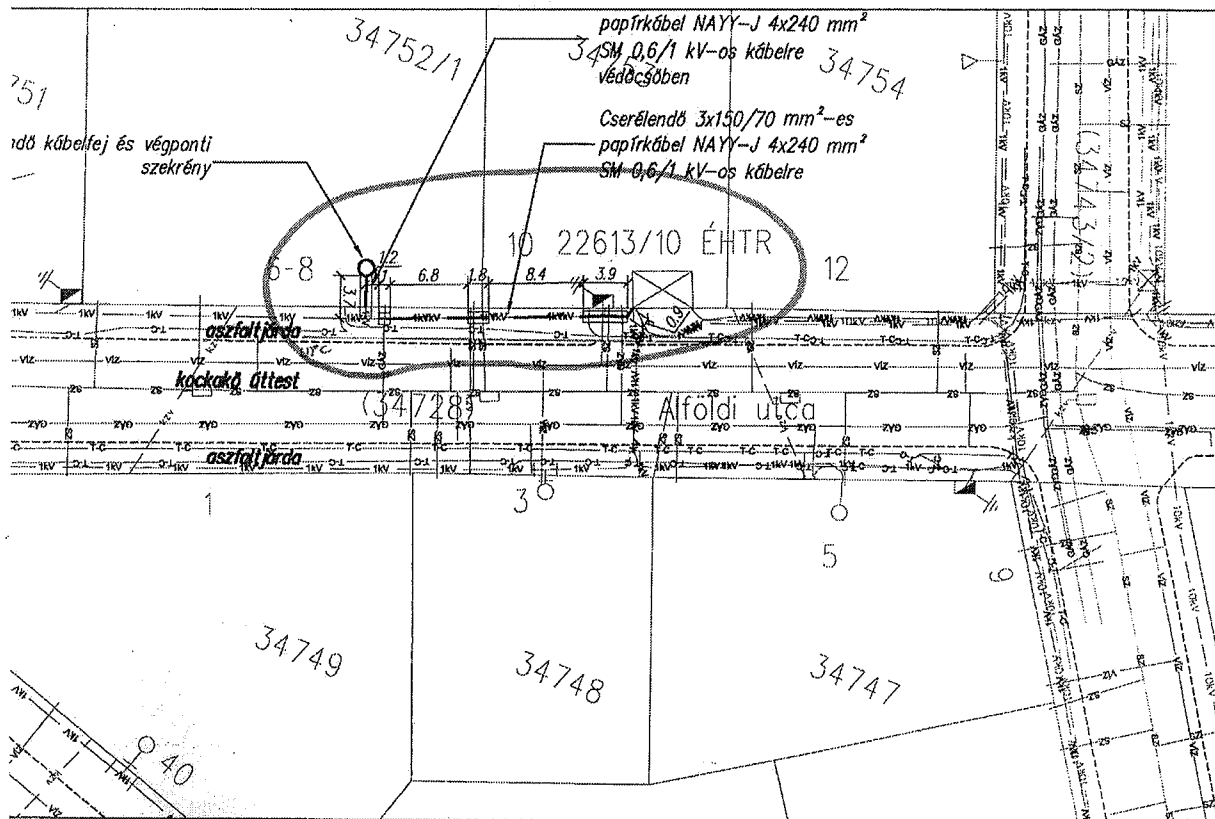

2.sz. melléklet

- Jelmagyarázat
- 1kV — : Cserélendő
  - 10kV — : Meglévő 1 k
  - 10kV — : Meglévő 10
  - — : Védőcső
  - SZ — : Szennyvíz, r
  - VIZ — : Vízvezeték
  - GÁZ — : Gázvezeték
  - — : UPC kábel
  - T-0 — : Telekom táv
  - ⊠ : ÉHTR
  - | — : Egyenes öss
  - | — : T-elágazó
  - ⊞ : Vasoszlop
  - ⊞ : Közvilágítási
  - ⊞ : Szekrény

fej és végponti

Cserélendő 3x150/70 mm<sup>2</sup>-es papírkábel NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> SM 0,6/1 kV-os kábelre védőcsőben

Cserélendő 3x150/70 mm<sup>2</sup>-es papírkábel NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> SM 0,6/1 kV-os kábelre

A cserélendő kábel nyomvonalhossza: 27,6 fm.  
Építendő kábel típusa: NAYY-J 4x240 SM 0,6/  
Kivezetés: 22613/10 tr. 4. ÁK

Megjegyzés

- Á kábeleket 0,6 m mélyen homokágyban jelző
- kábelárók ásás kézi erővel történhet, kábelárók

10 22613/10 ÉHTR

