

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének  
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

28..... sz. napirend  
POT

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 12. 09-i ülésére**

**Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Alföldi u. 5. kifeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.**

Előterjesztő: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 2 db

**Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!**

**I. Előzmények**

A tervező ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (Balyi Györgyi tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a Budapest VIII. Alföldi u. 10. szám alatti 22613/10 TR állomás kifeszültségű kábelrekonstrukciója miatt, annak közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

**II. Indokolás**

A kábelrekonstrukcióhoz szükséges az Önkormányzatunk tulajdonában álló Alföldi u. közúti szakaszán a járdaburkolatok, és útpálya megbontása, amelyhez szükséges a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tulajdonosi hozzájárulása. **(2. számú melléklet).**

**III. Tényállás**

A II. pontban (Indoklásban) megfogalmazottak szerint.

**IV. Döntés tartalmának részletes ismertetése**

Javasoljuk, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntsön úgy, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja az Alföldi u. 5. szám előtti kifeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.

**V. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi-hozzájárulása.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

**VI. Jogszabályi környezet ismertetése**

A Bizottság a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul.

**A fentieknek megfelelően kérem a határozat elfogadását.**

## Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ELMŰ- ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére, a Budapest VIII. Ker. Alföldi u. 5. kisfeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-1517/2013.

Kérelmező: ELMŰ- ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tervező: Balyi Györgyi.

Helyszínek: Budapest VIII. Alföldi u. 5-10 számok előtti, (hrs.:34728) aszfalt járda, kockakő útpálya burkolatbontással **érintett**,

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Alföldi u. 5. kisfeszültségű kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett útpálya útrekonstrukció miatt ideiglenes (1 évnél nem tartósabb) helyreállítása, míg a járda teljes szélességében és rétegrendjében történő végleges helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- közterületek alatt bontott, nem üzemelő kábel, vezeték, védőcső nem maradhat,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat, a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Egyéb kikötések:

- Az engedélyes, a kivitelezés területén érintet közműtulajosoktól (közműszolgáltatóktól), azok eseti előírásai alapján helyszíni szakfelügyelet kér,


Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 09.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály  
Létesítményüzemeltetési Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzó!):  
indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. december 03.



Szűcs Tamás  
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETÉSI IRODA

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE:

DR. MÉSZÁR ERIKA  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

SOÓS GYÖRGY H.  
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1.sz. melléklet 32.001 2013.10.04  
ELMŰ Hálózati Kft.

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KÖZTÉRKEZELŐ

108622

Mihók László

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi  
Önkormányzat  
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

ELMŰ Hálózati Kft.  
Távvezeték osztály, Tervező üzem

Levél cím: 1399 Budapest Pf. 673.

Ügyintéző: Freiler Zsolt  
Tel.: 06 1/238-3193  
Mobil: 06 20/420-3535  
lkt. szám: 6507230/1296/2013/TE

Tárgy: Budapest VIII. kerület, Alföldi utca 6-8. kifestőszűrésű kábel rekonstrukció

Tisztelt Mihók László Úr!

Társaságunk elkészítette a tárgyban megjelölt munkához tartozó kiviteli terveket. A tervezett nyomvonal érinti az önkormányzati tulajdonban lévő Alföldi utca menti aszfaltjárdát. Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadni szíveskedjenek.

Közreműködésüket megköszönve, üdvözléssel:

Bályi Györgyi  
Felelős tervező

ELMŰ Hálózati Kft.  
1132 Budapest, Váci út 72-74.  
Telefon: 13904953-2-44

Freiler Zsolt  
Tervező

Budapest, 2013. október 28.

Melléklet:

-2 pld tervdokumentáció


ELMŰ-ÉMÁSZ  
Hálózati Kft.

1132 Budapest  
Váci út 72-74.

Bejegyezte:  
Fővárosi Bíróság  
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:  
01-09-874154


ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT

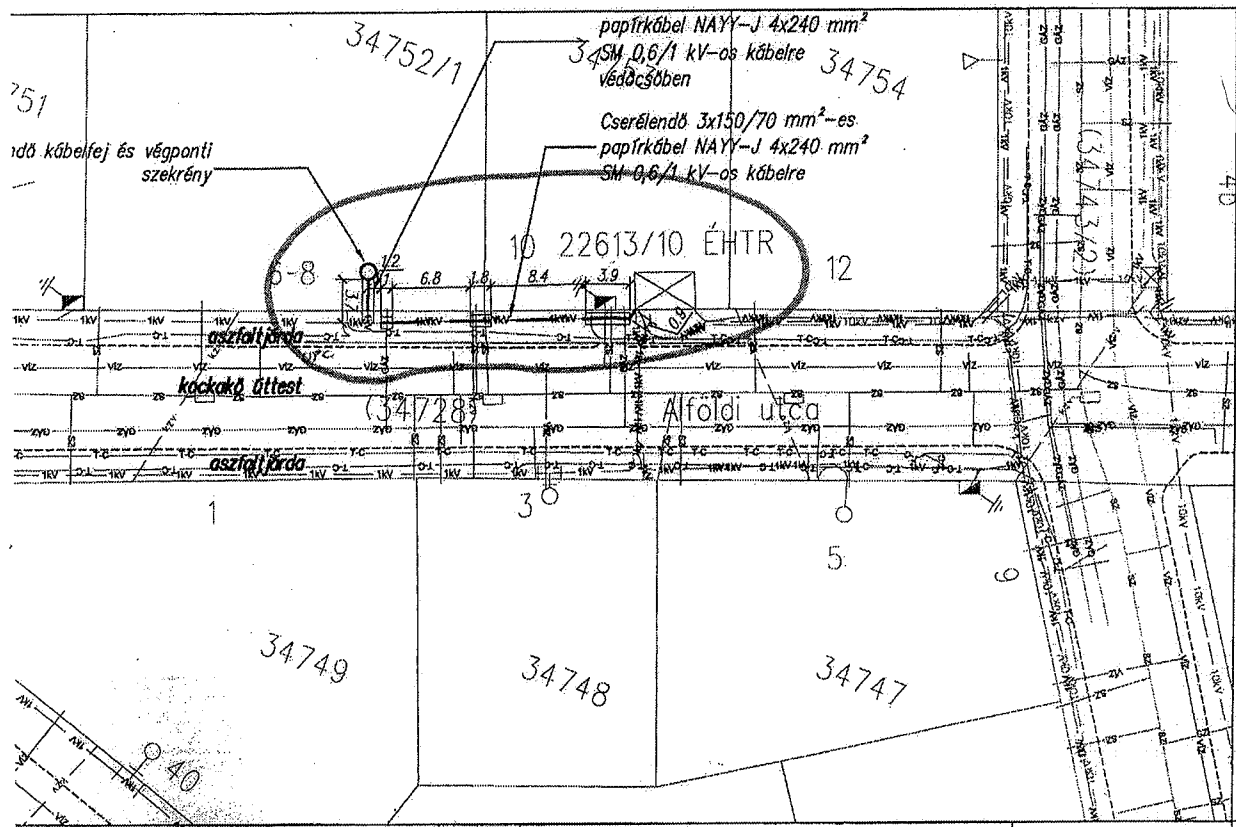

2.sz. melléklet

Jelmagyarázat

— 1kV —	: Cserélendő
— 10kV —	: Meglévő, m
— 1kV —	: Meglévő 1 k
— 10kV —	: Meglévő 10
=====	: Védőcső
— S2 —	: Szennyvíz, r
— VIZ —	: Vízvezeték
— GAZ —	: Gázvezeték
— UPC —	: UPC kábel
— T-C —	: Telekom táví
☒	: ÉHTR
I	: Egyenes öss
H	: T-elágazó
⊞	: Vasoszlop
□	: Közvilágítási
⊞	: Szekrény

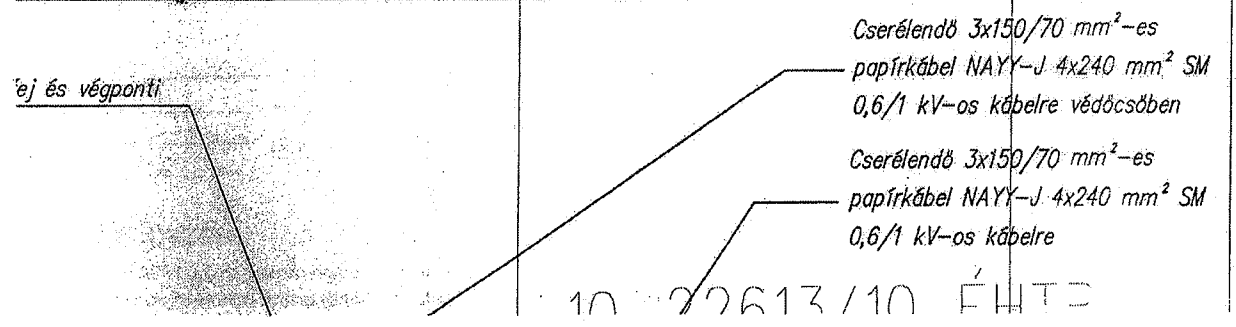

A cserélendő kábel nyomvonalhossza: 27,6 fm.  
 Építendő kábel típusa: NAYY-J 4x240 SM 0,6/  
 Kivezetés: 226: 3/10 tr. 4. ÁK

**Megjegyzés**

- A kábeleket 0,6 m mélyen homokágyban jelző
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok

