

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

32.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. március 16-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Vas utca és Gyulai Pál utca közötti szakaszon 10 kV-os kábelhálózat rekonstrukciójához

Előterjesztő: Pénzes Attila Gazdálkodási ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Létesítési helyszínrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. – az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján – kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerület Vas utca – Kőfaragó utca – Gyulai Pál utcai szakaszon 10 kV-os kábelszakasz rekonstrukciójának elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésére (1. számú melléklet).

Az ELMŰ a hálózati rekonstrukció keretében tervezi a VIII. kerület Vas utca 17. szám alatti 21131 számú trafóállomás és a Gyulai Pál utca 13. szám alatti 27799 számú trafóállomás közötti 10 kV-os kábelcserét.

A rekonstrukció keretében az érintett szakaszokon a régi kábelt elbontják és azonos nyomvonalon új kábelt építenek ki. A kézi földmunkával végzett nyíltárkos kábelfektetés aszfalt, illetve viacolor burkolatú közutat és járdát is érint, mintegy 122 fm hosszúságban (2. számú melléklet).

A kérelem beadásával párhuzamosan – meghibásodás miatt – szükségessé vált a kábelkiváltás mielőbbi elvégzése, ezért üzemzavar elhárítás keretében a Vas utca 17. szám és Kőfaragó utca 3. szám közötti (2. számú mellékleten jelölt) szakaszon már megtörtént a kábelcsere. A kivitelező cég az üzemzavarral kapcsolatos burkolatbontási munkákat bejelentette, a helyreállítást megkezdte.

A hátralévő szakaszokon (Kőfaragó utca, Gyulai Pál utca) burkolatbontással csak viacolor burkolatú út és járda érintett.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Vas utca (hrsz:36495) – Kőfaragó utca (hrsz: 36473) – Gyulai Pál utca (hrsz:36449) út- és járdaszakasz a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betervezés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2015.év (.....hó.....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy:

tulajdonosi hozzájárulását adja – az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján – a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft által, Budapest VIII. kerület Vas utca (hrs:36495) – Kőfaragó utca (hrs: 36473) – Gyulai Pál utca (hrs:36449) szakaszon tervezett 10 kV-os kábelhálózat rekonstrukciós munkákhoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- c. kötelezi a kivitelezőt a fennmaradó szakaszokon a viacolor burkolatok az eredetivel megegyező minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal,
- d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,

- e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.


Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 16.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. március 09.

Tisztelettel:


Pénzes Attila
Ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 


JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:

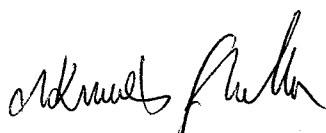
DR. KOVÁCS GABRIELLA
ALJEGYZŐ

2015 MÁRC 10.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2015 MÁRC 10.


JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

3105/

2015 FEBR 03.

Sulyás F

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015 FEBR 03. 13735	TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT. GTF 1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1-13 TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02 e-mail: info@gtfkft.hu	

Budapest VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest

Baross utca 63-67
 1082

Érkezett:	2015 FEBR 03.	16-289
Melléklet:	4 Szabó E.	4

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése azonos nyomvonalon futó kábelekre

Munkaszám - Munka címe:

214108 - Budapest VIII. ker. Vas utca, Kőfaragó utca, Gyulai Pál utca
 21131 - 27799 10kV-os kábelszakasz rekonstrukció

214173 - Budapest VIII. ker. Vas utca, Kőfaragó utca, Gyulai Pál utca
 27799 - 21645 10kV-os kábelszakasz részleges rekonstrukció

Tisztelt Címzett!

Az ELMŰ Hálózati Kft (1132 Budapest, Váci út 72. – 74), mint engedélyes megbízásából a létesítmény tervezője, a tárgyban megjelölt létesítményre kérjük, **tulajdonosi hozzájárulásukat** kiadni szíveskedjenek

A rekonstrukcióval érintett közterületek: **36495 hrsz Vas utca - járda, úttest**
36473 hrsz Kőfaragó utca - járda, úttest
36449 hrsz Gyulai Pál utca - járda

Amennyiben a témával kapcsolatban további információra vagy dokumentációra van szükség, a 06-30/638-6287 telefonszámon vagy gulyas.ferenc@gtfkft.hu e-mail címen állók rendelkezésükre.



Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet: 1-1 pld. műszaki dokumentáció
 1-1 pld. nyomvonal rajz

Budapest, 2015.01.28.

Gulyás Ferenc


Gulyás Ferenc

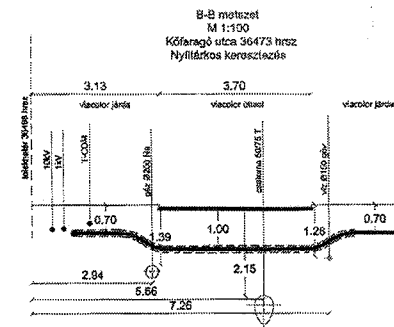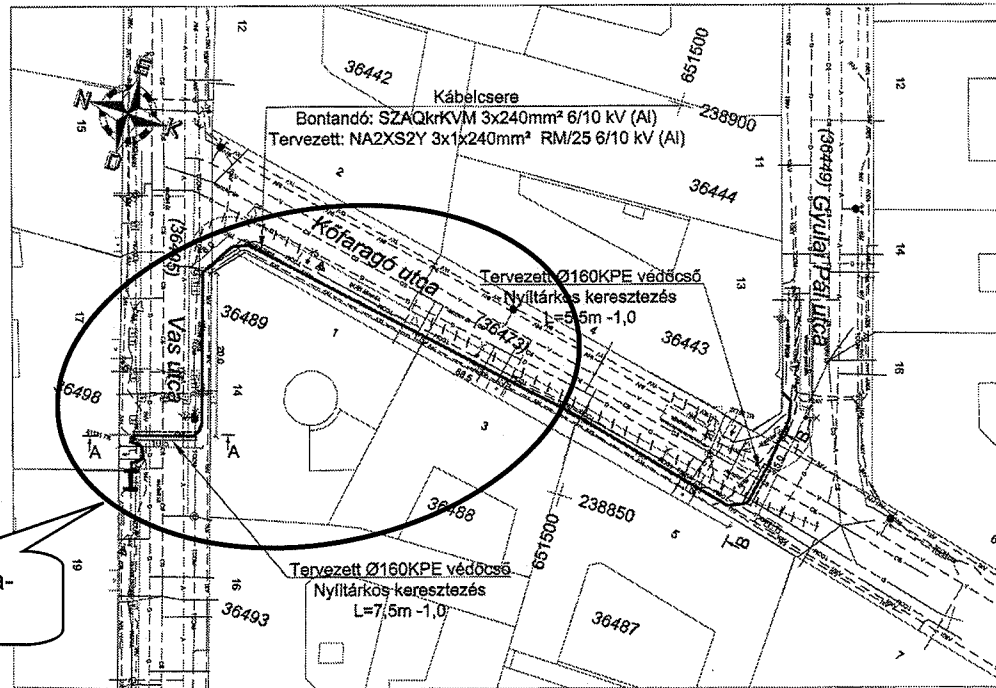

JELMAGYARÁZAT

Tervezett 10kV-os kábel nyomvonal
(NA2XS2Y 3x1x240mm² RM / 25mm²)

- Tervezett Ø160 KPE/KG védőcső
- Kábelcsatlakozó
- 10kV ELMO 10kV-os kábel
- 1kV ELMO 1kV-os kábel
- V Vízvezeték nyomvonala
- G Gázvezeték nyomvonala
- CS Csatorna hálózati nyomvonala
- TCOM Távközlési nyomvonal, Távközlő
- UPC Távközlési nyomvonal, UPC
- INV Távközlési nyomvonal, Invitel
- Útszegély

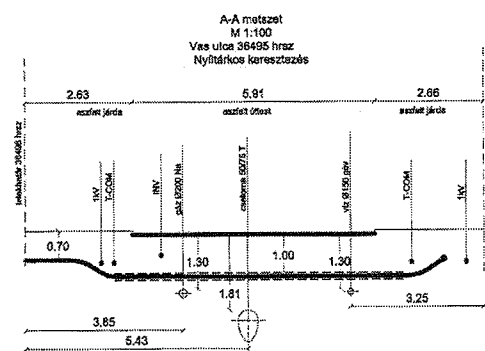

10 kV kábelcseré:	Névleges feszültség: 10kV-50Hz Értesítésvédőelem: Védőfóliázás (IT)	Nyomvonalhossz: (m)	Kábelhossz: (m)	Ø160KPE / KG cső (m)
Rekonstrukció:	Tervezett kábel típusa: NA2XS2Y 3x1x240 RM25 6/10kV	123	136	13 / 15

Megjegyzés:

A tervezett kábel fektetési mélysége járdában -0.7m homokágyban. A kábel felett (30 cm) "Vigyázz! Erősáramú kábel!" fejrítató jelzőszalagot kell fektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Közmukeyesztéseknek, amennyiben a szabványos védőtávolságok nem tartható, úgy a kábel védőcsőbe kell húzni! A kábelárok ásása csak kézi erővel történhet!
A közmvéek helyzete csak tájékoztató jellegű, pontos helyükről a kivitelező mukakezdés előtt köteles meggyőződni.
Burkolat helyreállítása a közutkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint.

GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft.

1131 Budapest, Rókolya 1-13 Tel: 349-17-40 Fax: 412-10-02

Irányító tervező:	Guba Imre	Munkaszám:	214173
Kamerai szám:	EN-VI 13-0482	Réjzszám:	GTF-R-1
Társaltervező:	Gulyás Ferenc	Dátum:	2015.01.hó
Ellenőrző:	Pendé Gábor	Lépték:	1:500

Budapest VIII. ker. Vas u.
Kőfaragó u. Gyulai Pál u.
27799 - 21645
10kV-os kábelszakasz
részleges rekonstrukció
Kiviteli tervrajz

Ezen terv a GTF Rt. Szabványi Kollégiuma
műveleti védemelési irányvonaljának
szabvány szerinti tervrajza.

