

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

31.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. április 20-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Rozgonyi utcában tervezett 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz

Előterjesztő: Pénzes Attila Gazdálkodási ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. – az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján – kérelmet nyújtott be Budapest VIII. kerület Orczy utat és Rozgonyi utcát érintő szakaszon 10 kV-os földkábel rekonstrukciójának elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzése érdekében (1. számú melléklet).

Az ELMŰ Hálózati Kft. kezdeményezésére az alábbi szakaszon és nyomvonalon tervezi a kábelrekonstrukciót:

- Orczy út 11-15. szám alatt található 27675 trafóállomástól indulva a Rozgonyi utca 3. szám alatti 20821 számú trafóállomásba bekötve (2. számú melléklet)

A rekonstrukció keretében az érintett szakaszon új kábelt építenek ki, a jelenleg ellátó földkábel elbontják. A kézi földmunkával végzett nyíltárkos kábelfektetés aszfalt burkolatú járdát érint.

A kérelemben és a dokumentációban részletezett Rozgonyi utca (hrs:36026) járdaszakasza a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogsabályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. számú mellékletének 1.4.5. pontján alapul, ami a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság döntését lehetővé teszi.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2015.év (.....hó.....nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – az EL-MŰ Hálózati Kft. megbízása alapján – a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft által, Budapest VIII. kerület Rozgonyi utcai (hrs:36026) járdaszakaszon tervezett 10 kV-os földkábel rekonstrukciós munkákhoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:


- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- c. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat,
- d. kötelezi a kivitelezőt a Rozgonyi utcai – Orczy út és a 20821 jelű trafoállomás közötti – járdaszakaszon a bontási helyek rétegrendjének helyreállítását követően, a járda teljes szélességében új aszfaltburkolat megfelelő minőségben történő kiépítésére, melyre a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal,
- e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon


Budapest, 2015. április 14.



Pénzes Attila
Ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:



Dr. Balla Katalin
jegyzői kabinetvezető

2015 ÁPR 14.


BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:



DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ 

2015 ÁPR 14.

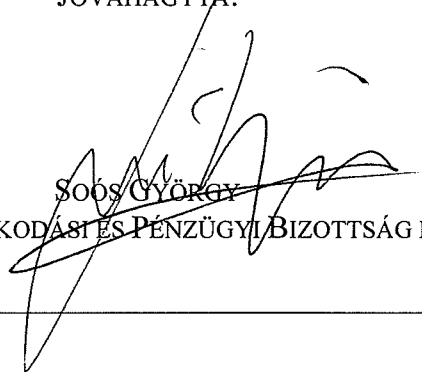


SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

3546/ 2015 MAREC 31.

1. számú melléklet
113157 pld

GTF	TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT.	
1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1-13		
TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02		
e-mail: info@gtfkft.hu		

Budapest VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

Budapest
Baross utca 63-67
1082

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Központi Iktató

Egyeztetett: 2015 APR 01	Szám: 16-568	
Melléklet: 2	Quanty: Szabó E	Előszám: P

Tárgy: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése

Munkaszám: 214166

Munka címe: Budapest VIII. ker. Orczy út, Rozgonyi utca 27675 - 20821
10kV-os kábelszakasz rekonstrukció

Tisztelt Címzett!

Az ELMŰ Hálózati Kft (1132 Budapest, Váci út 72. – 74), mint engedélyes megbízásából a létesítmény tervezője, a tárgyban megjelölt létesítményre kérjük, **tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat** kiadni szíveskedjenek.


A rekonstrukcióval érintett közterületek: **35929/2 hrsz Orczy út - járda, úttest**
36026 hrsz Rozgonyi utca - járda

Amennyiben a témával kapcsolatban további információra vagy dokumentációra van szükség, a 06-30/638-6287 telefonszámon vagy gulyas.ferenc@gtfkft.hu e-mail címen állok rendelkezésükre.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet: 1 pld. műszaki dokumentáció
1 pld. nyomvonal rajz


Budapest, 2015.03.23.



Gulyás Ferenc

Előzetes egyeztetés alapján készült a dokumentáció.


2. számú melléklet

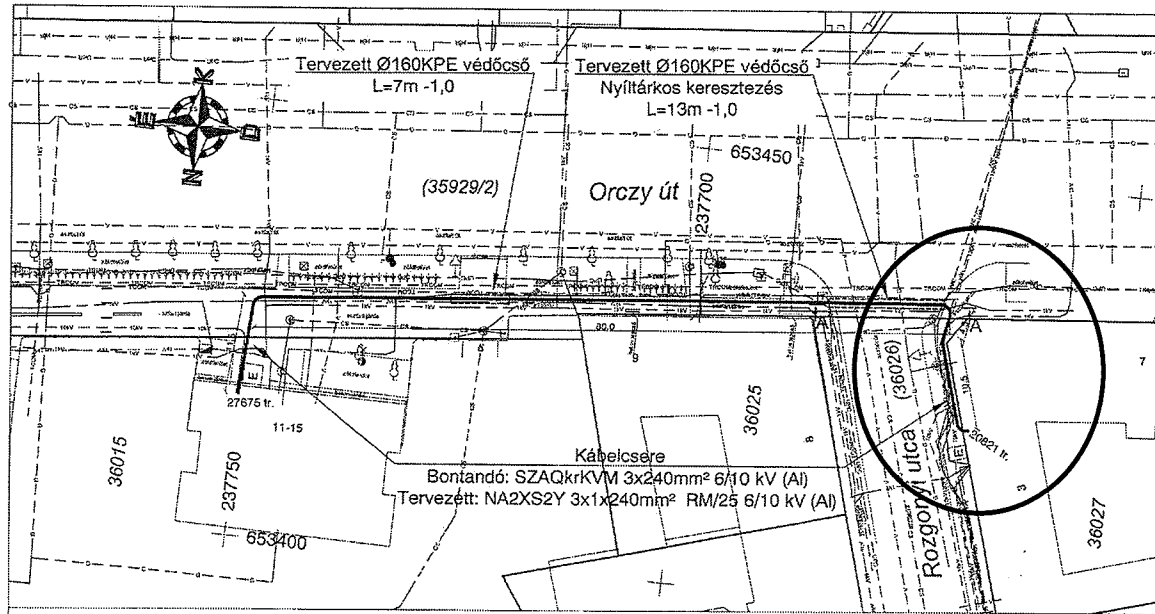

2. számú melléklet
JELMAGYARÁZAT

- Tervezett 10kV-os kábel nyomvonal (NA2XS2Y 3x1x240mm² RM / 25mm²)
- Tervezett Ø160 KPE/KG védőcső
- Kábelösszekötő
- 120kV — ELMŰ 120kV-os kábel
 - 10kV — ELMŰ 10kV-os kábel
 - 1kV — ELMŰ 1kV-os kábel
 - HIR — ELMŰ HIR-kábel
 - V — Vízvezeték nyomvonala
 - G — Gázvezeték nyomvonala
 - CS — Csatorna hálózat nyomvonala
 - TCOM — Távközlési nyomvonal, Telekom
 - UPC — Távközlési nyomvonal, UPC
 - INV — Távközlési nyomvonal, Invitel
 - TRCGM — Forgalmirányítás, Traficom
 - Útszágály

10 kV kábeltekár:	Névleges feszültség: 11kV-50Hz Érintésvédelem: Védőföldelés (IT)			
Rekonstrukció:	Tervezett kábel típusa:	Nyomvonalhossz: (m)	Kábelhossz: (m)	Ø 160KPE / KG cső (m)
27675/10 - 2082/10 Orczy út	NA2XS2Y 3x1x240 RM/25 5/10kV	106	118	20 / 5

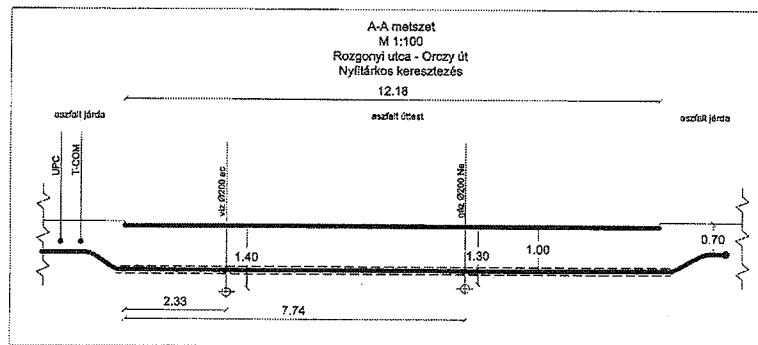

Megjegyzés:

A tervezett kábel fektetési mélysége járdában -0.7m homokágyban. A kábel felett (30 cm) "Vigyázz! Erősáramú kábel!" feliratú jelzőszalagot kell fektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Közműkeresztezéséknél, amennyiben a szabványos védőtávolságok nem tartható, úgy a kábelt védőcsőbe kell húzni! A kábelárok ásása csak kézi erővel történhet!
A közművek helyzete csak tájékoztató jellegű, pontos helyűkről a kivitelező mukakezdés előtt köteles meggyőződni.
Burkolat helyreállítása a közútkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint.

GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft.
1131 Budapest, Rokolya 1-13 Tel: 349-17-40 Fax: 412-10-02

irányító tervező:	Guba Imre	Munkaszám:	214266
Kamarai szám:	EN-VI 13-9482	Rajzszám:	GTF-R-1
Társtervező:	Gulyás Ferenc	Dátum:	2015.03.hó
Ellenőr:	Pandfi Gábor	Lépték:	1:500

Budapest VIII. ker. Orczy út,
Rozgonyi út
27675 - 20821
10kV-os kábelszakasz
rekonstrukció
Kiviteli tervrajz

Értékelés: a GTF Kft. Szatmari hálózatára
munkák végezték: távföldelés

