

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

13. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. május 09-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta és Reviczky utcákban 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.) – az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízása alapján – elkészítette a Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca – Reviczky utca nyomvonalon üzemelő közép feszültségű kábelhálózat rekonstrukciós kiviteli tervét, amely alapján az új 10 kV-os földkábel létesítéséhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

Az Ötpacsirta – Reviczky utca nyomvonalon üzemelő közép feszültségű elosztó hálózati kábelek előregedtek, részleges cseréjük szükséges. Az ELMŰ Hálózati Kft. a meglévő földkábelt a nyomvonal változtatása nélkül, a bejegyzett vezetékjog alapján kívánja cserélni.

A Múzeum utca és Ötpacsirta utca sarkánál a járdában kutatógödör készítésével feltárják a meglévő 10 kV-os kábelt. A feltárt kötéstől az Ötpacsirta utca mentén 1 db új 10 kV-os, NA2XS2Y 3x1x240RM/25 típusú földkábelt vezetnek a Reviczky utca felé, majd annak torkolatánál átvágással keresztezik az Ötpacsirta utcát. A Reviczky utca páros oldali járdában továbbhaladva éri el a nyomvonal a Reviczky utca 4. számú ingatlanon lévő 2635/10 sz. trafóállomást.

A kábelfektetés térkő, kockakő burkolatú járdát, illetve úttestet érint. Tekintettel a terület sűrű közműhálózatára csak kézi földmunkával tervezik a kábelfektetést, a közművek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A benyújtott dokumentációban részletezett, a munkavégzés által érintett Ötpacsirta utca (hrs:36573) és a Reviczky utca (hrs: 36733) út- és járdaszakasza az Önkormányzat tulajdonában állnak, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogsabályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízása alapján – a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Roky u 1-13.) által készített, Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca – Reviczky utca 10 kV-os földkábel rekonstrukciós tervhez, a kivitelezés közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás az Ötpacsirta utca (hrszt:36573) és a Reviczky utca (hrszt: 36733) önkormányzati tulajdonú út- és járdaszakaszokra terjed ki,
- c. a beruházónak a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építéstudgyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. tekintettel arra, hogy a munkavégzés turisztikailag frekvenciált területet érint, ezért kéri beruházót a munkálatok 2016. szeptember 01-től történő ütemezésére,
- e. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat,
- f. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontással érintett úttest-és járdaszakaszokon, az alsó rétegrendek helyreállítását követően:
 - A bontással érintett Ötpacsirta utca és Reviczky utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - térkő burkolat
 - 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltagyazat
 - 15 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap (járműterhelés 20cm)
 - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%
 - A bontással érintett Ötpacsirta utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - kockakő
 - 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltagyazat
 - 20 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap
 - 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%

amely munkákra a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

- g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 09.



A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály


A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. május 03.


dr. Galambos Eszter
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

2016 MÁJ 03.


BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:



DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2016 MÁJ 03.

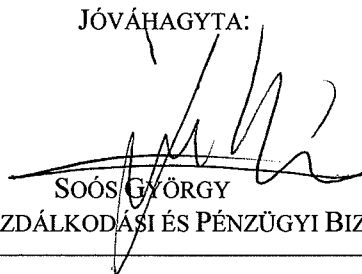

SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. számú melléklet

Scabó E.
2016. ápr. 25.

ELEKTROMOS TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT.	
GTF	1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1-13
TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02	
e-mail: info@gtfkft.hu	



2016 APR 25 / 7091

Budapest, 2016. április 19.
Ikt. szám: T/GTF-11/3/16
Ügyintéző: Benkő Zoltán
06-20-9428-363

T.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály
Létesítmény Üzemeltetési Iroda
1082 Budapest, Báross u. 65-67. Központi Iktató

Tárgy: tulajdonosi hozzájárulás kérelem
(T215161)

Érkezett: 2016 APR 27.	Szám: 16 - 801
Melléklet: 2 Scabó E.	Előszám: 0

Társaságunk készíti a Budapest VIII. Ötpacsirta-Reviczky utcában, közép feszültségű kábelhálózat rekonstrukció, 10kV-os földkábel létesítése c. kiviteli tervét.

Kérjük, hogy a megküldött dokumentációk alapján az érintett VIII. Ötpacsirta u. [belt. 37573 hrsz.], Reviczky u. [belt. 36733 hrsz.] ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek.

A rekonstrukció során a földkábel az ELMŰ Hálózati Kft. a meglévő vezetékjog alapján cseréli ki, új terület igénybevételeire nincs szükség.

Melléklet: 1 példány tervdokumentáció
1 példány nyomvonalrajz


Köszönettel:


Péter Gábor
tervező

2. számú melléklet


JELKULCSOK

	Tervezett 10kV-os kábel nyomvonal
	Tervezett Ø200 KG védőcső
	ELMŰ 10kV-os,
	1kV-os, közvil.,
	120kV-os kábel,
	optika, hírközlés
	Vízvezeték nyomvonala
	Gázvezeték nyomvonala (kls/diskózép)
	Csatorna hálózat nyomvonala
	Távközlési nyomvonal,
	Telekom, UPC, Invitel
	Távközlési, forgalomirányítási alép.,
	Trafficom, Siemens, közös nyomvonal
	BKV Vezeték (Trafficom közös nyomv.)
	Vasúti vágány (villamos)
	földrészlet határ
	kerítés, korlát

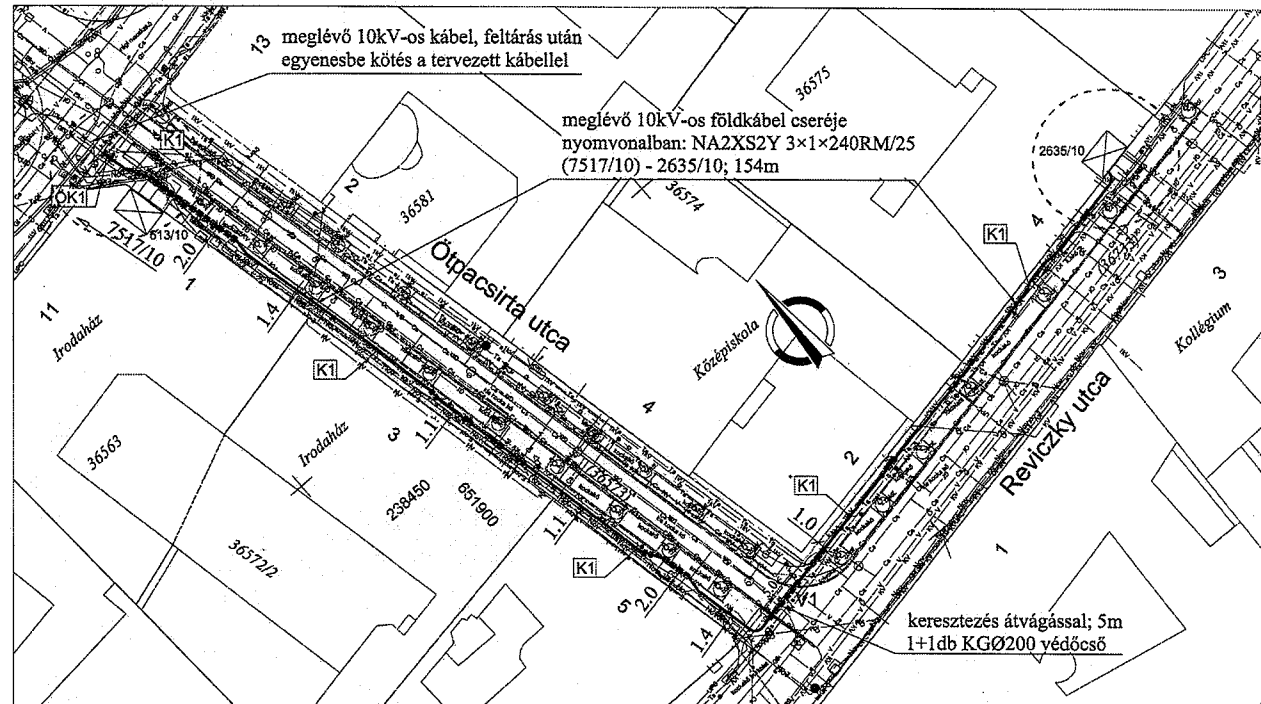

Kábelkeltár

Tervjel	honnan	hova	típus	hossz (m)	
				nyomv.	kábel
K1	ÓK1 (7517/10)	2635/10	NA2XS2Y 3×1×240RM/25	154.0	164.0

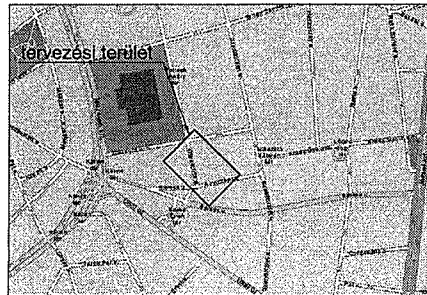

Védőcsövek

KG Ø200	hossz:
V1: 2db	5,0

Névleges feszültség: 3×11kV~50Hz
Érintésvédelem: Védőföldelés (IT)

Megjegyzés:

A tervezett kábel fektetési mélysége járdában -0.6m homokágyban. A kábel felett (30 cm) "Vigyázz! Erősáramú kábel!" feliratú jelzőszalagot kell fektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Közműkeresztezéseknél, amennyiben a szabványos védőtávolságok nem tartható, úgy a kábelt védőcsőbe kell húzni! A gázvezeték 1m távolságot tartani kell! A kábelárók ásása csak kézi erővel történhet!

GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft.

1131 Budapest, Rokolya 1-13 Tel: 349-17-40 Fax: 412-10-02

Bp. VIII. Reviczky - Ótpacsirta u.,
7517-2635 közép. kábelhál. rekonstrukció

10kV-os földkábel létesítése
összkompos
nyomvonalrajz

Irányító tervező:	Pendli Gábor	Munkaszám:	215161
Kamara szám:	EN-VI 13-10355	Rajzsám:	GTF-1-L
Térstervező:	Benkő Zoltán	Dátum:	2016.04.18.
Ellenőrző:	Pendli Gábor	Lépték:	1:500

Ezen terv a GTF Kft. Székhelyi tulajdonát, melynek védelmét a 7/1975/II. TMV-tz. rendelet 9/11. bekezdése biztosítja

