

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Gazdálkodási Ügyosztály

22 .....sz. napirend

**ELŐTERJESZTÉS**

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. július 22-i ülésére

**Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel létesítéséhez**

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

**Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!**

**I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése**

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett villamos szekrény villamos energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét, melyhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

Az ELMŰ Hálózati Kft. tervei szerint a Mikszáth Kálmán téren, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részéről felmerülő, a téren üzemelő szökőkút működtetése érdekében 1x32A fogyasztói villamos energia igényt a Mikszáth Kálmán téren meglévő BDK közvilágítási szekrényt tápláló földkábel hálózatról tudják biztosítani. A meglévő 1 kV-os földkábelről „T” kötéssel leágazást alakítanak ki, majd onnan vezetik a tervezett csatlakozó földkábel a létesítési rajzon jelölt nyomvonalon a mérőszekrényig. A kábelfektetéssel érintett terület díszkő burkolatú, a tervezett nyomvonal 2 m hosszúságú. Tekintettel a terület sűrű közműhálózatára csak kézi földmunkával – 0,6 m mélyen – tervezik a kábelfektetést (2. számú melléklet).

A kérelemben, illetve a munkálatokkal érintett Mikszáth Kálmán tér (hrs: 36732) az Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

**II. A beterjesztés indoka**

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

**III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

Az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.



#### IV. Jogszályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

#### Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre (hrs: 36732) tervezett villamos szekrény villamos energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- c. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
- A bontással érintett Mikszáth Kálmán tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - térkő burkolat
  - 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltagyazat
  - 15 cm vtg C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm)
  - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.


Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. július 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály



A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára  
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. július 18.

  
dr. Galambos Eszter  
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA

ALJEGYZŐ

2016 JÚL 18.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:



DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

2016 JÚL 18.

  
SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



1. számú melléklet

  
**ELMŰ Hálózati Kft.**

Budapest VIII. Kerület Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
1082, Budapest, Baross utca 63-67.

**ELMŰ Hálózati Kft.**  
Távfvezeték osztály  
Tervező Üzem  
Levélcíme: 1399 Budapest Pf. 673.

Ügyintéző: Ármos Zoltán  
Tel.: 06 1/238-3457  
Fax: 06 1/238-3176  
E-mail: zoltan.armos@elmu.hu  
lkt. szám: 1968/2016/ÁZ

Tárgy: „Budapest VIII. Kerület, Mikszáth Kálmán tér (36732 hrsz.)-re tervezett villamos szekrény villamosenergia-ellátása földkábeles csatlakozóvezeték” c. tervhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem

**Tisztelt Címzett!**

Társaságunk elkészítette a tárgyi, a **Józsefvárosi Gazdálkodási Központ által igényelt** földkábeles csatlakozó kiviteli terveit (SEPLAND: 19304). Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Mikszáth Kálmán tér érintett részére (36732 hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adni szíveskedjenek.

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

  
Gál Zoltán  
felelős tervező

ELMŰ Hálózati Kft.  
Távfvezeték osztály, Tervező Üzem  
1131 Budapest, Váci út 72-74  
Adószám: 13804023-2-44

  
Ármos Zoltán  
tervező

Budapest, 2016. július 1.

Melléklet:

-2 pld. tervdokumentáció

**ELMŰ - ÉMÁSZ** TÁRSASÁGCSONPORT

ELMŰ Hálózati Kft.


1131 Budapest  
Váci út 72-74.

Bejegyezte:  
Fővárosi Törvényszék  
Cégbírósága

Céggjegyzékszám:  
01-09-874142

2. számú melléklet

*JM*

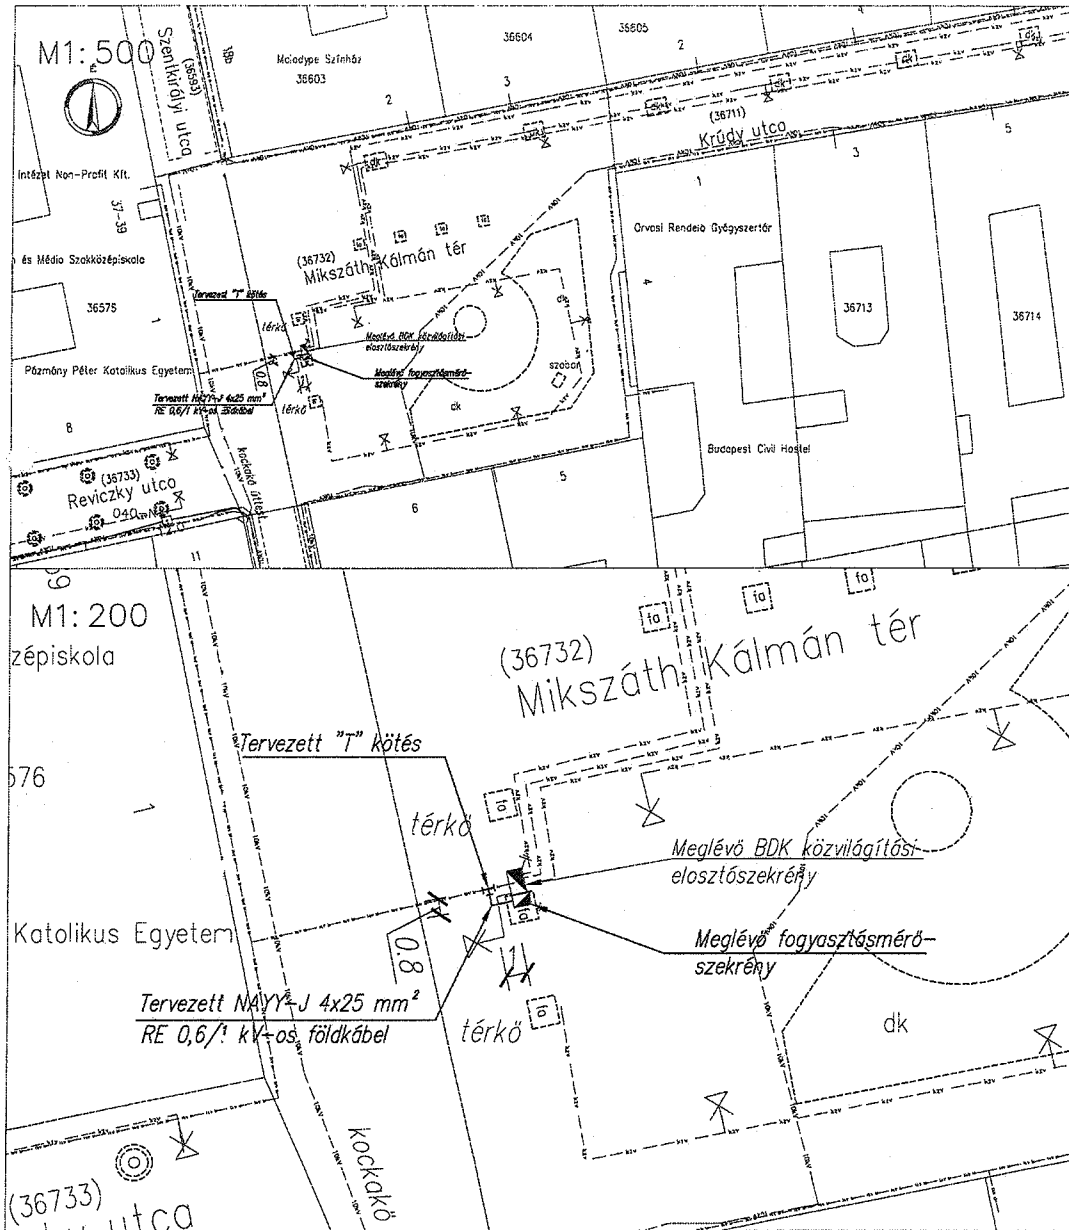

Jelmagyarázat :

- 1kV — : Tervezett csatlakozóvezeték
- - - - - : Védőcső
- VZ — : Vízvezeték
- GAZ — : Gázvezeték
- SZ — : Szennyvíz, csatorna
- 10kV — : Meglévő 10 kV-os kábel
- 1kV-M — 1kV-M — 1kV-M — : Meglévő 1 kV-os kábel
- kv — : Meglévő közvilágítási kábel
- - - - - : Burkolatszél
- ☐ : Villamos szekrény
- ⊗ : Meglévő közvilágítási kandelláber
- ⊥ : Kábel T elágazó

Építendő kábel típusa: NAYY-J 4\*25 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV földkábel  
 Tervezett kábel nyomvonalhossza: 2 m  
 Kábelhossz : 7 m

Megjegyzés

- A kábelt 0.6 m mélyen homokágyban, jelzőszalaggal kell fektetni.
- A közművek helyzete tájékoztató jellegű.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárokásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- A kábelekre a közműkeresztezésnél (pl. gázvezeték, vízvezeték) védőcsövet kell húzni.
- Az érintett közmujszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!

Vetőlet: EOY      A lépszint: B alti

Felbízó/tervező: Győzőtér 13-14343	Tervező: Ármos Zoltán	Munkaszám: 19304	Rejzszám: NYR-csatl_19304_Bp. VIII., Mikszáth Kálmán tér...
Nyomvonal hossza: 2 m	19304_Bp. VIII., Mikszáth Kálmán tér (36732 hrsz.)-re tervezett villamos szerkező villamosenergia-ellátása		
Lépték: 1:500    1:200	Megbízó:		
Rejz megnevezése: Helyszínrajz	<b>ELMŰ Hálózati Kft.</b> 1132 Budapest Váci út 72-74.		
Dátum: 2016. július			