

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Gazdálkodási Ügyosztály

2.2
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Szigony utcát és Baross utcát érintő, 10 kV-os földkábel rekonstrukciójához

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.) – az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízása alapján – elkészítette a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 1-3. szám – Baross utcán át – és a Szigony utca 4. szám közötti nyomvonalon üzemelő közcélú elosztóhálózat rekonstrukciós kiviteli tervét, amely alapján az új 10 kV-os földkábel létesítéséhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A nevezett nyomvonalon üzemelő közcélú elosztó hálózati kábel a műszaki élettartam végén jár, cseréje szükséges. Az ELMŰ Hálózati Kft. a meglévő földkábel a nyomvonal változtatása nélkül, a bejegyzett vezetékjog alapján kívánja cserélni.

A tervezett földkábel a Szigony utca 1-3. szám alatti épületben lévő, 24941/10 jelű transzformátor állomásból indul, majd a páratlan oldali aszfalt járdában halad a Baross utca felé. A Baross utcát elérve a tervezett 10 kV-os földkábel keresztezi a Szigony utcát, melyet félpályás, nyíltárkos átvágásával készítene (az ott lévő közmű elhelyezkedések miatt az út alatti átfúrás kivitelezhetetlen). A keresztezés után a kábelt továbbvezetik a Baross utca páratlan oldali járdában, majd a Szigony utcát elérve a földkábel félpályás, nyíltárkos átvágásával a Szigony utca páros oldali járdáig vezetik. Ott kutatógödör segítségével feltárják a meglévő (a Szigony utca 4. szám alatt található 24817/10 jelű állomásig menő) 10 kV-os földkábel, majd azonosítás után elvágják és a tervezett új 10 kV-os földkábelrel összekötik. A tervezett új 10 kV-os NA2XS2Y 3x1x240 RM/25 típusú földkábel kiépítése után a jelenleg üzemelő 10 kV-os földkábel szakasz bontásra kerül a kb. 122 m hosszúságú nyomvonalon (2. számú melléklet).

A kábelfektetéssel érintett terület aszfalt burkolatú járda, illetve úttest. Tekintettel a terület sűrű közműhálózatra csak kézi földmunkával tervezik a kábelfektetést, a közművek szakfelügyeletének biztosítása mellett.

A benyújtott dokumentáció szerint a munkavégzés által érintett területek közül a Szigony utca (hrs:35728/46) járdaszakasza az Önkormányzat tulajdona, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. A Szigony utca mindkét ágában tervezett átvágási helyszín helyrajzi szám szerint a Baross utca területére esik, ezért a munkálatok elvégzésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást a Budapest Főváros Önkormányzata (Főpolgármesteri Hivatal, Városgazdálkodási Főosztály) megadta, illetve ennek alapján a Budapest Közút Zrt. a közútkezelői hozzájárulást kiadta (3. számú melléklet).

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízása alapján – a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített, Budapest VIII. kerület, Szigony utca 1-3. szám – Baross utcán át – és a Szigony utca 4. szám közötti nyomvonalon üzemelő közcélú elosztóhálózat, 10 kV-os földkábel rekonstrukciós kiviteli tervéhez, a kivitelezés közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzati tulajdonú Szigony utca (hrsz:35728/46) járdaszakaszára terjed ki,
- c. a beruházónak a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat,
- e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykö) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - A bontással érintett Szigony utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt (teljes szélességben)
 - 15cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. szeptember 26.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. szeptember 20.


dr. Galambos Eszter
ügyosztályvezető

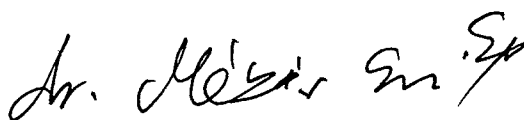
KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

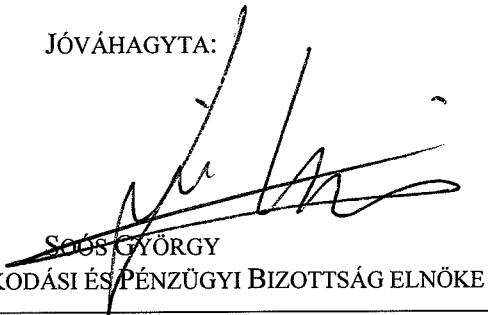
2016. SZEPT. 21.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2016. SZEPT. 21.


SZÜCS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

2016 AUG 22.
8:26:14 / 2016
Kül

2016 AUG 22. 1. számú melléklet

Vida Zoltán
2016.08.23.

GTF

TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT.

1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1-13

TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02

e-mail: info@gtfkft.hu



T.

**Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály**

Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Budapest Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat	
Központ	
2016. aug. 24.	16-1400
Osztály	
8	Rákos Elmé

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése

Munka címe: Budapest VIII. ker. Baross utca, 24941/10 – 24817/10 közötti szakasz
közélcélú elosztóhálózat, 10kV-os földkábel rekonstrukciója

Munkaszám: 215168

Az ELMŰ Hálózati Kft (1132 Budapest, Váci út 72. – 74), mint engedélyes megbízásából a létesítmény tervezőjeként, a tárgyban megjelölt létesítményre Tulajdonosi hozzájárulásukat kérjük. A tervezett kábel rekonstrukciót az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vezetékjog alapján a meglévő nyomvonalon tervezzük.

Kérjük a Tulajdonosi hozzájárulásukat szíveskedjenek fenti címre megküldeni.

A közélcélú vezetékclétesítéssel érintett ingatlanok: 35528/2 és a 35728/46 helyrajzi számú ingatlanok.

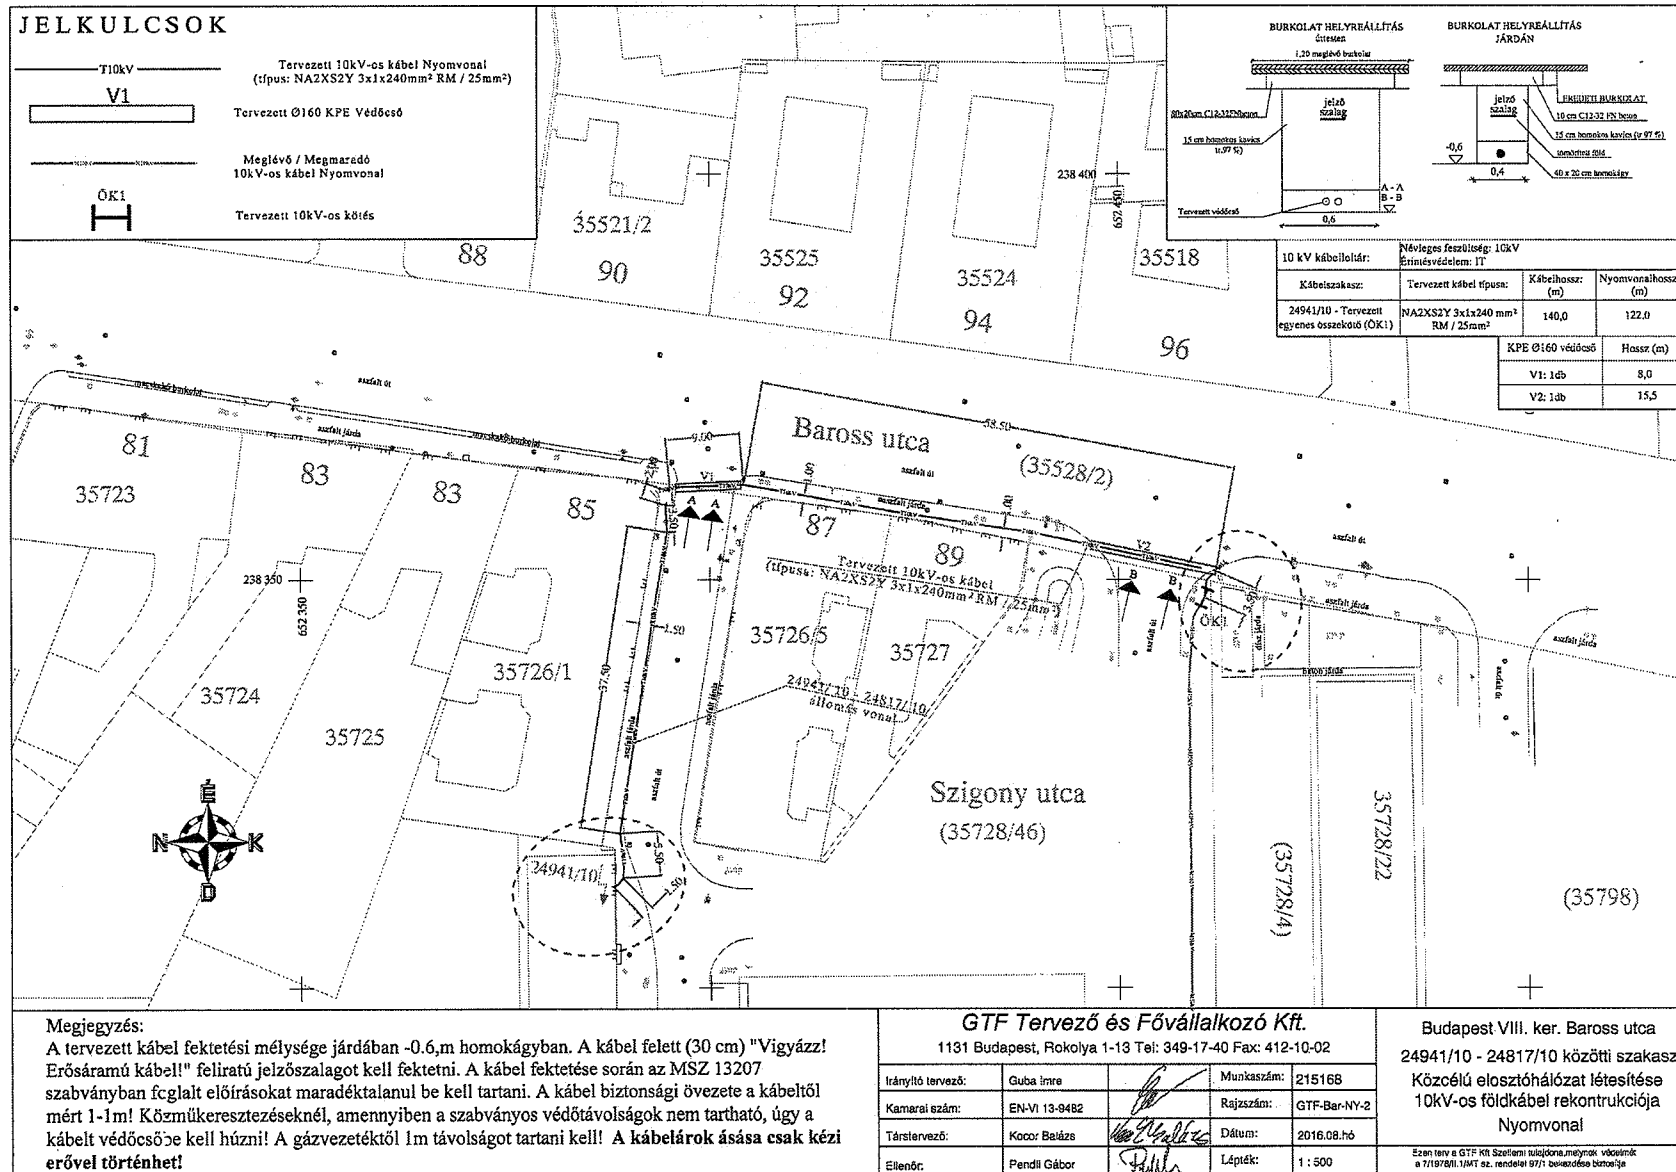
Amennyiben a témával kapcsolatban további információra illetve dokumentációra van szüksége, a fenti telefonszámon vagy faxon állók rendelkezésére:

Szíves közreműködését előre is köszönjük.

Melléklet: 1 pld. műszaki dokumentáció + rajzok

Budapest, 2016. augusztus 18.

Kocor Balázs
+36 30 8710848



BUDAPEST KÖZÚT

Út, híd, műtárgy igazgatóság
Közútkezelői osztály

címzett:	GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft.	iktató sz.:	415/11861 - 1/2016
cím:	Budapest, Rókolya u. 1-13. 1131	nyilvántartási sz.:	16US3453
		tárgy:	Közútkezelői hozzájárulás
		ügyintéző:	Góczán Anna
		telefon:	+36 30/774 11 45
		email:	anna.goczan@budapestkozut.hu

Levelezésében kérjük, hivatkozni az iktató- és nyilvántartási számra is.

Tárgy: Budapest, VIII. kerület Baross utca 24941/10 – 24817/10 közötti szakasz közeli elosztóhálózat 10 KV-os földkábel-rekonstrukciójával kapcsolatos közútkezelői hozzájárulási kérelem

Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest Váci út 72-74.) megbízásából a GTF Elektromos Tervező és Fővállalkozó Kft. (1131 Budapest, Rókolya u. 1-13.) mint Tervező kérelmére és az ahhoz csatolt 2016. augusztusában készített 215168-as munkaszámon benyújtott GTF-Bar-NY-2 rajszámú dokumentáció alapján a tárgyi létesítményre vonatkozóan, mint a Budapest Főváros Önkormányzata megbízása alapján, a kezelői feladatokat ellátó szervezet a

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST MEGADJUK.

a következő kikötésekkel:

Tervre vonatkozó előírások, kikötések:

- Jelen hozzájárulás kizárólag a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő VIII. kerület Baross utca (hrsz.: 35528/2) útpálya, szegély és járda területére vonatkozik. A beruházással érintett többi terület esetében a VIII. kerület Polgármesteri Hivatala jogosult a nyilatkozattételre.
- Munkakezdési hozzájárulás csak a beruházó által is aláírt, lepecsételt kérelem alapján adható ki.
- Amennyiben a munkáinak széle a kiemelt szegélytől/fal síkjától 80 cm-re, vagy annál kisebb távolságra van, akkor az útpályát a kiemelt szegélyig/fal síkjáig teljes szerkezettel újra kell építeni.
- Az átvágással érintett Baross utca – Szigony utca csomópont burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenkénti 20-20 cm-es átlapolással:
 - 5 cm vtg. AC 11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg minden érintett sáv teljes szélességében minimum a szélességgel megegyező hosszban
 - 11 cm vtg. AC 22 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. C12 / 15 – 32 – F1 (földnedves) útalap beton feszültségmentesítve
 - 25 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Tr₉₆%, E₂min. 65 MN/m² (más anyaggal nem helyettesíthető)
- Hengereltaszfalt terítése előtt a fogadófelületek kenését, kellősítését el kell végezni. Csatlakozási vonalakon a bitumenes kenés helyett speciális fugaszalagok alkalmazandók. Azokat az aszfalt terítése előtt kell a csatlakozási vonalakra függőlegesen felhelyezni. A szalag alkalmazását az aszfalt terítése előtti felragasztott állapotot megőrző fényképes dokumentációval bizonylatolni kell, melyet az út üzemeltetője számára meg kell küldeni.
- A kiemelt szegély melletti öntött aszfalt vízelvezető sáv helyreállítását az eredetivel megegyező szélességben (~ 30 cm) az érintett szakaszon 2x4,5 cm vastag MA 11 jelű öntött aszfalt terítésével el kell végezni úgy hogy, annak folytonossága 2 víznyelő között biztosított legyen.
- A kezelésünkben lévő bontással érintett járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:
 - 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg a járda teljes szélességében
 - 15 cm vtg. C12 / 15 – 32 – F1 (földnedves) járda beton alap feszültségmentesítve
 - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Tr₉₆%, E₂min. 65 MN/m² (más anyaggal nem helyettesíthető)

Budapesti Közút Zárt Részén Működő Készítési és Karbantartási Osztály Cégbiztosítási szám: 047104 postacím: Budapest, kerület VIII. Budapesti fő út 1518	web: www.budapestkozut.hu e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu
--	---

Öntött aszfalt járdát burkolat helyreállításánál minden egyes pályaszegszelvényt rátegel 20-20 cm-es túlnyúlással, hezagmentesen, lépcsőzetesen csatlakoztatva kell visszaszállítani a meglévő burkolat csatlakozó szélének élvágóval történő levágása után. A járdát az uttkeresztelődéseknél teljes körökben - a szegély és a falsík között - újra kell aszfaltozni, a szegélyt az átkelések irányában le kell szilicsézteni, akadályt mentesíteni kell, felépítő magassága max.: 2 cm lehet.

A helyreállítás során figyelembe kell venni a meglévő munkahézagokat, amelyben a negyzetes kialakítástól 1,0 m-en belül található burkolatcsatlakozás, ahhoz hozzá kell aszfaltozni. Ugyeini kell arra, hogy szilárd, repedezett felülethez ne legyen hozzászárthatóva, azt meg kell szüntetni.

Csatlakozásoknál élvágó alkalmazandó, a vágások az út tengerszintjével párhuzamos, ill. merőleges irányúak legyenek.

A munkaterületről kikerülő anyagot, az építési anyagot és a törmelékét minden esetben konténerben kell elhelyezni.

A munkakezdési hozzájárulás kiadásának feltétele a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelettel előírt mellékleteken túl az alábbi hozzájárulások, engedélyek beszerzése, mellékletek csatolása:

- Az ideiglenes forgalmi állapotra vonatkozó, a tervezett munka megkezdésekor érvényes forgalomtechnikai kezelési hozzájárulással ellátott tervdokumentáció 2 példányban (1 eredeti- 1 másolat).
- Közműegyeztelt kivitel tervdokumentáció 1 példányban.
- Benyújtó nyilatkozza arról, hogy a közműegyeztetések (köznyí- pecsételések) teljes körben megőrzönik és azok a kezelemzés időpontjában érvényesek.
- A TKM rendszertben történt regisztráció igazoló ID azonosító nyomtatott formájában.
- Fővárosi Önkormányzatának utatörési hozzájárulása
- Tervezővágyas/fejlesztési engedély
- Az állapotsokai, rátelegetteket ábrázoló telepítési munkakeresztszelvény
- Kivitelező által kitöltött igénybevételei díjtáblázata

Munkavégzés idejére vonatkozó közutkezelési előírások

- Az építés ideje alatt a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási állapotot kell biztosítani. Az igénybevett munkaterület felügyelete, az ideiglenes forgalmi rend és a balesetveszély mentes körülmények folyamatos fenntartása a Kivitelező feladata.
- A munkák megkezdése előtt digitális állapotfelmérővel készítése szükséges, melyet az út zsemletörzse számára meg kell küldeni.
- A munkát a kezdés után, a burkolat végleges helyreállításaig folyamatosan kell végezni, és azt a munkakezdési hozzájárulásban megadott határidőre be kell fejezni.
- Régi és új felületek csatlakozásait lépcsőzetesen, szimmetrikusan kell kialakítani.
- A helyreállításra kerülő felületeket úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz-vezető rendszerbe történő elfolyása maradványmentes legyen. Szilárd, repedezett felülethez nem lehet hozzászártható, azt meg kell szüntetni. Útpályáról ingatlama nem folynak víz.
- Valamennyi meglévő felszíni szerkezetnél szűrőbe kell helyezni, szükség esetén újra kell cserélni.
- Az esetleges közadakozásokat, amelyek a megszüntetésre kerülő hálózathoz tartoznak, el kell távolítani és a munkálatok helyreállításuk megfelelő technológiával szükséges, a környezetet helyreállítani. A régi hálózati elemek dokumentáltnak el kell pontálni, meg kell szüntetni.
- A meglévő és az építendő betonalap talákozását a régi betonréteg csatlakozási felületét (cementtével, érdesítéssel) kell készíteni.
- A kicőlt és sérült szegélyköveket ki kell cserélni. C20/25-32-F1 (fröndhekes) szilárdságú betongerendába rakdóva az eredetivel megégyező anyagot és típusú, ép szegélykövekkel kell helyreállítani, szükség szerint pótolni.
- A beépített szegélykövek között cementhabarccsal kitöltés szükséges, max. 15 mm széles fugatávolsággal.
- A szegélykövek betongerendája alá min. 15 cm vgy. faanyagú homokos kavics ágyazatot feltése szükséges, úgy hogy a faanyagból, téglából folytonossága az egész pályaszegszelvény alatt biztosított legyen.

Handwritten signature

- A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat építési anyag nem tárolható.
- A munkaterületről kikerülő anyagot úgy kell tárolni, hogy az a biztonságos gyalogos forgalmat lehetővé tegye. A gyalogsforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a gyalogos nem terelehető.
- **A szerkezetépítés csak a földmű megfelelő tömörítése és teherbírása (minimum 65 MN/m²) után kezdhető meg.** A csőzónában T₉₀ 85%, fölötté T₉₀ 90%, úttükron és ágyazaton T₉₀ 96%-os értékig kell a tömörítést végezni. Darabos, visszatöltésre nem alkalmas anyagot visszatölteni nem lehet. A tömörítést és teherbírást bizonylatolni kell. A járdatükrokt, ágyazatot T₉₀ 96%-ra kell tömöríteni.
- Építési törmelék, a munkákba helyezni tilos!
- A földvisszatöltést és a tömörítést úgy kell végezni a munkákban, hogy annak környezetében semmilyen üreg és laza szerkezetű réteg nem maradjon.
- Az építés során, ill. azzal összefüggésben tönkrement bármely felület, úttarozék és egyéb létesítmény helyreállítását, ill. növényzet pótlását el kell végezni.
- A munkaterület folyamatos rendben tartásáról, takarításáról, szükség esetén locsolással történő portalanításáról Kivitelező külön felszólítás nélkül gondoskodni köteles.
- A kivitelezésnél jó állapotú, cégjelzéssel ellátott, előírás szerinti munkahelyi elkorlátozást és megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni. Az éjszakai kivilágítás és annak folyamatos ellenőrzése és fenntartása a Kivitelező feladata, annak be nem tartásából, az éjszakai világítás hiányából és nem üzemeltetéséből adódó mindennemű kár, felelősség a Kivitelező társaságát terheli.
- A munka megkezdéséről és a műszaki átadás-átvételi időpontjáról a Budapest Közút Zrt. Üzemeltetési osztályát a +36 1 776-6211-es fax számon és az utat üzemeltető Budapest Közút Zrt. Üzemeltetőjét (Manger Henrik, e-mail: henrik.manger@budapestkozut.hu) értesíteni kell. A kivitelezés során felmerülő úttal kapcsolatos műszaki probléma esetén a Budapest Közút Zrt. kezelőjével és üzemeltetőjével kell egyeztetni.
- A **komplett Megvalósulási dokumentációból** (geodéziai bemérésen alapuló helyszínrajzok; műbizonylatok; mérési, vizsgálati és átadás-átvételi jegyzőkönyvek; valamint a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok) előzetes egyeztetést követően, tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében át kell adni 1 példányt papír alapú formátumban a Budapest Közút Zrt. Üzemeltetési osztálya részére, továbbá 1 példányt elektronikus adathordozón (pdf és szerkeszthető dwg formátumú állományokkal) a Budapest Közút Zrt. Nyilvántartási osztálya – Budapest, VIII. kerület Baross u. 22.) – részére.

Az 1988. évi I. tv. 37. §-a alapján a közút nem közlekedési célú igénybevételeért díjat kell fizetni. A díj mértékét a fizetendő díjakról szóló **12/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet** határozza meg. A díjfizetés a beruházót terheli, mely megfizetéséig a munkakezdési hozzájárulás nem adható ki.

Az igénybe venni kívánt közutak:

Budapest VIII. kerület Baross utca - Jelzőtáblával jelzett főút, tömegközlekedés által járt út

A fentieket figyelembe véve a mellékelt formanyomtatványt kell kitölteni és a Budapest Közút Zrt. Közútkezelői osztálya részére a munkakezdési hozzájárulási kérelemhez csatolva kell visszajuttatni.

A mellékelt formanyomtatvány alapján kiszámítandó igénybevételi díjra minden igénybevett, elfoglalt területtel számolni kell (deponálási felület, forgalomtechnikai lekorlátozás).

A kérelmező által kitöltött és a közút kezelője által elbíralt és jóváhagyott díjfizetési adatlap alapján kell a díjat megfizetni. Fizetési mód: banki átutalás, melynek teljesítése csak a díjbekérő kézhezvétele után lehetséges. Számla a díj megfizetése után kerül kiállításra.

A fővárosi közműfejlesztések, úfelújítások egyéb forgalmi átrendeződések operatív összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolathozások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. Rendelet alapján történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program”-ban rögzített (Tervezett Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni.

A tervezett közterületi munkát a TKM digitális adatbázisban a kérelmezőnek kell rögzítenie internetes előirányozással.

Handwritten signature

Fentiekrol értesülnék:
 1. Címzett (e-mailben is)
 2. Elmo Hálózat Kft.
 3. VIII. Kerület Polgármesteri Hivatala (2 e-mail: bedok@jossevaros.hu, geszler@jossevaros.hu)
 4. Irattár
Melléklet:
 1. Díjazottak lap
 2. Munkakezdeési hozzájárulási kérelem formanyomtatványa

BUDAPESTI KÖZÚT
 1115 Budapest, Budaörsi út 112-114
 Adószám: 23501894-2-43
 Cégjegyzékszám: 01-10-047164
 Székhely: 1115 Budapest, Budaörsi út 112-114
 Telefon: 06-1-0000063-99940008
 E-mail: info@bkk.hu
 Igazgató
 Németh Mónika
 Kántorné Völter Erzsébet
 Osztályvezető
 08.23.2016

Budapest, 2016. augusztus 15.

Ezen hozzájárulás az 1988. évi I. tv. alapján került kiadásra. A törvé, vagy a kivételre vonatkozó kezelési hozzájárulás megtagadása miatt, vagy a kezelési hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megvalósítása érdekében a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Foglalkoztatási Főosztályához (1033 Budapest, Mózai utca u. 5.) lehet kérelemmel fordulni. A kérelem a 2019.07.12. (XII. 12.) KHM sz. számú rendelet értelmében hatósági díjmentes.

EZEN HOZZÁJÁRULÁS 2017. AUGUSZTUS 31-IG ÉRVÉNYES.

A rendszert, elérés, koordinációs és számlázási technikai hibaelhárítás ügyekben a tkm.budapest@budapestkozut.hu e-mail címen lehetőséges. Telefonszám: +36-70/931 44 16. A munkakezdeési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történő rögzítést követően lehet befogadni. A munkakezdeési hozzájárulási kérelemhez csatolni kell a TKM rendszerben történt rögzítést igazoló ID azonosító nyomatott formátumban. A Beruházó köteles a munka megkezdése előtt 30 nappal, a rendszerezett formanyomtatványon, a 19/1994. (V.31.) KHM rendelet 6.7-S-a alapján előírt mellékletekkel együtt a munkakezdeési hozzájárulást a Budapesti Közút Zrt. Közükezelői osztályától megkérni. Az utkezelői hozzájárulást kérő személyében beállított változást fenti számla hivatkozással Beruházó köteles bejelenteni. Jelen hozzájárulás idegen területiek igénybevételeire nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szűkséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.