

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

1.2.
.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. május 15-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Kis-Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca közvilágítási kábel rekonstrukcióhoz

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet:

1. Kérelem
2. Helyszínrajz (2 oldal)

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 699429, székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.) megbízása alapján Zarka Zoltán EV tervező (2600 Vác, Szélsősor 29.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Kis-Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca közvilágítási kábel rekonstrukció kiviteli terveit, melyhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

Az érintett utcák közvilágítását biztosító előregedett papírszigetelésű kábelek gyakori meghibásodása, javítása miatt kerül sor a földkábelek rekonstrukciójára. A meglévő két kábel a Horváth Mihály téren lévő közvilágítási kapcsoló szekrényből indul ki, az egyik kábel látja el a Vajdahunyad utcai oldalon a Polgármesteri Hivatal épületre szerelt falikart (rajzon L1 jelűt), a másik kábel pedig a Kis-Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca felett átfeszített lámpatesteket (rajzon L2 – L13 jelűeket) (2. számú melléklet).

A benyújtott tervek szerint a rekonstrukcióval érintett szakaszok ellátása továbbra is a Horváth Mihály téri közvilágítási kapcsoló szekrényből – két külön kábelen – történik. A nyílt árkos kivitelezés során a meglévő földkábeleket elbontják, és ugyanazon nyomvonalon vezetik az új kábeleket. Ez alól az L1 jelű falikar táplálását ellátó kábel jelent kivételt, mert a Polgármesteri Hivatal melletti járdában nem terveznek bontást, illetve új kábelfektetést, az L1 falikar megtáplálása az L2 jelű lámpa szerelvényétől kerül kivitelezésre.

A meglévő közvilágítási lámpatestek áttervezése nem része a benyújtott tervnek, azok megmaradnak, helyük, elrendezésük nem változik. A kábel rekonstrukció során az egyes lámpákhoz leágazásokat építenek ki az épületek homlokzatában lévő bekötő szerelvényig.

A tervezett kábelfektetés utak és kapubehajtók átvágásával jár, ezeken a helyeken a szükséges védőcsövek mellett további, tartalék védőcsöveket is lefektetnek.



A kérelemben és a dokumentációban részletezett Horváth Mihály tér (hrs: 35238/5), a Kis-Stáció utca (hrs: 35327), a Vajdahunyad utca (hrs: 35234; 35594), valamint a Nap utca (hrs: 35644/2) út- és járdaszakasza az Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi munkák megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 699429, székhely: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.) megbízása alapján a Zarka Zoltán EV tervező (2600 Vác, Szélsősor 29.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Kis-Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca szakaszain a közvilágítási kábel rekonstrukció kiviteli tervéhez, a közterületi munkák elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás a földkábelek bontási és építési munkálataival érintett Horváth Mihály tér (hrs: 35238/5), a Kis-Stáció utca (hrs: 35327), a Vajdahunyad utca (hrs: 35234, 35594), valamint a Nap utca (hrs: 35644/2) területére terjed ki,
- c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el kell szállítani,
- e. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok megfelelő minőségű helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - a bontással érintett Horváth Mihály tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - térkő


- 5 cm vtg. ágyazó zúzalék
 - 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%
- a bontással érintett Horváth Mihály tér parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - nagykokkakő
 - 5 cm vtg. ágyazó zúzalék
 - 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%
 - a bontással érintett Horváth Mihály tér, Kis-Stáció utca, Nap utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda szélességével megegyező hosszúságban)
 - 7 cm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kötőréteg
 - 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
 - 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%
 - a bontással érintett Kis-Stáció utca, Vajdahunyad utca, Nap utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességben)
 - 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelésre 20cm)
 - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%
- f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.


Felelős: polgármester
 Határidő: 2017. május 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
 nem indokolt hirdetőtáblán honlapon


Budapest, 2017. május 09.


 dr. Galambos Eszter
 ügyosztályvezető



KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:




DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:



DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

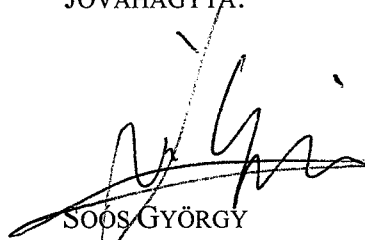

SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



1. számú melléklet

994 / 2017 MAJ 05.

16-825 / 2017

BUDAPEST VIII.ker.
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Gazdálkodási Ügyosztály

BUDAPEST
BAROSS utca 63-67.

1082

Tisztelt Gazdálkodási Ügyosztály!

A Budapesti Diszvilágítási KFT. megbízásából közvilágítási kábel rekonstrukciós tervet készítünk a

BUDAPEST, Kis-Stáció u. - Vajdahunyad u. - Nap u.

területre.

A csatolt tervek alapján kérjük az alábbi nyilatkozatok kiadását részünkre:

1. tulajdonosi hozzájárulás

Megköszönve a Nyilatkozatok kiadását

Tisztelettel:



Zarka Zoltán *EV*

elektromos tervező

mobil: 06-30/68-78-551

250 V K C 575 1.50 002 23.

Mell.: ¹ 2 pld kiviteli nyomvonalrajz


¹ 2 pld Nyomvonal kijelölési dokumentáció

¹ pld Megbízólevél

1. számú melléklet



Handwritten signature

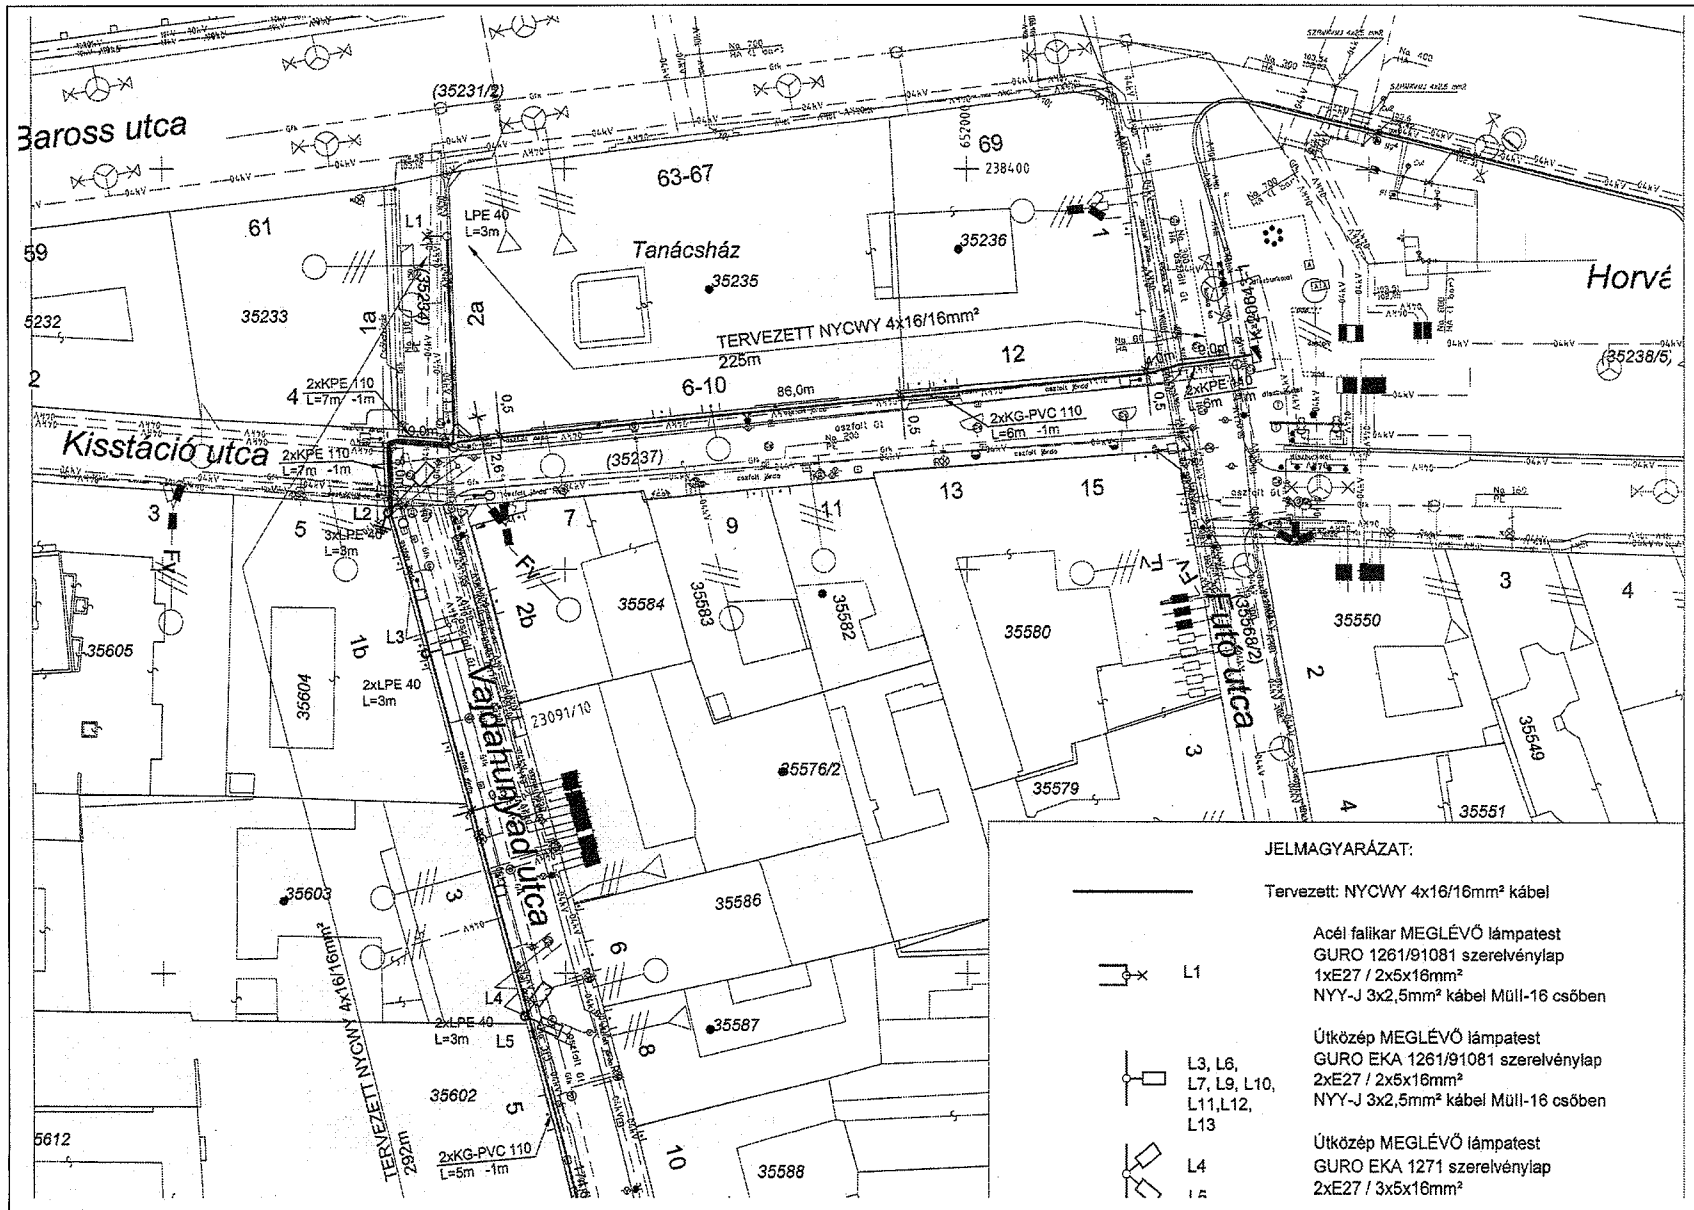

JELMAGYARÁZAT:

Tervezett: NYCWY 4x16/16mm² kábel

Acél falikar MEGLÉVŐ lámpatest
 GURO 1261/91081 szerelvénylap
 1xE27 / 2x5x16mm²
 NYY-J 3x2,5mm² kábel Müll-16 csőben

Útközép MEGLÉVŐ lámpatest
 GURO EKA 1261/91081 szerelvénylap
 2xE27 / 2x5x16mm²
 NYY-J 3x2,5mm² kábel Müll-16 csőben

Útközép MEGLÉVŐ lámpatest
 GURO EKA 1271 szerelvénylap
 2xE27 / 3x5x16mm²

Handwritten signature

