

1.4.  
POT

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Gazdálkodási Ügyosztály

.....sz. napirend

**ELŐTERJESZTÉS**

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. augusztus 14-i ülésére

**Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett villamos szekrény villamosenergia-ellátását biztosító földkábel létesítéséhez**

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

**Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!**

**I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése**

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) 2016-ban elkészítette a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre tervezett villamos szekrény villamos energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét, melyhez kérték a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 754/2016. (VII.22.) számú határozatában a földkábel csatlakozóvezeték kiépítéséhez – 1 év érvényességgel – tulajdonosi hozzájárulását megadta.

Az eltelt időben a kábelkiépítésre nem került sor, a tulajdonosi hozzájárulás 2017. 07. 22-én lejárt, a munkálatok – változatlan műszaki tartalommal történő – elvégzéséhez az ELMŰ Hálózati Kft. ismételt kérelmet nyújtott be, a korábbi, 754/2016. (VII.22.) számú határozatának 1 évvel történő meghosszabbítására (1. számú melléklet).

Az ELMŰ Hálózati Kft. tervei szerint a Mikszáth Kálmán téren, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részéről felmerülő, 1x32A fogyasztói villamos energia igényt a Mikszáth Kálmán téren meglévő BDK közvilágítási szekrényt tápláló földkábel hálózatról tudják biztosítani. A meglévő 1 kV-os földkábelről „T” kötéssel leágazást alakítanak ki, majd onnan vezetnek a tervezett csatlakozó földkábel a létesítési rajzon jelölt nyomvonalon a mérőszekrényig. A kábelfektetéssel érintett terület díszkő burkolatú, a tervezett nyomvonal 2 m hosszúságú. Tekintettel a terület sűrű közműhálózatára csak kézi földmunkával – 0,6 m mélyen – tervezik a kábelfektetést (2. számú melléklet).

A kérelemben, illetve a munkálatokkal érintett Mikszáth Kálmán tér (hrs: 36732) az Önkormányzat tulajdonában áll, így az engedélyezéshez szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

**II. A beterjesztés indoka**

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.



### III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, illetve a közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

### IV. Jogszabályi környezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.4.5. pontján alapul, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) által készített, a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán térre (hrsz: 36732) tervezett villamos szekrény villamos energia ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a beruházónak (építetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- c. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
  - A bontással érintett Mikszáth Kálmán tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
    - térkő burkolat
    - 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltagyazat
    - 15 cm vtg C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelés 20 cm)
    - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, **2017. november 15-ig érvényes.**


Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. augusztus 14.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály



A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára  
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. augusztus 09.

  
dr. Hencz Adrienn  
ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 


JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:

  
DR. MÉSZÁR ERIKA  
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

JÓVÁHAGYTA:

  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ


  
SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. számú melléklet

16-1220/2016

Part  
of  
innogy



elmű hálózat

Szabó Endre  
d.h.c

Budapest VIII. Kerület Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
1082, Budapest, Baross utca 63-67.

2017 AUG 08

ELMŰ Hálózati Kft.  
Távvezeték osztály  
Tervező üzem  
Levélcím: 1399 Budapest Pf. 673.

2017 AUG 08


Ügyintéző: Ármos Zoltán  
Tel.: 06 1/238-3457  
Fax: 06 1/238-3176  
E-mail: zoltan.armos@elmu.hu  
lkt. szám: 2661/2017/ÁZ


Tárgy: „Budapest VIII. Kerület, Mikszáth Kálmán tér (36732 hrsz.)-re tervezett villamos szekrény villamosenergia-ellátása földkábeles csatlakozóvezeték” c. tervhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások érvényességének hosszabbítási kérelme

Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi, a **Józsefvárosi Gazdálkodási Központ által igényelt** földkábeles csatlakozó kiviteli terveit (SEPLAND: 19304), melyre Önök már megadták a tulajdonosi és közútkezelői engedélyeiket 16-1220/2016 és 08-503/4/2016 iktatószámokon. Ezen engedélyek érvényessége lejárt. Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján, a már kiadott engedélyek érvényességi idejét újabb 1 évvel meghosszabbítani szíveskedjenek.

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

  
Gál Zoltán  
felelős tervező

ELMŰ Hálózati Kft.  
Távvezeték osztály, Tervező üzem  
1132 Budapest, Váci út 72-74  
Adószám: 13804993-2-44  
  
Ármos Zoltán  
tervező

Budapest, 2017. július 31.

Melléklet:

- 2 pld. tervdokumentáció
- A korábbi engedélyek másolata

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest  
Váci út 72-74.

Bejegyezte:  
Fővárosi Bíróság  
mint Cégbíróság


Céggjegyzékszám:  
01-09-874142

ELMŰ - ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT



2. számú melléklet

5

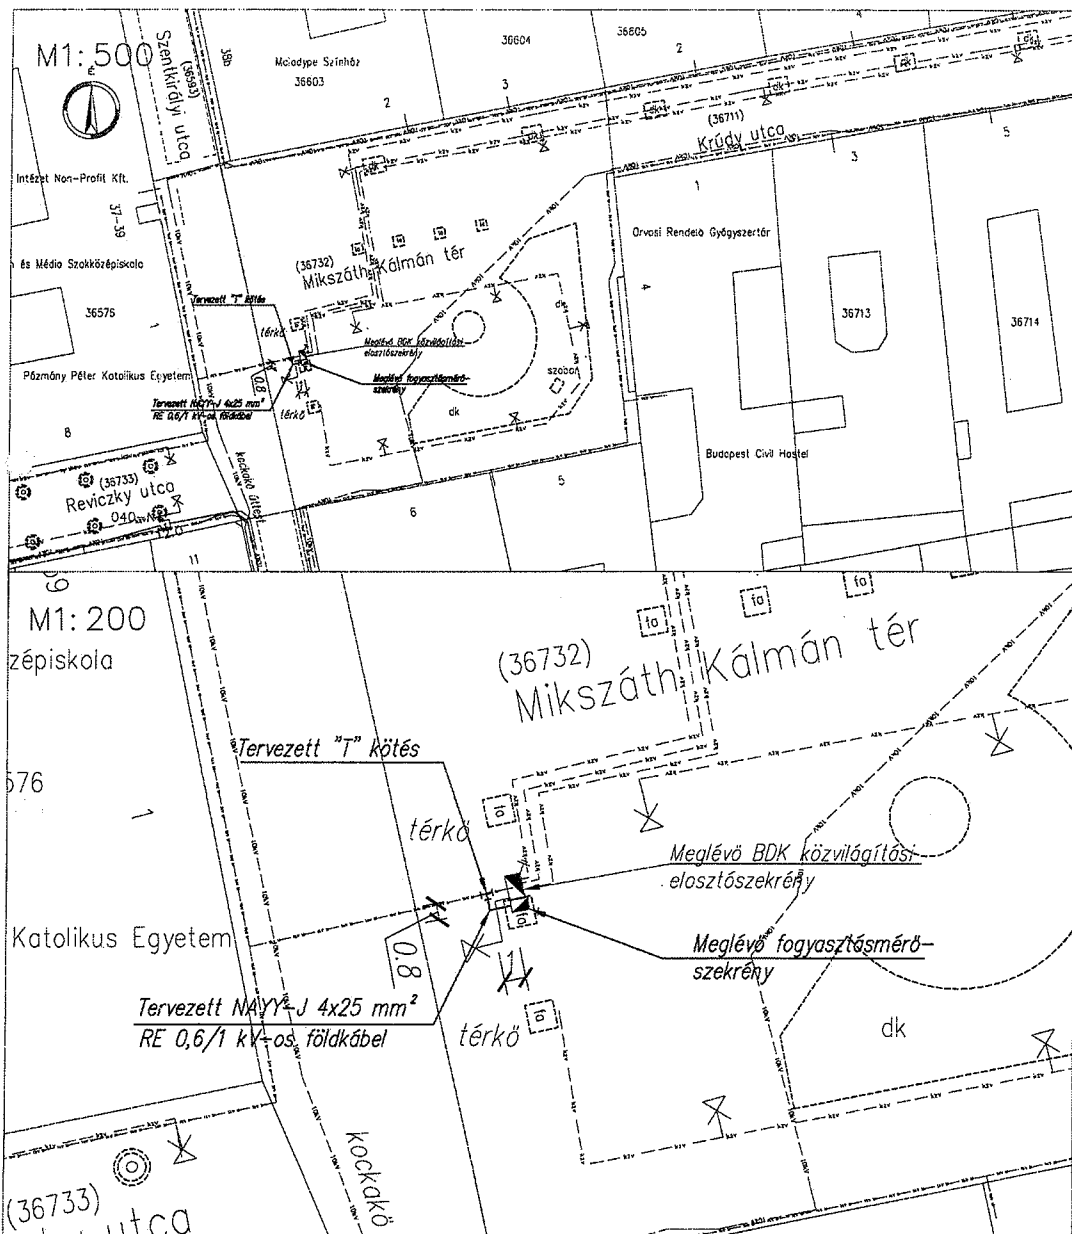

Jelmagyarázat :

- 1kV — : Tervezett csatlakozóvezeték
- - - - - : Védőcső
- VÍZ — : Vízvezeték
- GÁZ — : Gázvezeték
- SZ — : Szennyvíz, csatorna
- 10kV — : Meglévő 10 kV-os kábel
- 1kV-M — 1kV-M — 1kV-M — : Meglévő 1 kV-os kábel
- kzv — : Meglévő közvilágítási kábel
- - - - - : Burkolatszél
- ☐ : Villamos szekrény
- ⊗ : Meglévő közvilágítási kandelláber
- ⊥ : Kábel T elágazó

Építendő kábel típusa: NAYY-J 4\*25 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV földkábel  
 Tervezett kábel nyomvonalhossza: 2 m  
 Kábelhossz : 7 m

Megjegyzés

- A kábelt 0.6 m mélyen homokágyban, jelzőszalaggal kell fektetni.
- A közművek helyzete tájékoztató jellegű.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárokászó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- A kábelekre a közműkeresztezéskor (pl. gázvezeték, vízvezeték) védőcsövet kell húzni.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!

Verület: EOY A lépcsőt: Béli

Feladat tervező: Gótzoltán 13-14343	Tervező: Ármos Zoltán	Munkaszám: 19304	Rejzszám: NYR-csat_19304_Bp. VIII., Mikszáth Kálmán tér...
nyomvonal hossza: 2 m	19304_Bp. VIII., Mikszáth Kálmán tér (36732 hrsz.)-re tervezett villamos szerelői villamosenergia-ellátása		
Lépték: 1:500 1:200	Megbízó:		
Rejz megnevezése: Helyszínrajz	<b>ELMŰ Hálózati Kft.</b> 1132 Budapest Váci út 72-74.		
Dátum: 2016. július			