

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 17-ei ülésére

Tárgy: Javaslát tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utcában tehermentesítő 10 kV-os földkábel átkötések kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. az egyes kábelhálózatok tehermentesítése érdekében földkábeles átkötéseket tervez végezni. A GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) – az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízása alapján – elkészítette a Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 57-59. szám előtt végzendő 10 kV-os földkábel átkötésének kiviteli tervét (Rsz: GTF-R-1), a közterületi munkák elvégzéséhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A benyújtott terv szerint a Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 57-59. szám alatt üzemelő 23209 számú trafóállomást a NEPL/Panel kábelvonalról át kell kötni a járdában futó KISP/Matáv kábelvonalra.

Az átkötéshez a járdában ~2,0 x 2,0 m nagyságú munkagödört alakítanak ki, ahol elvégzik a 10 kV-os földkábeles átkötéseket.

A trafóállomásból kilépő és járdában haladó földkábeleket kézi földmunkával táják fel, az érintett járdaszakasz térkő burkolatú (2. számú melléklet).

A Reguly Antal utca (hrszt: 38474) a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betervezés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A földkábel létesítés közterületi kivitelezésének megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogsabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által – az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) megbízása alapján – tervezett (Rsz: GTF-R-1), Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utcát érintő, tehermentesítő 10 kV-os földkábel átkötés közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában álló Reguly Antal utca (hrsz: 38474) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. kötelezi a kivitelezőt az érintett terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:

A bontással érintett Reguly Antal utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

- térkő burkolat
 - 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltagyazat
 - 15 cm vtg. C8/10-32/F betonlap (járműterhelés 20cm)
 - 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.


Felelős: polgármester

Határidő: 2018. szeptember 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőablán honlapon

Budapest, 2018. szeptember 12.



dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető




KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:

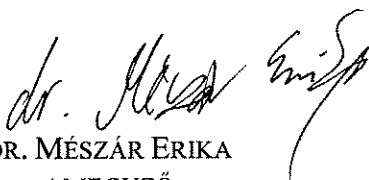
DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

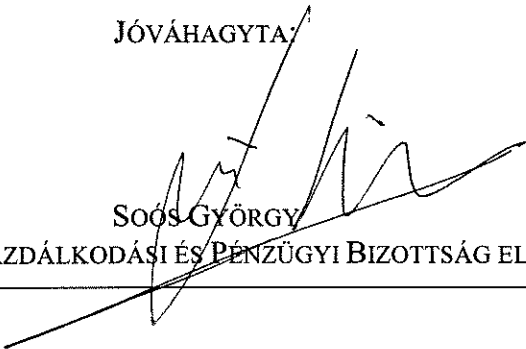
SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. számú melléklet

NYITÁSI ÉRTÉKZET

2018. Szept. 07. 12:30

TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT.	
GTF	1131 BUDAPEST ROKOLYA U. 1-13
TEL: 349-17-40 FAX: 412-10-02	
e-mail: info@gtfkft.hu	
	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest

Baross utca 63-67

1082

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
3	
2018. Szept. 07.	
Név:	Szék
Szám:	1082

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás kérése

Munka címe: NEPL/Panel kábelvonal tehermentesítése 1. ütem

Budapest, VIII. Reguly Antal utca 57-59.

23209 állomás átkötése KISP/Matáv kábelvonalra

Munkaszám: 218134-B

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
KÖZMŰVELŐSÉGI KÖZPONT	
n1	
2018. Szept. 07.	16-15h1
2	Szék
Helyszín:	

Tisztelt Címzett!

A GTF Kft, mint a létesítmény tervezője kéri, hogy a mellékelt kiviteli dokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.

A közcélú vezetéklétesítéssel érintett ingatlanok:

38474 – kivett közterület

Amennyiben a témával kapcsolatban további információra vagy dokumentációra van szükség, a 06-30/638-6287 telefonszámon vagy gulyas.ferenc@gtfkft.hu e-mail címen állok rendelkezésükre.

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Melléklet: 1 pld. műszaki dokumentáció

1 pld. létesítési rajz

Budapest, 2018.09.06.


Gulyás Ferenc



2. számú melléklet


Hálózattervezés sémaképe

1. ütem


Leírás:

A NEPL/Panel vonal tehermentesítése érdekében a 23209/10-es állomást a NEPL/Panel vonalról át kell kötni a KISP/Matáv vonalra 24713 és 29365 állomások közé. A KISP/Matáv kábelvonal az 23209 állomás előtt járdában vezet. A NEPL/Panel vonalat a 23209 állomás előtt egyenesbe kell kötni.


Meglévő állapot

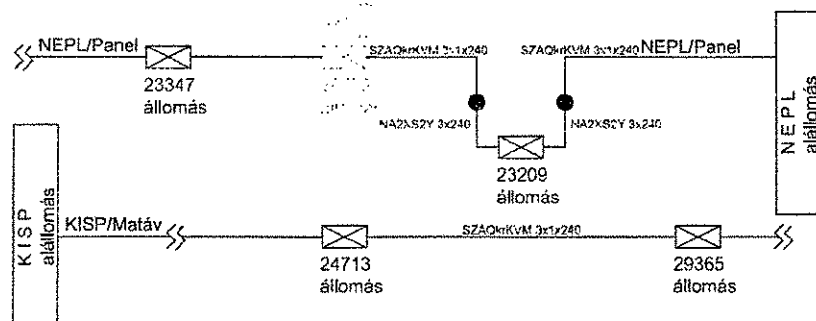

Tervezett állapot

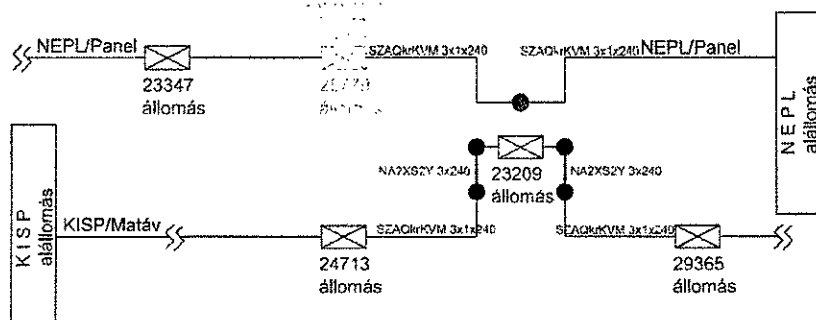


JELMAGYARÁZAT



Tervezett 10kV-os kábel
10kV-os kábelkötés
10kV-os kábel
120kV-os kábel
1kV-os kábel
Közüll. kábel
ELMO Optika
Vízvezeték nyomvonala
Gázvezeték nyomvonala
Csatlakozó hálózati nyomvonala
Távvezetési nyomvonala, Telekom
Hírközlési nyomvonala, Nokia Trafficom
Távvezetési nyomvonala, Invitech
Telekhatár

Megjegyzés:
A tervezett kábel fektetési mélysége járdában -0,7m homokrétegben. A kábel felett (30 cm) "Vigyszor" Erőssármú kábeli" felirattal jelölészetet kell fektetni. A kábel fektetése során az MSZ 13207 szabványban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Közműkeresztméseknél, amennyiben a szabványos védőrétegek nem tartoznak, úgy a kábel védőrétegei közé kell húzni! A kábelárak átlása csak közeli erővel történhet! A közművek helyzete csak tájékoztató jellegű, pontos helyükről a kivitelező munkakezdése előtt köteles meggyőződni.

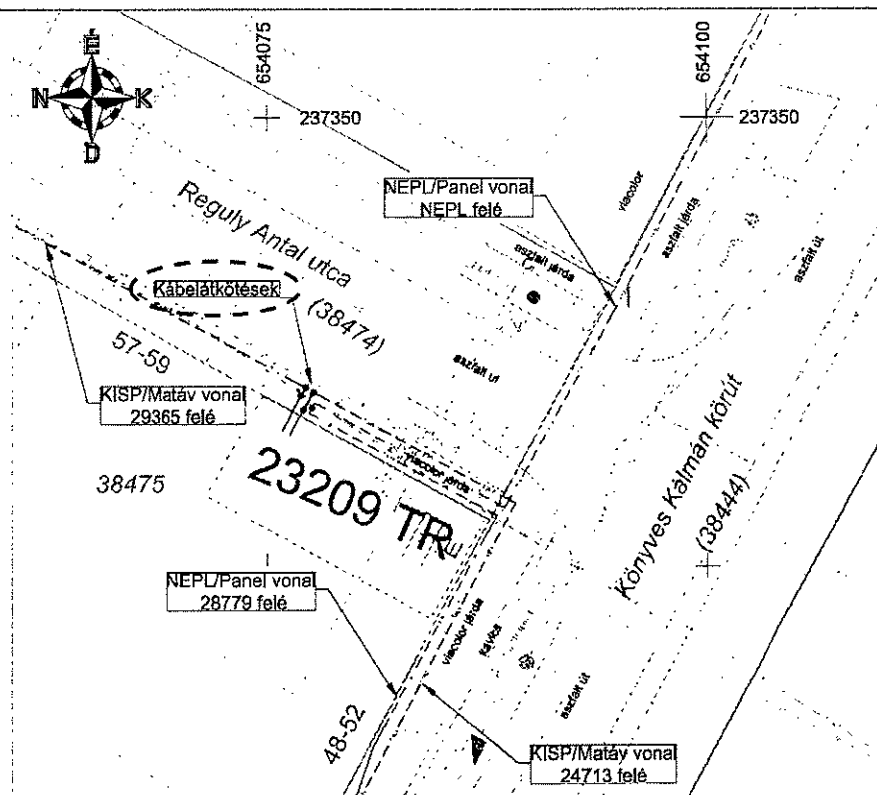

KÖF: Névleges feszültség: 11kV-50Hz Erőátviteli védelem: Védőföldelés (IT)						
10kV Kábelkötés	Meglévő kábel típusa:	Tervezett kábel típusa:	Kábelcsatlakozó:	(kV)	Nyomvonalhossz (m)	Kábelhossz (m)
NEPL/Panel vonal	SZAKH-KVM 3x1x240		POLU-12 3x120-240-T	1kV	-	-
KISP/Matáv vonal	SZAKH-KVM 3x1x240	NA2XS2Y 3x1x240 6/10kV	XLPE - Round 10 kV; 150-240 mm ²	3kV	3	10

GTF Tervező és Fővállalkozó Kft.

1131 Budapest, Rokolya 1-13 Tel: 349-17-40 Fax: 412-10-02

Vezető tervező:	Pendli Gábor	Munkaszám:	218134-B
Kiemelt szám:	EN-VI 13-10355	Rajzszerkesztő:	GTF-R-1
Tervező:	Gulyás Ferenc	Dátum:	2018.07.10
Kiemelt szám:	EN-VI 13-14534	Lépték:	1:250

NEPL/Panel kábelvonal tehermentesítése
1. ütem
Budapest, VIII. Reguly A. utca 57-59
23209 állomás átkötése
KISP/Matáv kábelvonalra

Ezen terv a GTF Kft. Szolgáltatásai, melynek védelmi körébe tartozik.