

ELŐTERJESZTÉS

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. április 01-jei ülésére

Tárgy: Javaslattulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Fiumei út villamos energia ellátásához földkábeles csatlakozó vezeték kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Nyomvonalrajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest VIII. kerület, Fiumei út (hrs.: 34593/4) területén történő munkavégzéshez a kivitelező részéről villamos energia igény merült fel. A kért fogyasztói villamos energia igényt az ELMŰ Hálózati Kft. (cégijegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) (a továbbiakban: ELMŰ) a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér területén meglévő kifestültségű földkábeles hálózatról tudja biztosítani.

A fogyasztói igények alapján az ELMŰ elkészítette a villamos energia ellátást biztosító földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét (Msz: 190307), mely alapján a közterületi munkák elvégzéséhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A benyújtott terv szerint a Teleki László tér területén, a FIDO Ifjúsági Központ kerítése előtt található, meglévő közcélú elosztószekrényből indul a tervezett földkábel, amelyet 2 m nyomvonalon, zöld területen, nyílt árokban, védőcsöves fektetéssel – 0,6 m mélyen – vezetnek a fogyasztói mérőszekrényig, majd bekötik (2. számú melléklet).

A munkálatokkal érintett Teleki László tér (hrs.: 35388) az Önkormányzat tulajdonában áll, így a létesítéshez szükséges a tulajdonos hozzájárulása.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek Önkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat


A Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) által tervezett (Msz: 190307), a Budapest VIII. kerület, Fiumei úti terület villamosenergia-ellátását biztosító földkábel kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás a Teleki László tér (hrsz.: 35388) érintett szakaszára terjed ki,
- c. a beruházónak (kivitelezőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- d. kötelezi a kivitelezőt a terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
 - a bontással érintett **zöldterület** helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását – I. osztályú termőföld visszatöltésével – kell elvégezni,
- e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. április 01.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2019. március 26.


dr. Hencz Adrienn
ügyosztályvezető


KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: SZABÓ ENDRE

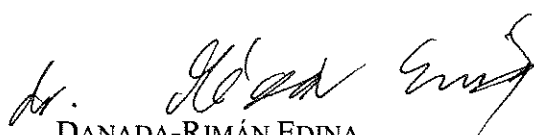
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

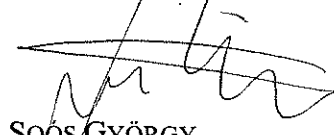
ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ÉRIKA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Budapest VIII. Kerület
Polgármesteri Hivatal
1082, Budapest, Baross utca 63-67.

ELMŰ Hálózati Kft.
Távvezeték osztály
Tervező üzem
Levél cím: 1399 Budapest Pf. 673.

Ügyintéző: Horváth Ádám
Tel.: 06 1/238-3571
Fax: 06 1/238-3176
E-mail: adam.horvath.01@elmu.hu
Ikt. szám: 400/2019/HÁ/ 190307

Tárgy: Budapest VIII.ker., Fiumei út (34593/4 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték c. tervhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelem


Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (TVO. azon.: 190307). Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Teleki László tér érintett szakaszára (35388 hrsz.) **tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást** adni szíveskedjenek!


Várjuk a szíves válaszukat, amit a **1399 Budapest Pf. 673.** levélcímünkre, valamint a fenti e-mail címre kérünk megküldeni.

Budapest, 2019. február 19.

Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:



Ármos Zoltán
felelős tervező

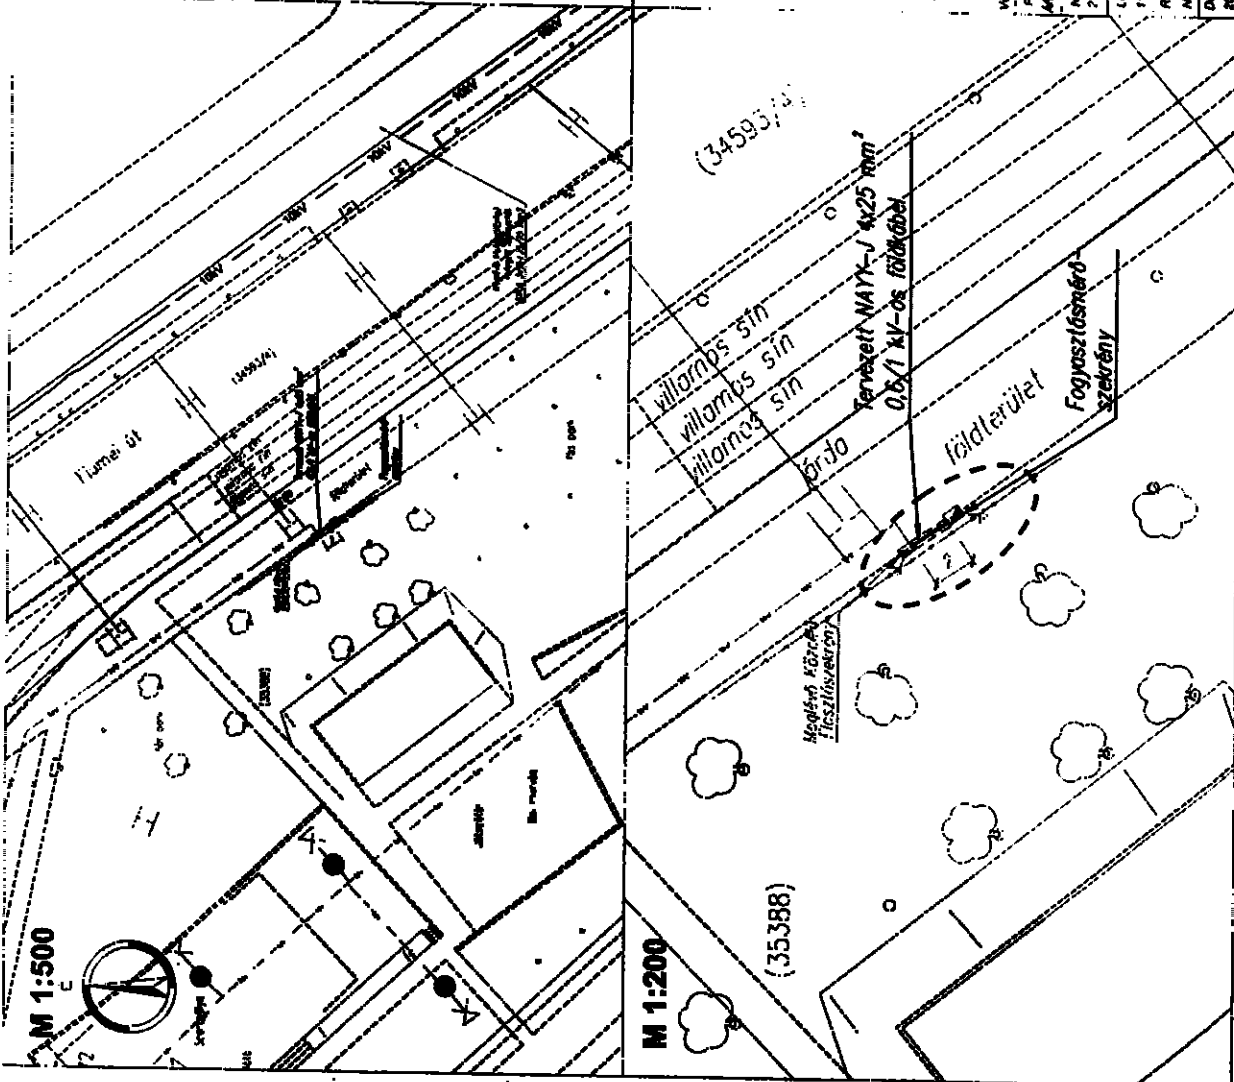


Horváth Ádám
tervező

Melléklet:
-2 pld. tervdokumentáció

ELMŰ Hálózati Kft.
Távvezeték osztály
1044 Budapest, Megyeri út 118
Adószám: 13804983-2-44
523/1

2. számú melléklet



Jelmagyarázat

1KV	Tervezett 0,4 KV-os csatlakozókábel
	Védőcső
0,4KV	Meglévő 0,4 KV-os légyezőlék
1KV	Meglévő 1 KV-os földkábel
1KV	Meglévő közvilágítás, földkábel
●-Y	Acél lámpaoszlop
	Burkolat széle
T-C	Telekom távközlés a földimény
T-C	Telekom távközlési légyezőlék
SZ	Szennyvíz vezetékek
VZ	Vízvezetékek
GÁZ	Gázvezetékek
10KV	Meglévő 10 KV-os földkábel
3	Betongyármós faoszlop
P	Vasbetonoszlop
A	Szekrény
	Kerítés
○	Novényzrt
○	BKV Feszítő oszlop

Építendő kábel típusa: NAVY-J 4x25 mm² RE 0 B/1 KV-os földkábel
 Nyomóerőhossz: 8 m
 Védőcsőhossz: 2 m

Megjegyzés:

- A kábel 0,6 m mélyen, KPE védőcsőben, jelzőszalaggal kell fektetni.
- A kábeli út, valamint közlekedési eszközök (pl. vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
- Kábeltekercs és két erővel történő, kábeltekercs asó gép alkalmazása tilos!
- Kábeltekercs az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja: nullázás
- Az érintett közlekedési eszközök a kivételzés idejére az illetékesek felügyeletét kell kérni!
- A tervezett elektronikus kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- A meglévő földkábelcsatlakozóvezeték nyomvonalára csak jelzőszalagot kell fektetni, annak elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Vezető: EDV Alkotó: Bala

Tervező: Tervező: [Signature] Ábraszám: [Blank]
 Rajz: [Blank] Révizión: [Blank]
 Munka: [Blank] NYR Csat: Fiumei út, 190307, 1A
 190307

Nyomóerőhossz: Budapest VIII ker. Fiumei út (34593) hrsz./ szám aah. nyelvi véleményezés előtt az 2 m

Levél: [Blank]
 Méret: 1:200
 Rajz megnevezése: [Blank]
 Nyomóerőhossz: [Blank]
 Dátum: 2018. február

Megj.: [Blank]

Energy

elmű hálózat

1132 Budapest Vico út 72./4