

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

2.3.
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 04. 22-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 1317/10 - 4487/10 TR (Práter u. 67.- Losonci tér 7.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 4 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az **Impulzív Kft** (a tervező Zibriczky Zoltán tervdokumentációja alapján) kérelmet nyújtott be a Bp. VIII. 1317/10 - 4487/10 TR (Práter u. 67.- Losonci tér 7.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

Előzmény

A Budapest VIII. kerület Losonci tér 7. (hrs.: 35728/38) és a Práter u. 67. (hrs.: 36118) szám alatt található egy-egy 630kVA/10kV-os ÉHTR állomás. A meglévő transzformátor között a meglévő KÖF kábelt cserélni kell.

Tervezett állapot

A terveírás alapján a Losonci tér 7. szám (hrs.: 35728/38), 35,9 m² aszfalt járdaszakaszát, a kutyafuttató zöldterületét 17,8 m², a Práter utcai (hrs.: 36100/2) útpálya aszfaltját 43,2 m², míg a 63. és 76. számok előtti járdaszakasz (hrs.:36100/2) mintegy 1m² térkő, és 173,7 m² aszfalt burkolatát területen bontanák meg, ott ahol a kábelek cserélve lesznek, valamint csatlakoznak a meglévő állomásokhoz. **(2., 3., 4. számú mellékletek).**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a közút felbontásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges, mely hozzájárulásban a kezelő feltételeket írhat elő.

Tekintettel arra, hogy közmű hálózat rekonstrukciójához szükséges a tulajdonosi hozzájárulás megadása, a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem javasolja további feltételek előírását.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozat megtétele a Bizottság hatáskörébe tartozik. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zoltán által tervezett, a Budapest VIII. kerület 1317/10 - 4487/10 TR (Práter u. 67.- Losonci tér 7.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukciója közterületi munkáinak megvalósításához szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-628/2013.

Kérelmező: Impulzív Kft. tervező Zibriczky Zoltán

Helyszín: Budapest VIII. kerület Losonci tér 7. számú épület (hrsz.: 35728/33) előtt található járdaszakasza, illetve a kutyafuttató (hrsz.: 35728/33), burkolatbontással illetve zöldterületi bontással **érintett**,

Budapest VIII. kerület Práter u. útpálya, és a 63-67. számok előtti járdaszakasza (hrsz.: 36100/2) bontással **érintett**.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 1317/10 - 4487/10 TR (Práter u. 67.- Losonci tér 7.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:


- a burkolatbontással érintett helyi közút sávós, járdaszakaszának teljes szélességben történő helyreállítása,
- zöldterületek teljes körű (talajtakaró, növényzet) helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- valamennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtörténik,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. április 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzendő!): indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. április 15.




Szűcs Tamás
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 


ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ


2013. APR. 16.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

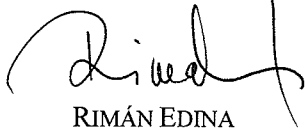


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:




~~SÓOS GYÖRGY~~
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1.sz. melléklet


IMPULZÍV Kft. VILLAMOS TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Telephely és levelezés: 2040 Budaörs, Baross u. 165. fsz.
 Tel: 06-23-428 332; Fax: 06-23-428 331
 Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tiváder u. 4.

www.impulzivkft.hu

 e-mail: impulziv@t-online.hu


Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 Gazdálkodási ügyosztály
 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Iktatószám: 120-1317-R-1/13.

2013. április 2.

Tárgy: Bp. VIII. 1317/10. - 4487/10. TR állomás között 10 kV-os kábel rekonstrukció.
 (Práter u. 67. - Losonci tér 7.)
Tervszám: 12/120-1317-R.
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat kérelem.

Tisztelt Hivatal!

Kérem Önöket, szíveskedjenek a mellékelt műszaki tervdokumentációhoz a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat megadni.

A tárgyi nyomvonal által érintett VIII. kerületi Önkormányzati ingatlanok:


- 35728/33. hrsz. - aszfalt járda 35,9 m², zöldterület 17,8 m²;
- 36100/2. hrsz. (Práter utca) - aszfalt járda 173,7 m², viacolor járda 1 m², aszfalt úttest 43,2 m².

Ügyintézésüket megköszönöm:

Zibriczky Zoltán
 tervező
 +36202668764.
 zzoltan@chello.hu

Melléklet 1-1 pld-ban: Műszaki tervdokumentáció.
 Nyomvonalrajz. 12/120-1317-R-1.
 Metszeti rajz - kábel fektetés járdában. 12/120-1317-R-J.
 Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 35728/33. hrsz.
 Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36100/2. hrsz.
 Közmű nyilatkozatok.

2. sz. melléklet

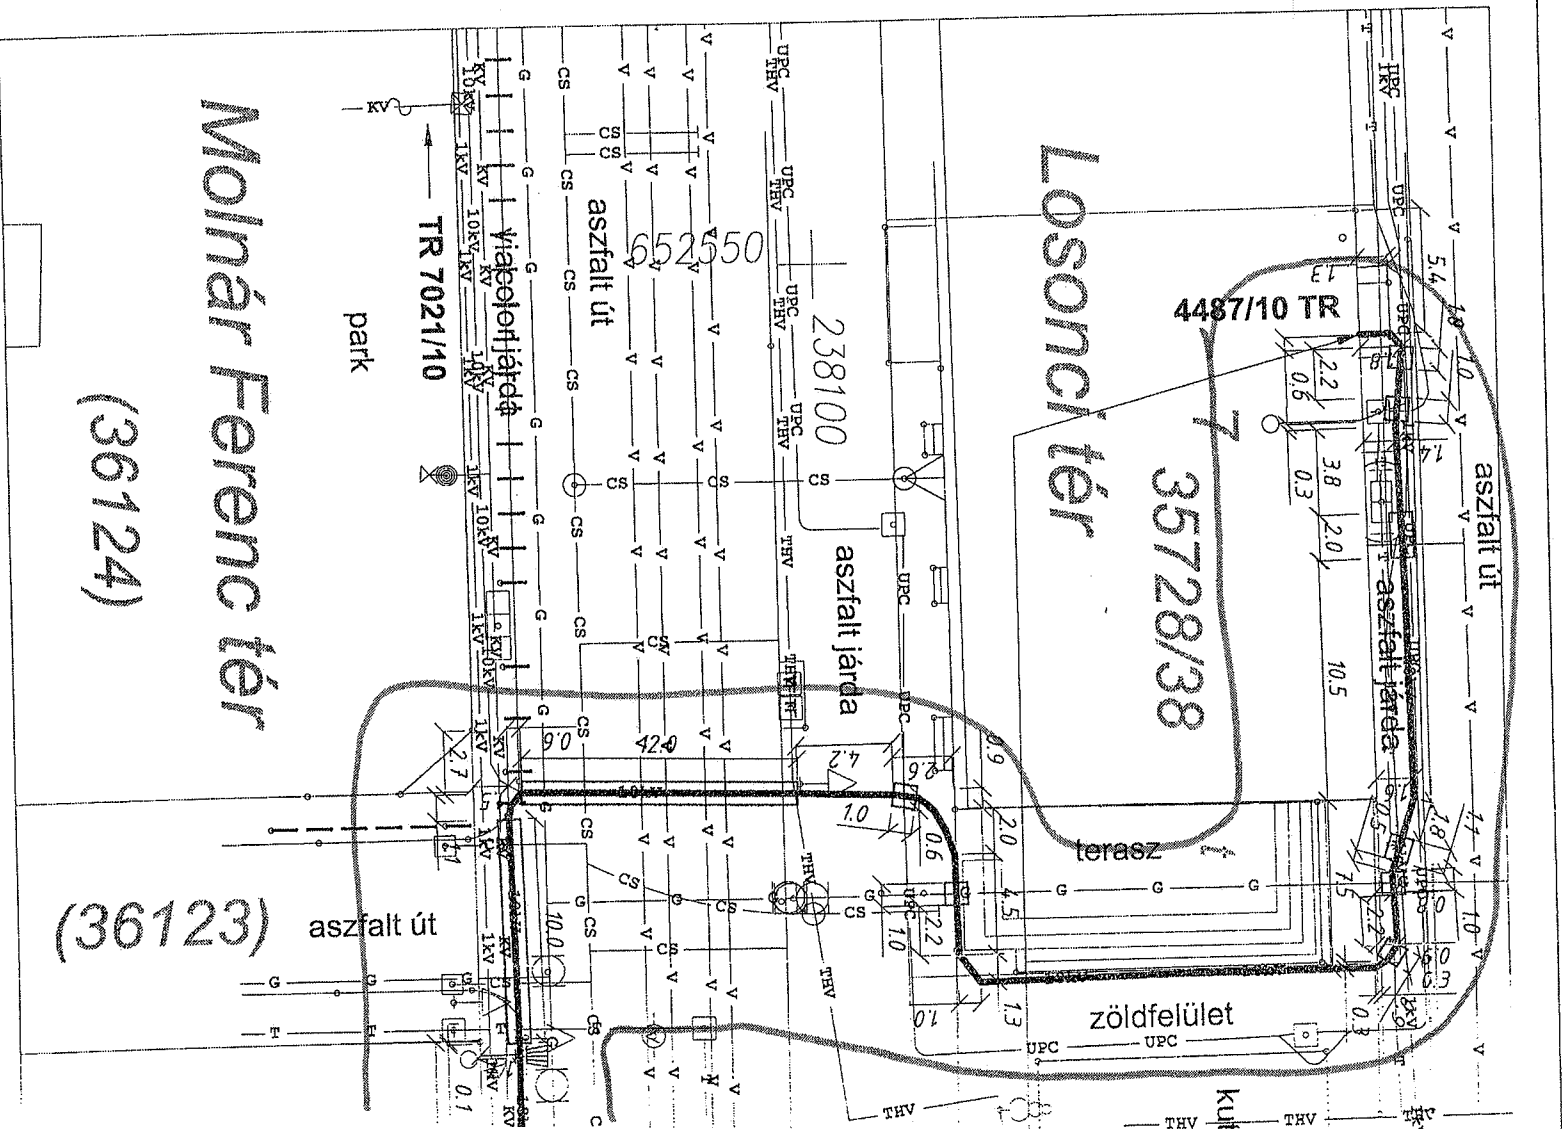

Molnár Ferenc tér

(36124)

(36123)

331/20/30

ér

3 sz. melléklet

Tervezett 10 kV-os kábelcseré meglévő nyomvonalon

Bontás: SZAPKOV B 3*185 mm² (Al)

Építés: NA2XS2Y 3*1*240 RM/25 (Al)

1317/10 - 4487/10. TR állomás között: 169,78 méter

(36100/2)

aszfalt járda

aszfalt út

aszfalt járda

aszfalt út

aszfalt út

enc tér

Práter utca


124)

(36123)

36122

1

(36121)

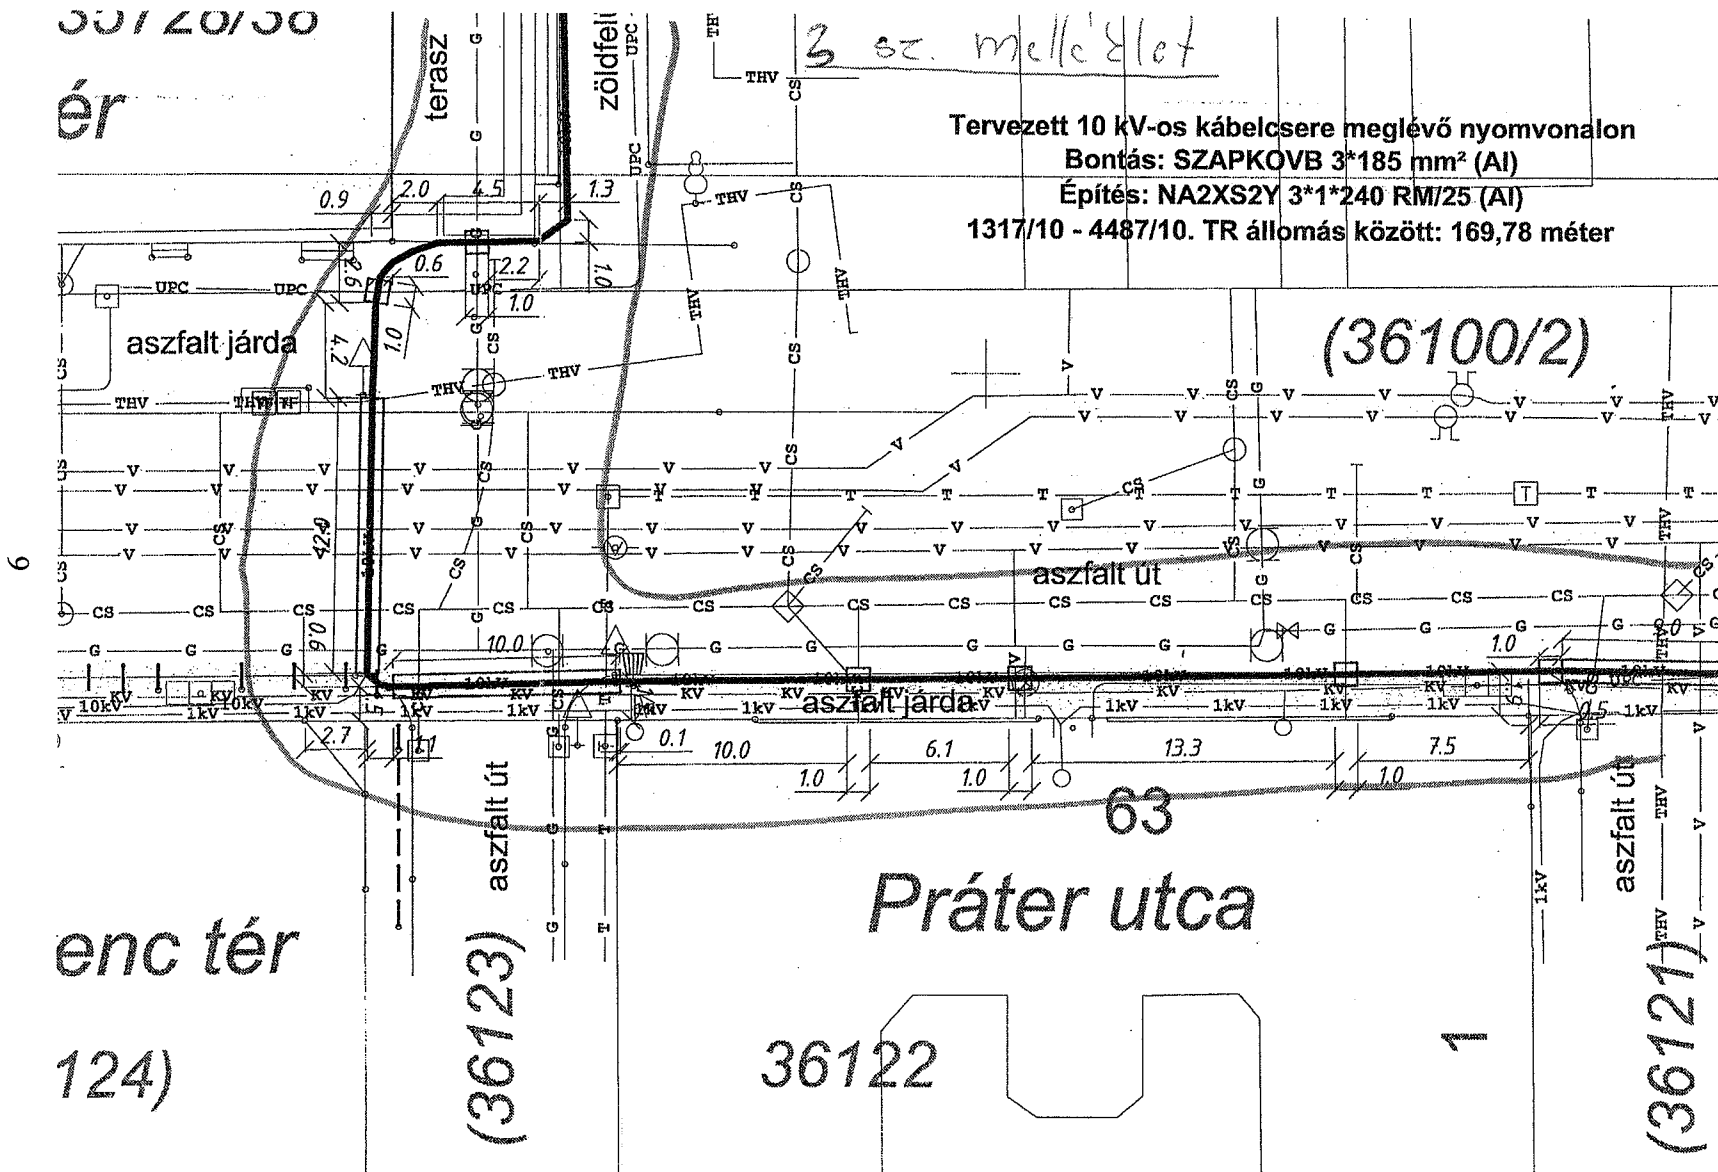

sere meglévő nyomvonalon
VB 3*185 mm² (AI)
3*1*240 RM/25 (AI)
omások között: 169,78 méter

4. sz. melleslet

(36100/2)

238100

052650

aszfalt út

65

36128/3

67

36118

1317/10 TR
1 Fűvész-
kert utca

aszfalt út

(36121)

1

2

7

