

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

33. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. 05. 06-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci tér 7- Szigony u. 16/a.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz.

Előterjesztő: Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási és üzemeltetési ügyosztályvezető

Készítette: Mihók László

A napirendet nyilvánosan lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 4 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Az **Impulzív Kft.** (a tervező Zibriczky Zoltán tervdokumentációja alapján) a 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci tér 7- Szigony u. 16/a.) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének érdekében. **(1. számú melléklet)**

Előzmény

A Budapest VIII. kerületében található a 4487/10 - 7021/10 TR sz. TR 630kVA/10kV-os ÉHTR állomások. A meglévő transzformátorok közötti kábel szakaszon, (Losonci tér 7- Szigony u. 16/a.) a meglévő KÖF kábelt cserélni kell.

Tervezett állapot

A tervleírás alapján, a Szigony u. 16/a előtti (hrs.: 36137) aszfalt járdát, 28,5 m², a Práter u. 59. szám előtti és a Molnár Ferenc tér előtti /Práter u-hoz tartozó/ (hrs.: 36100/2) közút 106,9 m² aszfalt járdáját 84,4 m² díszburkolatú járdaszakaszát, 16,2 m² keresztező útpályáját, a Losonci tér 7-hez vezető közterület (hrs.: 35728/33) aszfalt járdáját 35,9 m², a zöldfelületét 16,2 m² felületen bontanák meg, ott ahol a kábelek cserélve lesznek **(2-4. számú mellékletek)**.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a közút felbontásához a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges, mely hozzájárulásban a kezelő feltételeket írhat elő.

Tekintettel arra, hogy közmű hálózat rekonstrukciójához szükséges a tulajdonosi hozzájárulás megadása, a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály nem javasolja további feltételek előírását.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jognyilatkozat megtétele a Bizottság hatáskörébe tartozik. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság döntését.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Zibriczky Zoltán által tervezett, a Budapest VIII. 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci tér 7- Szigony u. 16/a.) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáinak megvalósításához szükséges tulajdonosi – hozzájárulását megadja a következő feltételekkel:

Ügyiratszám: 16-620/2013.

Kérelmező: Impulzív Kft. tervező Zibriczky Zoltán

Helyszínek: Budapest VIII. kerület. Práter u.59. (hrsz.:36100//2) (Molnár Ferenc Tér előtti közterület) közötti közút járdaszakasza, és útpálya, bontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület. Szigony u. 16/a. sz. előtti (hrsz.: 36137) / közút járdaszakasza bontással **érintett**,
Budapest VIII. kerület. Losonci tér 7. sz. (hrsz.: 35728/33) előtti közút járdaszakasza zöldfelülete bontással **érintett**.

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci tér 7- Szigony u. 16/a.) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz.

Helyreállítási kötelezettség:

- a burkolatbontással érintett helyi közút sáv, járdaszakaszának teljes szélességben történő helyreállítása,
- zöldfelületek növényzetének megóvása, és a teljes körű helyreállítása,
- a burkolatbontás helyszínét elkerülő útvonalat jól láthatóan jelzik,
- vaia mennyi burkolatbontás helyszínén a helyreállítási kötelezettség teljes szélességben megtörténik,
- jól láthatóan tájékoztatják az úthasználókat a burkolatbontás várható időtartamáról,
- kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállítására,
- a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal a helyreállított burkolatért.


Felelős: polgármester

Határidő: 2013. május 6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára (megfelelő aláhúzással!): indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. április 30.



Szűcs Tamás
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: MIHÓK LÁSZLÓ 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

2013 ÁPR 30.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1.sz. melléklet


IMPULZÍV Kft. VILLAMOS TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

 Telephely és levelezés: 2040 Budaörs, Baross u. 165. fsz.
 Tel: 06-23-428 332; Fax: 06-23-428 331
 Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 4.

www.impulzivkft.hu

 e-mail: impulziv@t-online.hu


Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 Gazdálkodási ügyosztály
 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Iktatószám: 111-4487-R-1/13.

2013. április 2.

Tárgy: Bp. VIII. 4487/10. - 7021/10. TR állomás között 10 kV-os kábel rekonstrukció.
 (Losonci tér 7. - Szigony u. 16a.)
Tervszám: 12/111-4487-R.
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájáruló nyilatkozat kérelem.

Tisztelt Hivatal!

Kérem Önöket, szíveskedjenek a mellékelt műszaki tervdokumentációhoz a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásukat megadni.

A tárgy nyomvonal által érintett VIII. kerületi Önkormányzati ingatlanok:

- 35728/33. hrsz. - aszfalt járda 35,9 m², zöldterület 17,8 m²;
- 36100/2. hrsz. (Práter utca) - aszfalt járda 106,9 m², viacolor járda 84,4 m², aszfalt úttest 16,2 m²;
- 36137. hrsz. (Szigony utca) - aszfalt járda 28,5 m².

Ügyintézésüket megköszönöm:

Zibriczky Zoltán
 tervező
 +36202668764.
 zzoltan@chello.hu



Melléklet 1-1 pld-ban: Műszaki tervdokumentáció.
 Nyomvonalrajz. 12/111-4487-R-1.
 Metszeti rajz - kábel fektetés járdában. 12/111-4487-R-J.
 Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 35728/33. hrsz.
 Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36100/2. hrsz.
 Tulajdoni lap másolat - Bp. VIII. ker. 36137. hrsz.
 Közmű nyilatkozatok.

Budapest VIII. kerület

35728/37

Tervezett 10 kV-os kábelcsere meglévő nyomvonalon
Bontás: SZAPKQVB 3*185 mm² (AI)
Építés: NA2XS2Y 3*1*240 RM/25 (AI)
4487/10 - 7021/10. TR állomás között: 198,54 méter

3. sz. melléklet (35728/37)

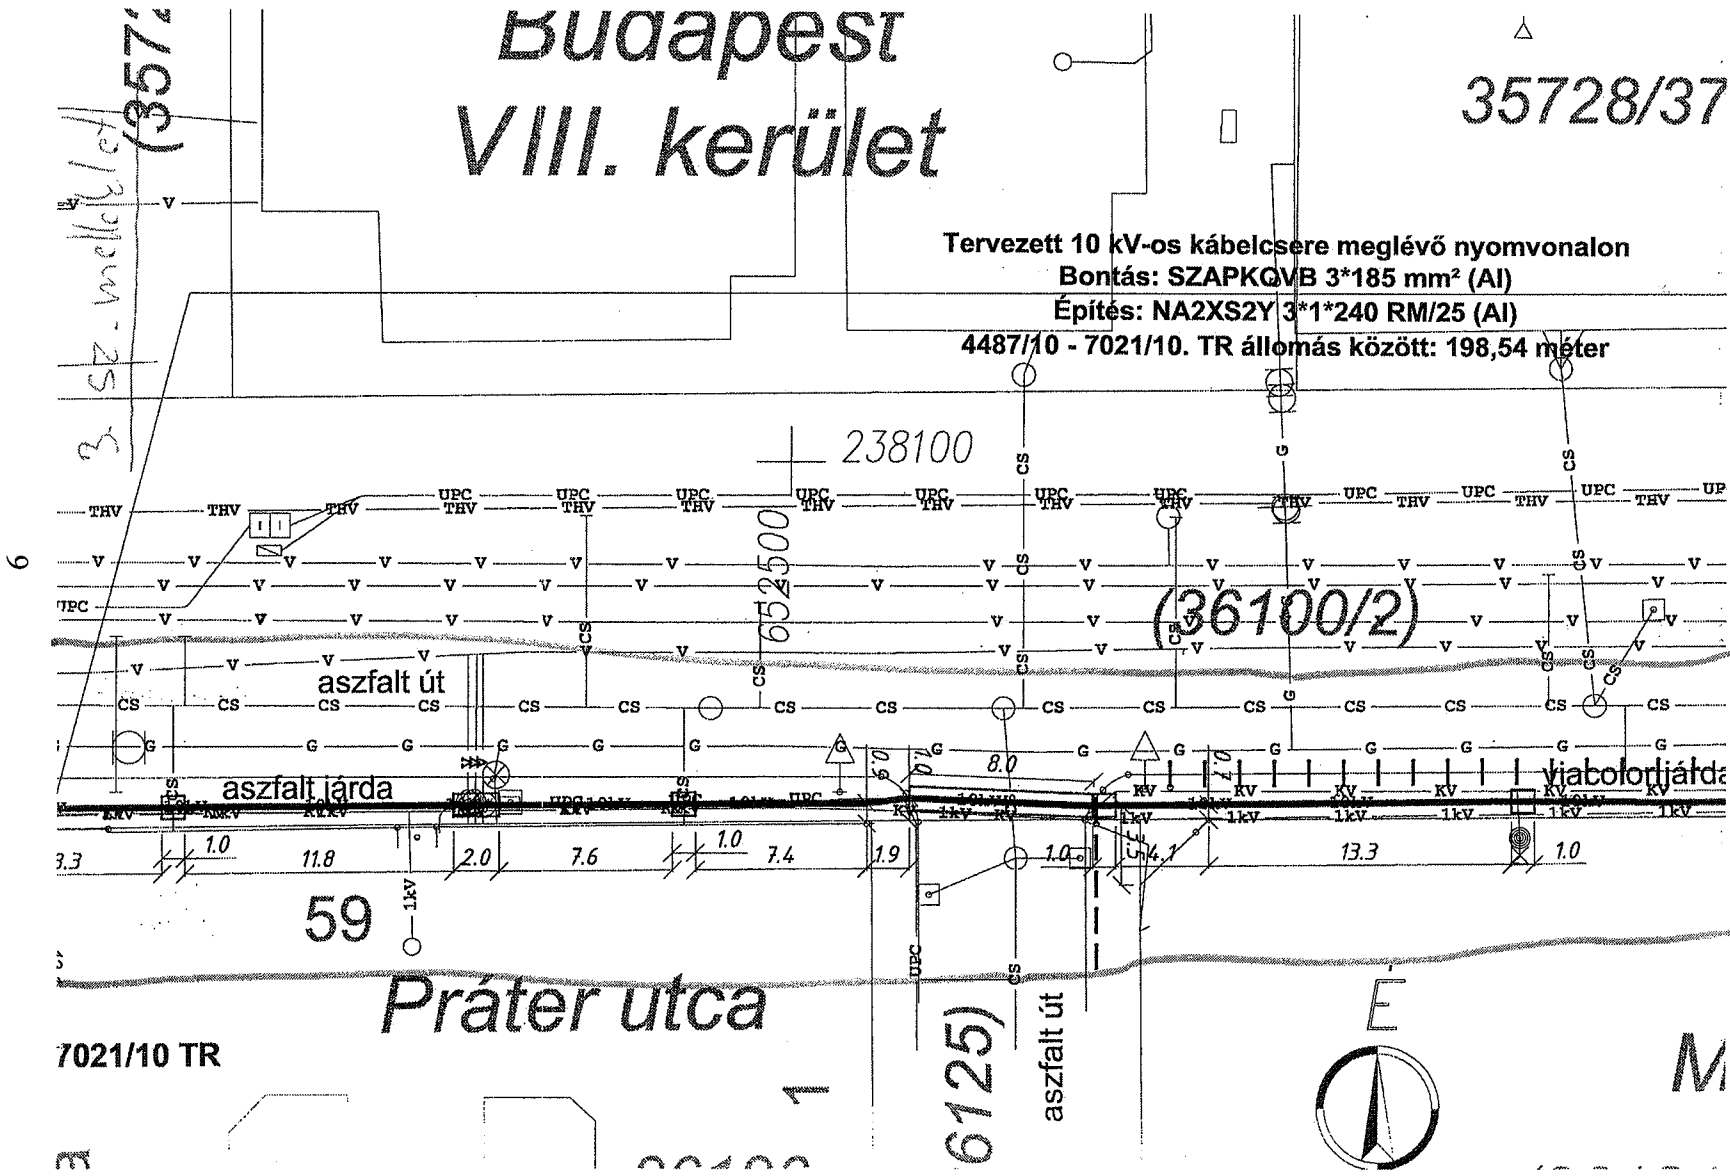

M

