

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

.....⁶..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2020. október 19-ei ülésére

Tárgy: Javaslattulajdonosi hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Corvin köz, M3 metró építési terület villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Győry Tímea Zsuzsanna ügyosztályvezető

Készítette: Szabó Endre ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet: 1. sz. kérelem

2. sz. helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest M3 metróvonal rekonstrukció generáltervezője, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 045561; székhely: 1024 Budapest II. Lövház u. 37.), több, egymásra épülő lépcsőben készíti a terveket.

Jelen tervfázisban a SWIETELSKY Építő Kft, mint generálkivitelező megbízásából végleges, ill. kiegészítő kiviteli tervek készülnek a középső szakasz állomásainak szakági munkáira.

Jelen eljárásban benyújtott tervkötet a Corvin negyed állomás CORVIN KÖZ építési terület, 0,4 kV-os ellátásának kiviteli terve, melyhez kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A József körút és Üllői út sarok területen elhelyezett konténerek ideiglenes megtáplálására új léghábeles csatlakozó vezeték kiépítése szükséges, új önálló, felszínre helyezett mobil alapra szerelt, betongyámhoz rögzített F7 típusú 7m-es fa oszlop felhasználásával. A csatlakozó szigetelt légkábel az ideiglenes és meglévő oszlopokon keresztül éri el a tervezett konténereket.

A Corvin-negyed metrómegálló melletti, Corvin köz 2. című társasház alatti, meglévő súlylyesztett transzformátor melletti meglévő, információs konténert kiszolgáló mérőszekrény mellé kell elhelyezni egy ideiglenes oszlopot, melyet az alábbiak szerint alakítanak ki:

- a terepszintre kell letenni egy 1,2 x 1,2 x 1,0 m méretű mobil alapot (stabilizáló beton-tömböt), amelyben egy betongyám van elhelyezve
- erre a betongyámra kell felszerelni az „F7” fa oszlopot
- erre a betongyámra kell felszerelni egy mérőszekrényt.
- erről az oszlopról kell indítani a meglévő információs konténer felé egy darab 0,4 kV-os szigetelt légkábelt (NFA2X 4x25 mm²), melyet az ideiglenes oszlopokra a talajszinttől 8 m magasan rögzítik.

S₁

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A munkálatokkal érintett Corvin köz (hrsz.: 36401) az Önkormányzat tulajdonában áll, így a létesítéshez szükséges a tulajdonos hozzájárulása.

A döntésnek Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának/2020. (X.19.) számú határozata:

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Corvin köz, M3 metró építési terület villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 045561; székhely: 1024 Budapest II. Lövőház u. 37.) által benyújtott, a Budapest VIII. kerület, Corvin köz, M3 metróvonal rekonstrukciós építési terület 0,4 kV-os ellátásának kiviteli tervéhez (Tsz: 92.20.001), az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetöt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- b. a tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Corvin köz (hrsz: 36401) érintett területére terjed ki,
- c. gondoskodni kell róla, hogy a telepített eszközök a gyalogosok közlekedését, épségét ne veszélyeztessék,
- d. kötelezi a kivitelezőt a terület igénybevétele miatt okozott esetleges károk megtérítésére, burkolat sérülések helyreállítására,
- e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban értesíteni,
- f. ezen hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a Corvin negyed metróállomás rekonstrukciós munkáinak befejezéséig érvényes.


Felelős: polgármester
Határidő: 2020. október 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

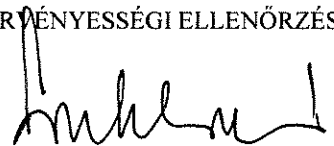
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2020. október 14.



dr. György Tímea Zsuzsanna
ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA *AS*
LEÍRTA: SZABÓ ENDRE
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 
JOGI KONTROLL: *Dr. Kóczy Csaba*

TÖRVÉNYESSEGI ELLENŐRZÉS:


CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

1. számú melléklet

FŐMTERV

FŐMTERV TT Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.
Budapest 1024
Lövőház u. 37.

Telefon: 06 1 315 9500
Fax: 06 1 315 9550
www.fomterv.hu

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Budapest, 2020. szeptember 30.

Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: 24/3/2020.9.30

Gazdálkodási Ügyosztály

Tsz.: 92.20.001

Budapest

Baross u. 63-67.

1082

Tárgy: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Nagyvárad tér – Lehel tér közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése
*Corvin köz építési terület 0,4 kV-os energiaellátása
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem*

Tisztelt Hivatal!

Cégünk, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) a Swietelsky Építő Kft. (1016 Budapest, Mészáros u. 13.) megbízásából tervezi tárgyi munka kiviteli terveit.

Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentáció alapján szíveskedjenek megadni tulajdonosi hozzájárulásukat a 36401 helyrajzszámú területre vonatkozóan.

Üdvözlettel

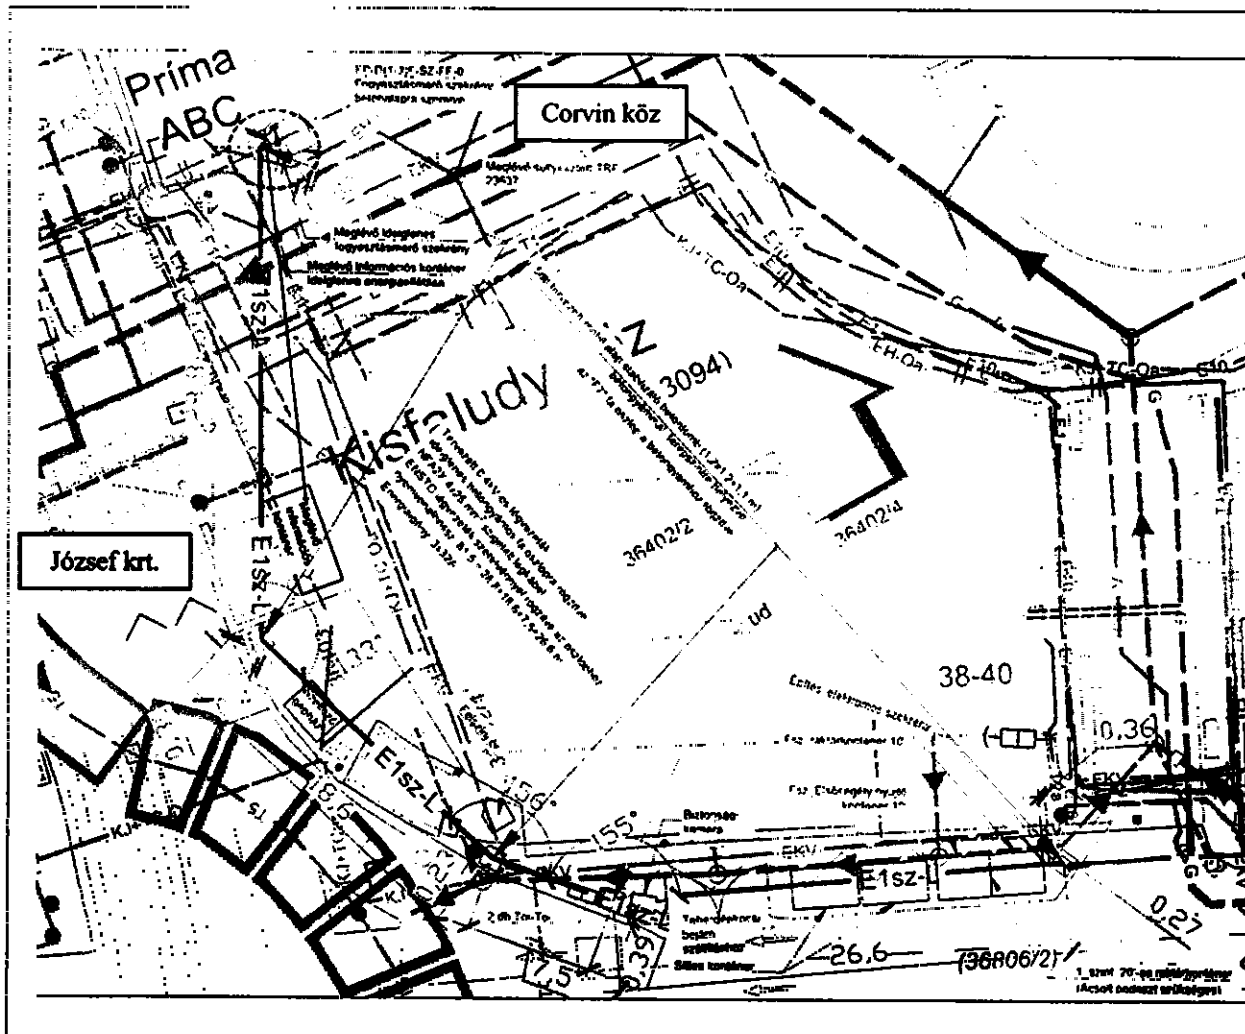
FŐMTERV TT
FŐVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZŐ
ÉS TANÁCSADÓ Zrt.
1024 Budapest, Lövőház u. 37.
16.

Kövács László

projektvezető

4

2. számú melléklet



Jelmagyarázat:

	<p>Tervezett NFA2X 4x25 mm² időjárásálló szigeteléssel s alumíniumvezető sodratokból álló légvezeték, meglévő oszlopokon 8m magasságban rögzítetten szerelve</p> <p>Építési elosztó szekrény</p> <p>1,2x1,2x1,1m oszlop alapot-oszlop</p> <p>Besz. forgalom</p> <p>Munkahelyi forgalom</p> <p>Gyalogos forgalom</p> <p>Gyalogos provizórium</p> <p>Felvonulási terület határa</p> <p>BKV közvilágítási oszlop</p> <p>Konténer</p>
--	--

Megjegyzés:

1. Feszültség: 3x400/230V; 50Hz
2. Érintésvédelem: nullázás (TN-rendszer)
3. A terv a közműveléssel kezelendő és azzal együtt érvényes
4. A közművezetékek jelzése
 - o FGHTRV Zrt "KÖZMŰJEL" 36
 - o verzió 3.0
 programrendszerével készült

95