

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály

I.3.
.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Városüzemeltetési Bizottság 2021. június 29-ei ülésére

Tárgy: Javaslát tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Benyovszky Móric utca 41/b. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

Előterjesztő: dr. Györy Tímea Zsuzsanna ügyosztályvezető

Készítette: Gaál Krisztián ügyintéző

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. Kérelem
2. Helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) elkészítette a Budapest VIII. kerület, Benyovszky Móric utca 41/b. szám alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító 1 kV-os földkábel létesítésének tervét (Msz: 210584), mely alapján kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (1. számú melléklet).

A Benyovszky Móric utca 41/b. szám előtti járdában meglévő 1 kV-os hálózati földkábel felhasítják, majd „T” leágazó szerelvényt építenek be, innen vezetik a védőcsőbe beépített földkábel a tervezett, ingatlanon belül elhelyezett szekrénybe (2. számú melléklet).

A kábelfektetéssel érintett terület aszfalt burkolatú járda.

A kivitelezéssel érintett Benyovszky Móric utca (hrsz: 38529) az Önkormányzat tulajdonában áll, így a közterületi munkák elvégzéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

II. A betérjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának a/2021.(VI.29.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása a Budapest VIII. kerület, Benyovszky Móric utca 41/b. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) által tervezett (Msz: 210584), a Budapest VIII. kerület, Benyovszky Móric utca 41/b. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábel kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:


- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- a tulajdonosi hozzájárulás a Benyovszky Móric utca (hrs: 38529) munkálatokkal érintett területére terjed ki:
- az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
- a bontással érintett **járda burkolatot** az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
 - 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt
 - 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap
 - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)
- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.


Felelős: polgármester
Határidő: 2021. június 29.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2021. június 18.


dr. Györy Tímea Zsuzsanna
ügyosztályvezető



KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA

LEÍRTA: GAÁL KRISZTIÁN *81*

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *400000 L. a*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

ELLENŐRIZTE:

[Signature]
DR. VÖRÖS SZILVIA
(ALJEGYZŐ)

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

[Signature]
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

[Signature]
CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

VH



Azonosító: EPAPIR-20210422-12534

Küldő

Dátum: 2021.04.22

Viselt név: HOLLÓ MARIANNA

Hivatkozási szám:

Születési név: SMIGOL MARIANNA

Azonosító: EPAPIR-20210422-12534

Anyja neve:

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

Születési hely:

Témacsoport neve: Önkormányzati
igazgatás

Születési idő:

Nem természetes személy neve: Elmű
Hálózati kft.

Ügytípus azonosító:
ONK_VAGYONKEZELES

Nem természetes személy adószáma:
13804983

Ügytípus neve: Az önkormányzat
tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi,
vagyonkezelési ügyek

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Budapest

Baross utca 63-67

Tárgy: Budapest VIII. ker., Benyovszky Móric utca 41/b. (38515/1 hrsz.) ingatlan
villamosenergia ellátása

Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli tervet (Munkaszám: 210584). Kérjük, hogy
a mellékelt

tervdokumentációk alapján a Benyovszky Móric utca érintett szakaszára (38529
hrsz.) tulajdonosi és


4 Vh

közútkeszelői hozzájárulást adni szíveskedjenek.
Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel

Mellékletek száma: 3


Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
ml_210584.pdf	1.6 MB	KRX/OCD/Payload/ ID-2	15DC9F5BA1AEDF 61F60818799D69B 3612F823A454BF0 1CB05B86EF40E7 3A0284
nyrv_210584.pdf	261.9 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-3	3B188422CF1924B 65E9E2DAA7C0A7 E776F8343AAB77 AA57A4428A6394E 7BBE44
210584_ONK_TUL _es_KOZ_level_AU TO_2951776.pdf	744.0 kB	KRX/OCD/Payload/ ID-4	7F60D4CD3FECB4 046B0E315D1B38 BFCBCBC5BE9DC B4BA429D0046291 70502751

Vh s.

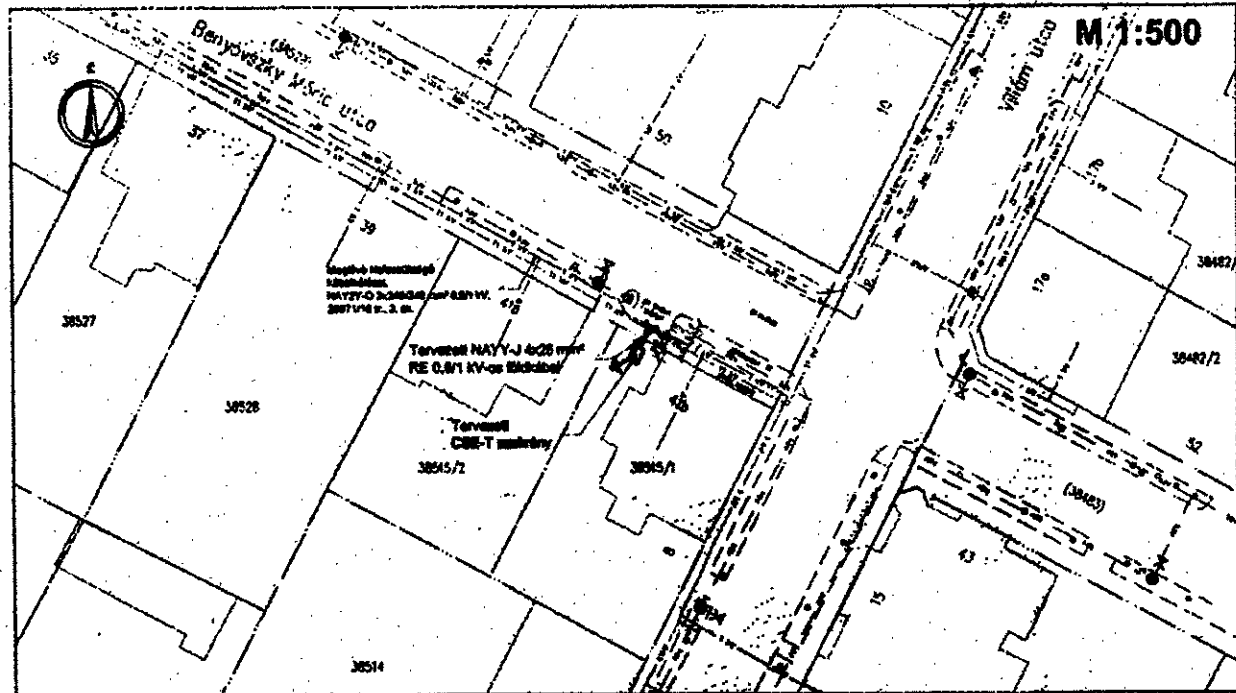

Jelmagyarázat

- : Tervezett földkábeles csatlakozó
- : Tervezett védőcső
- : Meglévő 11 kV-os földkábel
- : Meglévő 1 kV-os földkábel
- : Közvilágítási földkábel
- : Meglévő földkábeles csatlakozó
- : Vízvezeték
- : Szennyvíz, csatorna
- : Gázvezeték
- : Telekom távközlési alépítmény
- : Vodafone távközlési földkábel
- : InVitel - InVitel távközlési földkábel
- : Földrészlet határ
- : Burkolatszél
- : Acél lámpaoszlop
- : Szekrény
- : Földelés
- : Tervezett kábel elágazó

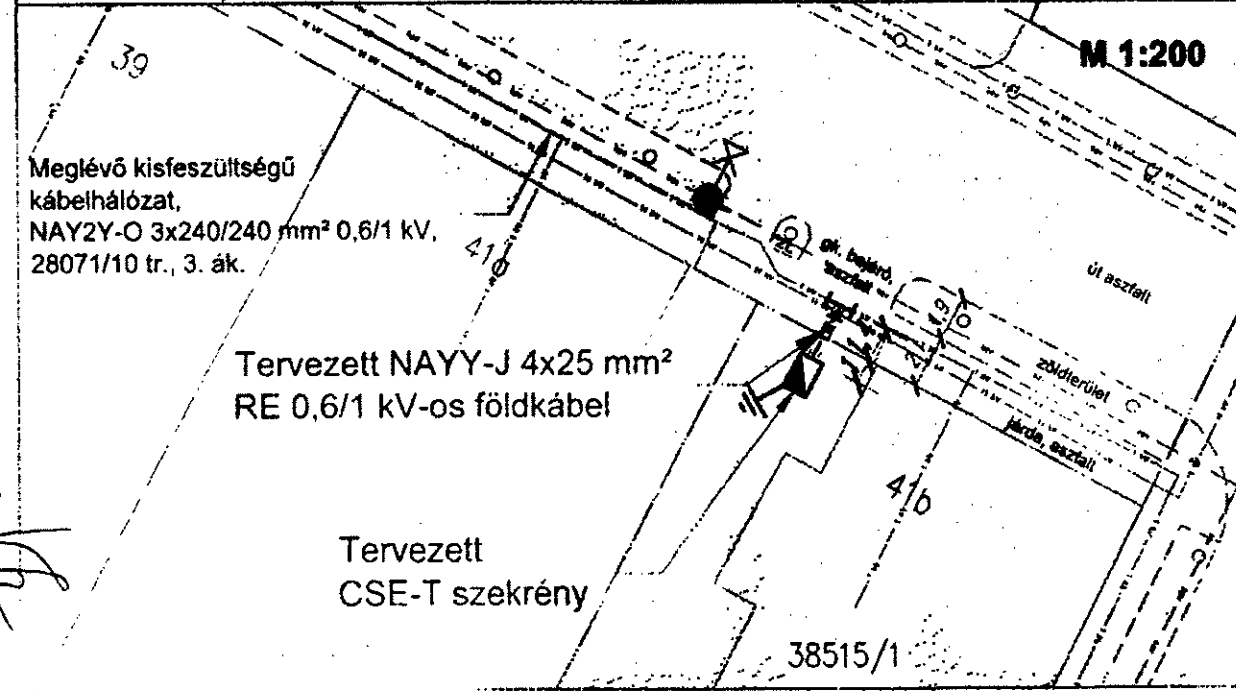

Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel
 Nyomvonalhossz: 3 m
 Védőcsőhossz: 3 m
 Kábelhossz: 6 m
 Átmérő: KPE Ø110

Megjegyzés

- A kábel 0,6 m mélyen, védőcsőben, jászószaggal kell fedetni, a meglévő kábelektől térköztartóval elválasztva.
- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ósóp alkalmazása tilos!
- Kábeltekercselésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Az érintésvédelem módja kisfeszültségű nullázás, közép- és nagyfeszültségűnél védőföldelés.
- Az érintésbiztonság érdekében a kivitelezés idejére szaktulajdonos felügyeletet kell kérni, kivitelezés során a köznyitásokban foglalt betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonalát tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- Ez a terv az ELMŰ Hálózati Kft. szerinti elvárásoknak megfelelően készült, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Vezdél: EOY Alapszín: Sali

Munka címe: Budapest VII. ker., Bonyóvári Mária út 41b (38515/1 hrsz.) villamosenergia-előállítás

Munkaszám: 210504	Dátum: 2021. április	Projekt megnevezése: Nyomvonalrajz	Projekt szám: NYYV 210504 Rp. VII	Lépték: 1:200; 1:200
Feladó tervező: Gál Zoltán 12-14343	Tervező: Horváth László	Mégjelölés: elmű hálózat 1132-Budapest Váci út 72-74		
Döntésben részesítette: Gál Zoltán 2021.04.22. 10.33.000-4200				

2. m. melléklet