Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága

Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály 1.11. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Városüzemeltetési Bizottság 2021. december 15- i ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület a Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez.

Előterjesztő: Borbás Gabriella ügyosztályvezető.
Készítette: Urbán István útkezelő
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges
Melléklet:
1. számú melléklet: Kérelem
2. számú melléklet: Helyszínrajz

Tisztelt Városüzemeltetési Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74) megbízásából Szajkó László felelős tervező tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulást kért Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. (35668/2 hrsz.) szám alatt lévő ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez.
Az építés érinti az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca (hrsz.: 35675.) járdaburkolatát. A kérelmekhez benyújtott 211271 munkaszámú tervdokumentáció a Vajdahunyad utca 25. szám (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamos energia ellátásának (helyszínrajz, benyújtott kérelem, műszaki tervdokumentáció) műszaki terveit tartalmazza. A tervek alapján a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadható. A tervezett beruházás során Budapest, VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. (35668/2 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellátása az utcában meglévő 1 kV típusú föld kábelhálózatról lesz biztosítva földkábeles csatlakozó létesítésével. Az NAYY-J 4×150 mm^2 csatlakozókábelt az aszfalt járdában futó 1 kV-os földkábelről indítják 0,6 méter fektetési mélységgel KPE 160 védőcső alkalmazásával a nyomvonalrajzon jelölt helyeken, a meglévő kábelen T elágazó alkalmazásával.
Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt kell benyújtani a közút kezelőjéhez.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A kivitelezések közterületi megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A tulajdonosi döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Az önkormányzat hatásköre a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 46. § (1) a) pontján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) számú rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésén alapul.

A Városüzemeltetési Bizottság hatásköre a Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdés e) pontján és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1.pontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának...../2021.(XII. 15.) számú határozata

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása, a Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 25. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja a Vajdahunyad utca 25. szám (hrsz.:35668/2.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez szükséges közterületi munkák végzéséhez, Szajkó László felelős tervező 211271 munkaszámú terve alapján, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
- tulajdonosi hozzájárulás az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca (hrsz.:35675) munkálatokkal érintett területére terjed ki,
- az építtetőnek (kivitelezőnek) a közterületi munkák megkezdése előtt munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást kell kérnie a mellékelt nyomtatvány adattartalmának megfelelően, a szükséges mellékletek csatolásával,

  Téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően, 2022. március 15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, síkosság mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.
- Az építés és bontás idejére az utcában a gépjárműforgalmat biztosítani kell, az út szűkítése nélkül. Amennyiben a munkavégzés az útburkolatot, vagy az útszegélyt érinti, a munkaterület lehatárolásáról és a munkavégzés alatt kihelyezendő forgalomtechnikai jelzésekről a forgalomtechnikai kezelő által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni és a munkakezdési engedély kérelemmel együtt benyújtani a közút kezelőjéhez.

A munkavégzést követően a munkaárok és munkagödör helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A földmű előírt tömörsége a védőrétegen Trg≥96% és teherbírása E2≥68 MN/m^2. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni.

• Amennyiben bontással érintett, úgy az útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

– 4 cm AC-11 kopó (F) aszfaltbeton kopóréteg

– 7 cm AC-16 alap (F) aszfaltbeton kötőréteg

– 20 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg (más anyaggal nem helyettesíthető)

• A bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

– 3 cm vtg. MA-4 (N) érdesített öntött aszfalt

– 15 cm vtg. CKt-4 stabilizált útalap

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg Trg 96% (más anyaggal nem helyettesíthető)

A bontással érintett útszegélyt a meglévővel, azonos szegélyelemekkel kell helyreállítani. Az útszegélyt beton alapgerendával kell megtámasztani mindkét oldalról. A munkaárok szélétől számított 50-50 centiméter átfedéssel kell a kopóréteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok szélével párhuzamosan, él vágóval történjen. A kopóréteg hosszcsatlakozásainál és keresztcsatlakozásainál modifikált bitumenes szalag beépítése kötelező. A helyreállítás során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2021. december 6.

Borbás Gabriella
Gazdálkodási ügyosztályvezető

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA
LEÍRTA: URBÁN ISTVÁN KÖZÚTKEZELŐ
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:
ELLENŐRIZTE:

dr. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

dr. SAJTOS CSILLA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

CAMARA-BERECZKI FERENC MIKLÓS s.k.
A VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
AVDH SIGN

e-papír

Azonosító:EPAPIR-20211007-7903

Küldő		**Dátum:**	2021.10.07
Viselt név:	ÁRMOS ZOLTÁN	**Hivatkozási szám:**	
Születési név:	ÁRMOS ZOLTÁN	**Azonosító:**	EPAPIR-20211007-7903
Anyja neve:		**Témacsoport azonosító:**	ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely:		**Témacsoport neve:**	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:		**Ügytípus azonosító:**	ONK_VAGYONKEZELES
Nem természetes személy neve:	ELMŰ HÁLÓZATI Kft.	**Ügytípus neve:**	Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek
Nem természetes személy adószáma:	13804983		

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Budapest
Baross

Tárgy: Budapest, VIII. Vajdahunyad utca 25. (35668/2 hrsz.) villamosenergia-ellátása

Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám: 211271). Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a Bp. VIII., Vajdahunyad utca érintett szakaszára (35675 hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adni szíveskedjenek.

Melléklet: - 1 példány tervdokumentáció.

Kelt: Budapest, 2021.10.06


Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:


Szajkó László

Felelős tervező

Mellékletek száma: 3

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
211271_KERELEM_ONK_TUL_KOZ.pdf	332.4 kB	KRX/OCD/Payload/ID-2	CCBA1B6A642900E54D1295CCC6C22E4D782CAB808E6C90E5E6983A653F57785F
NYRV_211271.pdf	533.2 kB	KRX/OCD/Payload/ID-3	AF05EEE5C53BF2B30DA423A46547346EF8737E88453208A9CBD10D5FF06A050E
211271_ML.pdf	656.0 kB	KRX/OCD/Payload/ID-4	42A88C1B3C4721EA9CA58232422FEB38070981DFD86C17F34E7FC0589813E807

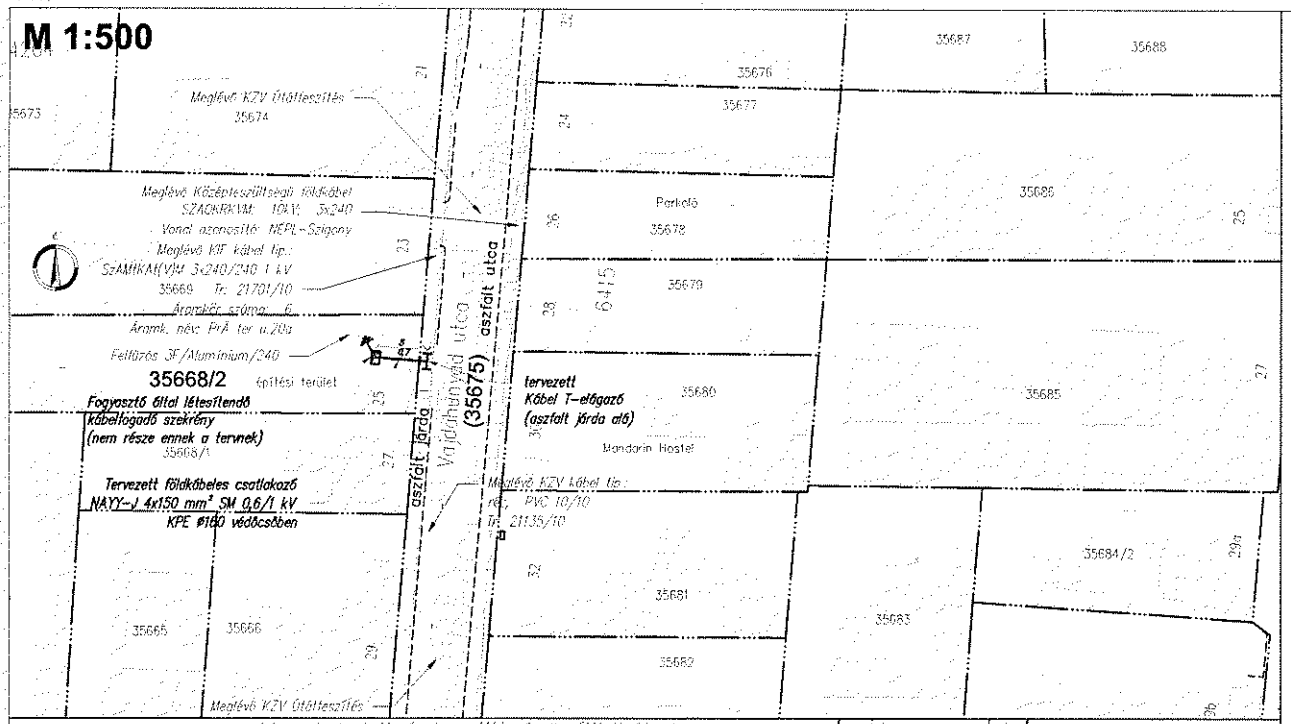

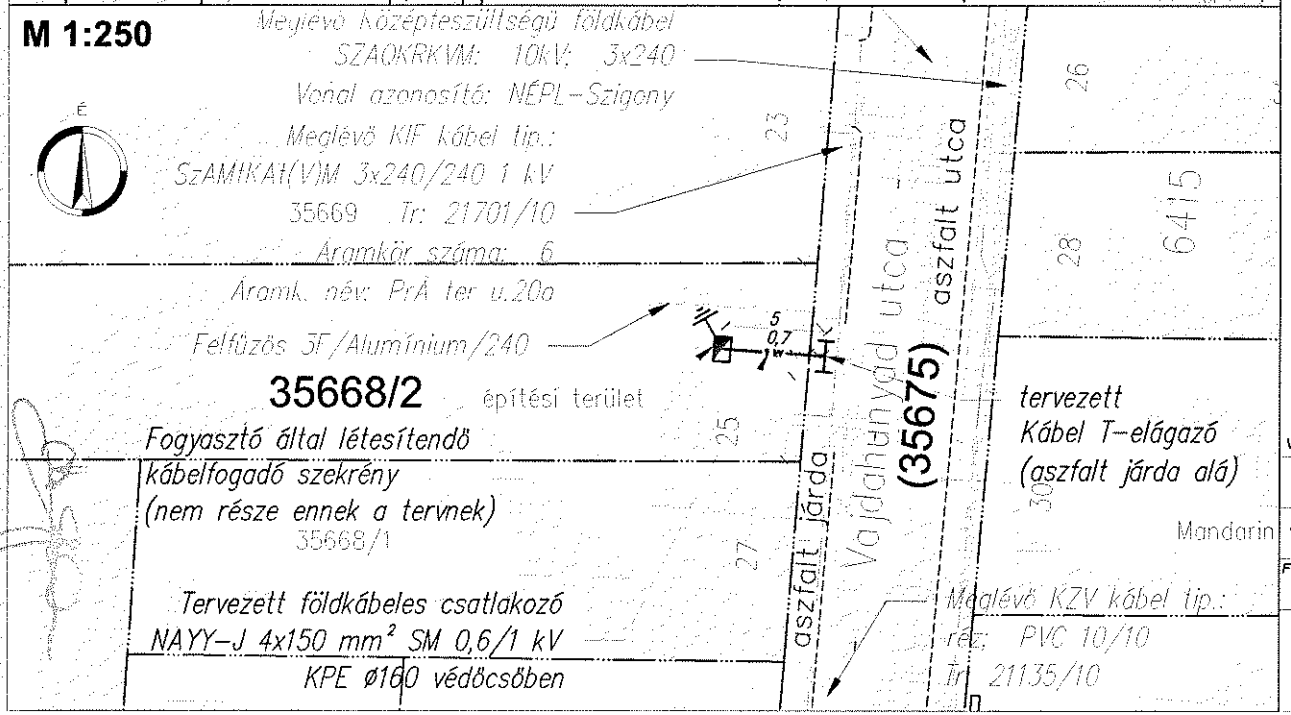

Jelmagyarázat

- 1 W — 1 W — 1 W — 1 W — : Tervezett földkábeles csatlakozó
- : Tervezett védőcső
- : Meglévő 11 kV-os földkábel
- : Meglévő kisfeszültségű földkábel
- : Meglévő földkábeles csatlakozó
- : Közvilágítási földkábel
- : Vízvezeték
- : Szennyvíz, csatorna
- : Gázvezeték
- : Telekom távközlési alépítmény
- : Vodafone távközlési földkábel
- : Földrészlet határ
- : Burkolatszél
- : Útátfeszítéses közvilágítási lámpatest
- : Kábel elágazó

Építendő földkábel típusa:	**NAYY-J 4×150 mm² SM 0,6/1 kV-os földkábel**
Nyomvonalhossz: 5 m	Kábelhossz: 11 m
Védőcsőhossz: 5 m	Átmérő: KPE Ø160 (nyíltárkos)

Megjegyzések

- Az aszfalt járdát vágással keresztezzük, a teljes nyomvonalon a kábeleket 0,6 m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől térköztartóval elválasztva.
- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.
- Az érintésvédelem módja kisfeszültségen nullázás, középfeszültségen védőföldelés.
- A kábelekre a közműkeresztezésnél és a jelölt helyeken védőcsövet kell húzni.
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- A nyomvonalat külterületen a rajzon feltüntetett helyeken kábeljelzőkövekkel kell megjelölni.
- Ez a terv az ELMŰ Hálózati Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Vetület: EOV *Alapszint: Balti*

Munka címe: Budapest, VIII. Vajdahunyad utca 25. (35668/2 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Munkaszám:	*Dátum:*	*Rajz megnevezése:*	*Rajzszám:*	*Léptek:*
211271	2021. október	Nyomvonalrajz	NYRV_211271	1:500; 1:250

Felelős tervező:	*Ellenőr:*	*Megbízó:*
Szajkó László 01-11423	Freiler Zsolt 01-15361	e.on Hálózat
	Digitálisan aláírta: Freiler Zsolt Dátum: 2021.10.07 12:32:19 +02'00'	ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.

2. kz. mellékl.