

Műszaki adatok


Elosztó típus: Falon kívüli kapcsolódoboz hátlappal, zárható átlátszó ajtóval
Védettség: IP41/20
Betáplálás: felül
Leágazás: felül

részlettervek: elosztó gyártó által

Berendezés elrendezése: gyártó által
Berendezés szerelése: maszkolt

Megjegyzés:
elosztó kialakítás "V"-direkt csatlakozású az IEC 439-1 és MSZ EN 60439-1szerint.

Tervező Zollectric Kft. 3521 Miskolc, Berekkert u. 54.	Megrendelő: Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Baross u. 63-67.	Építész tervező: EMarchi Építésziroda Kft. 1114 Budapest, Kanizsai u. 18. I.em 3.	Tárgy Budapest VIII.kerület Nemzetiségi Iroda felújítás Elektromos terv EL01 jelű iroda elosztó	Rev		Msz: VT-BN-EL01-2022-81	
				Tervező Bénó Zoltán VT 05-01795	Rajzszám	Lap	
				Lépték	Dátum 2023.04.15.	VT-BN-EL01-2022-81	1

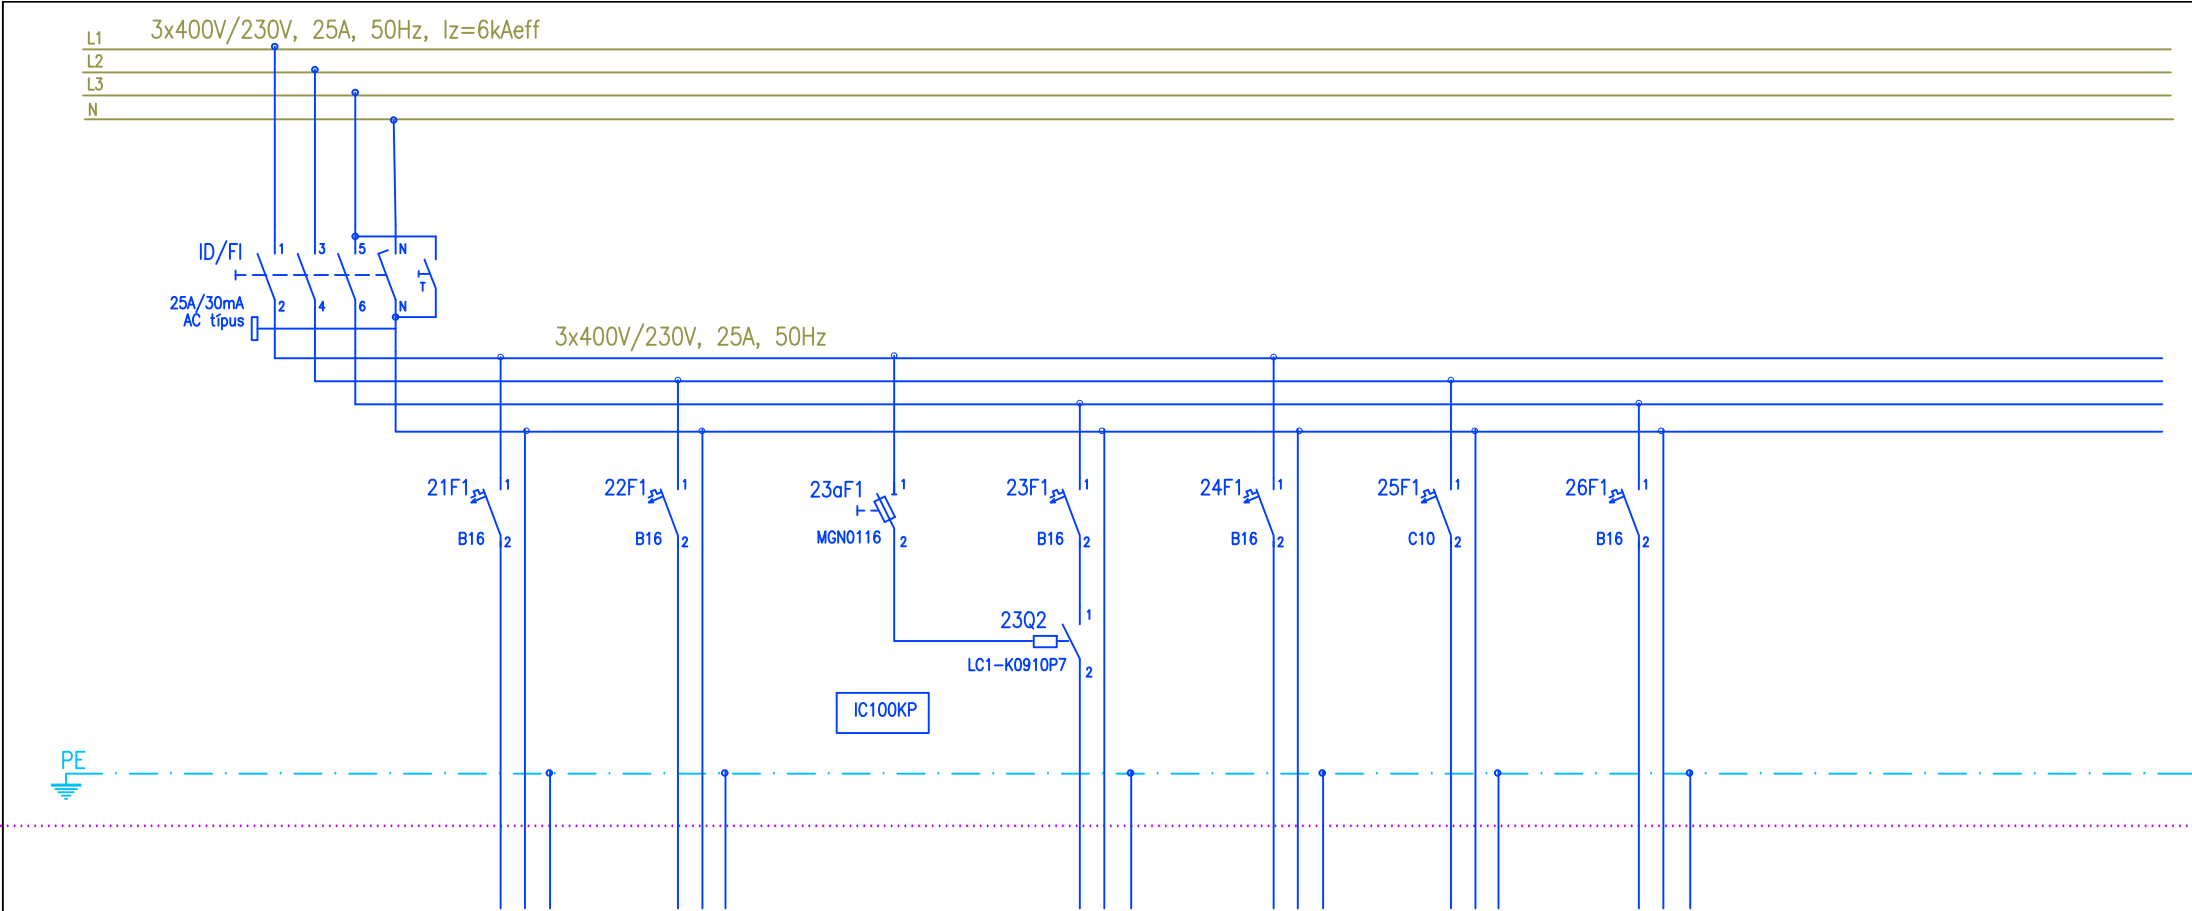

Feszűtség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S

Áramkör/Abgangnr.	ÉV2	21	22	23a	23	24	25	26		
Teljesitm./Leistung [kW]		1	1		1	1	1			
Áram/Strom [A]		5	5		5	5	5			
Kábel/Kabel [mm]		MBCu 3x2,5mm2	MBCu 3x2,5mm2		NYJ-J 3x1,5mm2	MBCu 4x1,5mm2	MBCu 3x1,5mm2			
Műk.kábel/Steuer.kabel										
Áramváltó/Stromwandler										
Védelem/Schutz	25A/30mA	B16	B16		C10	B6	C10	B16		
Áraműterv/Steuerplan										
Megnevezés Benennung	Áramvédő kapcsoló	Tárgyaló dugalj	Iroda dugalj	Alkonykapcsoló	Külső világítás	Biztonsági világítás	Kazán csatlakozás	Tartalék		

Tervező Zollectric Kft. 3521 Miskolc, Berekkert u. 54.	Megrendelő: Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest, Boross u. 63-67.	Építész tervező: EMarchi Építésziroda Kft. 1114 Budapest, Kanizsai u. 18. I.em 3.	Tárgy Budapest VIII.kerület Nemzetiségi Iroda felújítás Elektromos terv EL01 jelű iroda elosztó	Rev Tervező: Béné Zoltán VT 05-01795 Lépték: Dátum: 2023.04.15.	Msz: VT-BN-EL01-2022-81 Rajzszám VT-BN-EL01-2022-81	Lap 4
--	---	---	--	--	---	----------