



# Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  
Polgármestere számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

Tárgy: **Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciójához**

Az SZMSZ szerint ZÁRTAN tárgyalandó:

IGEN/NEM

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KERÜLETGAZDÁLKODÁSI IRODA

KÉSZÍTETTE: MAGYARI MÁRTA ÜGYINTÉZŐ S.K.

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL IGAZOLÁS: *T. Á. P. U. I.*

JOGI KONTROLL: *J. M. P. L.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*[Signature]*  
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET

JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Városüzemeltetési Bizottság

Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) az alábbi földkábeles hálózat rekonstrukcióját tervezi elvégezni:

- 21235 /10 számú ÉHTR állomás 5. áramkörét a (Csokonai u.12-14.) cserélni kell a műszaki élettartam végén lévő 0,4 kV-os, kábelt;
- 21235 /10 számú ÉHTR állomás 6. áramkörét a (Népszínház u.16-18.) cserélni kell a műszaki élettartam végén lévő 0,4 kV-os, kábelt.

Az elkészített és benyújtott kiviteli tervdokumentáció (Msz: EB-35069) alapján a közterületi munkák elvégzéséhez az ELMŰ Hálózati Kft. kéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását (1. számú melléklet).

A tervezett két szakasz kivitelezése:

1. Csokonai u. 12-14. cserélni szükséges a meglévő SzAM[t]KAtVM 3x240/240 mm<sup>2</sup> kábelt a 21235/10 ÉHTR állomás kábelfejétől a 34675/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő felfűzős kábelszekrényig. A csatlakozó szekrény cseréje szükséges (SZ1 jelű). Az SZ1 jelű szekrényből indítják a kábelt, vissza a Népszínház utca felé. A nyomvonalrajzon jelölt helyen egyenes összekötővel a meglévő SzAM[t]KAtVM 3x240/240 mm<sup>2</sup> kábellel lesz összekötve. A tervezett hálózat NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> SM 0,6/1 kV-os földkábel (AI) típusú. A létesítendő földkábel a nyomvonalrajz szerint vezet. A nyomvonal kiépítése aszfaltút és járda bontásával, majd helyreállításával jár.

*[Signature]*

2. Népszínház u.16-18. cserélni szükséges a meglévő SzAM[t]KAtVM 3x240/240 mm<sup>2</sup> kábelt a 21235/10 ÉHTR állomás kábelfejétől a 22827/10 ÉHTR állomás kábelfejéig. A nyomvonalon meglévő csatlakozó szekrényeket cserélik felfűzős típusú csatlakozó szekrényekre (SZ2, SZ3, SZ4, SZ5 jelű). A tervezett hálózat NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> SM 0,6/1 kV-os földkábel (AI) típusú. A létesítendő földkábel a nyomvonalrajz szerint vezetjük. A Kiss József és Szilágyi utcák aszfalt úttestét vágásos technológiával keresztelik. Fúrásra a közműhelyzetek miatt nincs lehetőség.

**A 168/2021. számú határozatban az Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adta a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez. A tárgyi hozzájárulásban szereplő kábel rekonstrukció érinti a 168/2021. számú határozatban szereplő csomópontot is, így a kábelrekonstrukcióhoz a gyalogos átkelőhelynél készülő burkolat felbontására lenne szükség. A két munka a Népszínház utca és Kiss József utca kereszteződésénél átfedi egymást, így az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett, amelynek eredményeképpen az a megállapodás született, hogy az előbbieken vázolt helyzet elkerülése érdekében az Elmű Hálózati Kft. a csomópont rekonstrukcióját végző Budapest Közút Zrt.-vel együttműködve a gyalogos átkelőhely építési munkálatai alatt a 168/2021. számú határozat által érintett területen a burkolat alatt védőcsöveket helyez el, a csomópont kialakítási munkálatainak megkezdése előtt. A védőcsövek lehelyezése után a tárgyi kérelemben szereplő kábel rekonstrukciós munkákat a gyalogos átkelőhely építése által érintett területen a burkolat újbóli felbontása nélkül végezhető el.**

A Népszínház utca keresztezését fúrással és vágással kell elvégezni. A járdából járdába való fúrási technológia a közművek helyzete miatt nem megoldható. Az aszfalt parkolót és úttestet vágással keresztelik. A villamos pályát sajtolással keresztelik a keresztmetszvény szerinti módon.

A kábelvédelem biztosítása érdekében az útátvágásoknál, közművek keresztezésénél KPE160-as védőcsövet alkalmaznak, melyek végeit a nedvesség bejutását elkerülendő, vízmentesen tömítik. A kivitelezés során a közművek közelsége miatt csak kézi földmunka végezhető! A nyílt árkos kivitelezés aszfalt burkolatú járda és úttest bontásával jár.

A kivitelezéssel érintett Népszínház utca (hrsz: 34775/2), Kiss József utca (hrsz: 34680/2), és a Szilágyi utca (hrsz: 34690) az Önkormányzat tulajdonában áll, így a földkábel rekonstrukció közterületi munkáihoz szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

## **II. A betérjesztés indoka**

Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciójához szükséges a döntés meghozatala.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A közterületi kivitelezések megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

## **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 5.1.1. alpontja értelmében a Városüzemeltetési Bizottság dönt a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi döntést igénylő ügyekben.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

A közút nem közlekedési célú igénybevételét és a közút melletti ingatlan használatát a *közüti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény* (a továbbiakban Kkt.) szabályozza. A Kkt. 2013. január 1-től hatályos 46. §-a alapján a közutak kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat Képviselő-testülete.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléletek:

1. Kérelem
2. Átnézeti helyszínrajz
3. Átnézeti helyszínrajz 2

**Határozati javaslat**

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2021. (V.06.) számú határozata**

**tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadásáról, a Budapest VIII. kerület, Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciójához**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 72–74.) által benyújtott dokumentáció (Msz: EB-35069) szerinti 0,4kV-os földkábeles hálózat rekonstrukció elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

- a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól;
- b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca (hrsz: 34775/2), Kiss József utca (hrsz: 34680/2), és a Szilágyi utca (hrsz: 34690) érintett út- és járdaszakaszára terjed ki;
- c. a közútkezelői hozzájárulás a Népszínház utca (hrsz: 34775/2), és a Kiss József utca (hrsz: 34680/2) járdaszakaszára terjed ki, az úttest Budapest Főváros kezelésében van;
- d. az építetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti melléletek csatolásával előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani;
- e. A 168/2021. számú határozatban az Önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adta a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez. A tárgyi hozzájárulásban szereplő kábel rekonstrukció érinti a 168/2021. számú határozatban szereplő csomópontot is, így a kábelrekonstrukcióhoz a gyalogos átkelő-helynél készülő burkolat felbontására lenne szükség. A két munka a Népszínház utca és Kiss József utca kereszteződésénél átfedi egymást, ennek elkerülése érdekében, az Elmű Hálózati Kft. a csomópont rekonstrukcióját végző Budapest Közút Zrt.-vel együttműködve a gyalogos átkelőhely építési munkálatai alatt a 168/2021. számú határozat által érintett területen a burkolat alatt védőcsöveket helyezzen el, a csomópont kialakítási munkálatainak megkezdése előtt. A védőcsövek lehelyezése után a tárgyi kérelemben szereplő kábel rekonstrukciós munkákat a gyalogos átkelőhely építése által érintett területen a burkolat újbóli felbontása nélkül végezhető el;
- f. a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal:
  - a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
    - 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességében)
    - 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
    - 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető)

- az **útpálya** burkolatot az alábbi rétegekkel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
  - 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a fűrögödrök lokális helyreállítása szerint)
  - 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
  - 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap
  - 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem helyettesíthető);

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított **1 évig érvényes**, azzal, hogy a munkálatok Budapest VIII. kerület, Népszínház utca - Kiss József utca csomópontra eső részét - a Józsefvárosi Önkormányzat, a Budapest Közút Zrt., és az Elmű Hálózati Kft. egyeztetését követő szóbeli megállapodása alapján - az Elmű Hálózati Kft. kivitelezője részére, a Józsefvárosi Önkormányzat által korábban, a 2021.04.20-tól 2021.05.30. terjedő időszakra engedélyezett munkálatainak ideje alatt - megegyezésük szerinti időpontban - köteles elvégezni.


Felelős: polgármester

Határidő: 2021. május 15.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda

Budapest, 2021. május „.....”,



  
Pikó András  
polgármester

# elmű hálózat

**Budapest VIII. Kerület Önkormányzata**  
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

**ELMŰ Hálózati Kft.**  
Üzemviteli osztály  
Tervező üzem  
**Levélcím: 1399 Budapest Pf. 673.**

Ügyintéző: Kollár Dávid  
Tel.: 238-3498  
Fax: 06 1/238-3176  
E-mail: david.kollar.02@elmu.hu  
Ikt. szám: 468/2021/KD/EB-35069

Tárgy: Budapest VIII. Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramkörének a 0,4 kV-os kábel rekonstrukciója

## Tisztelt Címzett!

Társaságunk elkészítette a tárgyi kiviteli terveket (Munkaszám: EB-35069). Kérjük, hogy a mellékelt tervdokumentációk alapján a 34775/2, 34680/2, 34690 érintett szakaszára (Népszínház utca, Kiss József utca, Szilágyi utca hrsz.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adni szíveskedjenek.

**Közreműködésüket megköszönve, üdvözlettel:**


**Kollár** Digitálisan  
aláírta Kollár  
Dávid  
**Dávid** Dátum:  
2021.02.18  
15:20:21 +01:00  
**Kollár Dávid**  
Tervező


**Budapest, 2021.02.18**

**Melléklet:**

**- Tervdokumentáció**

505.

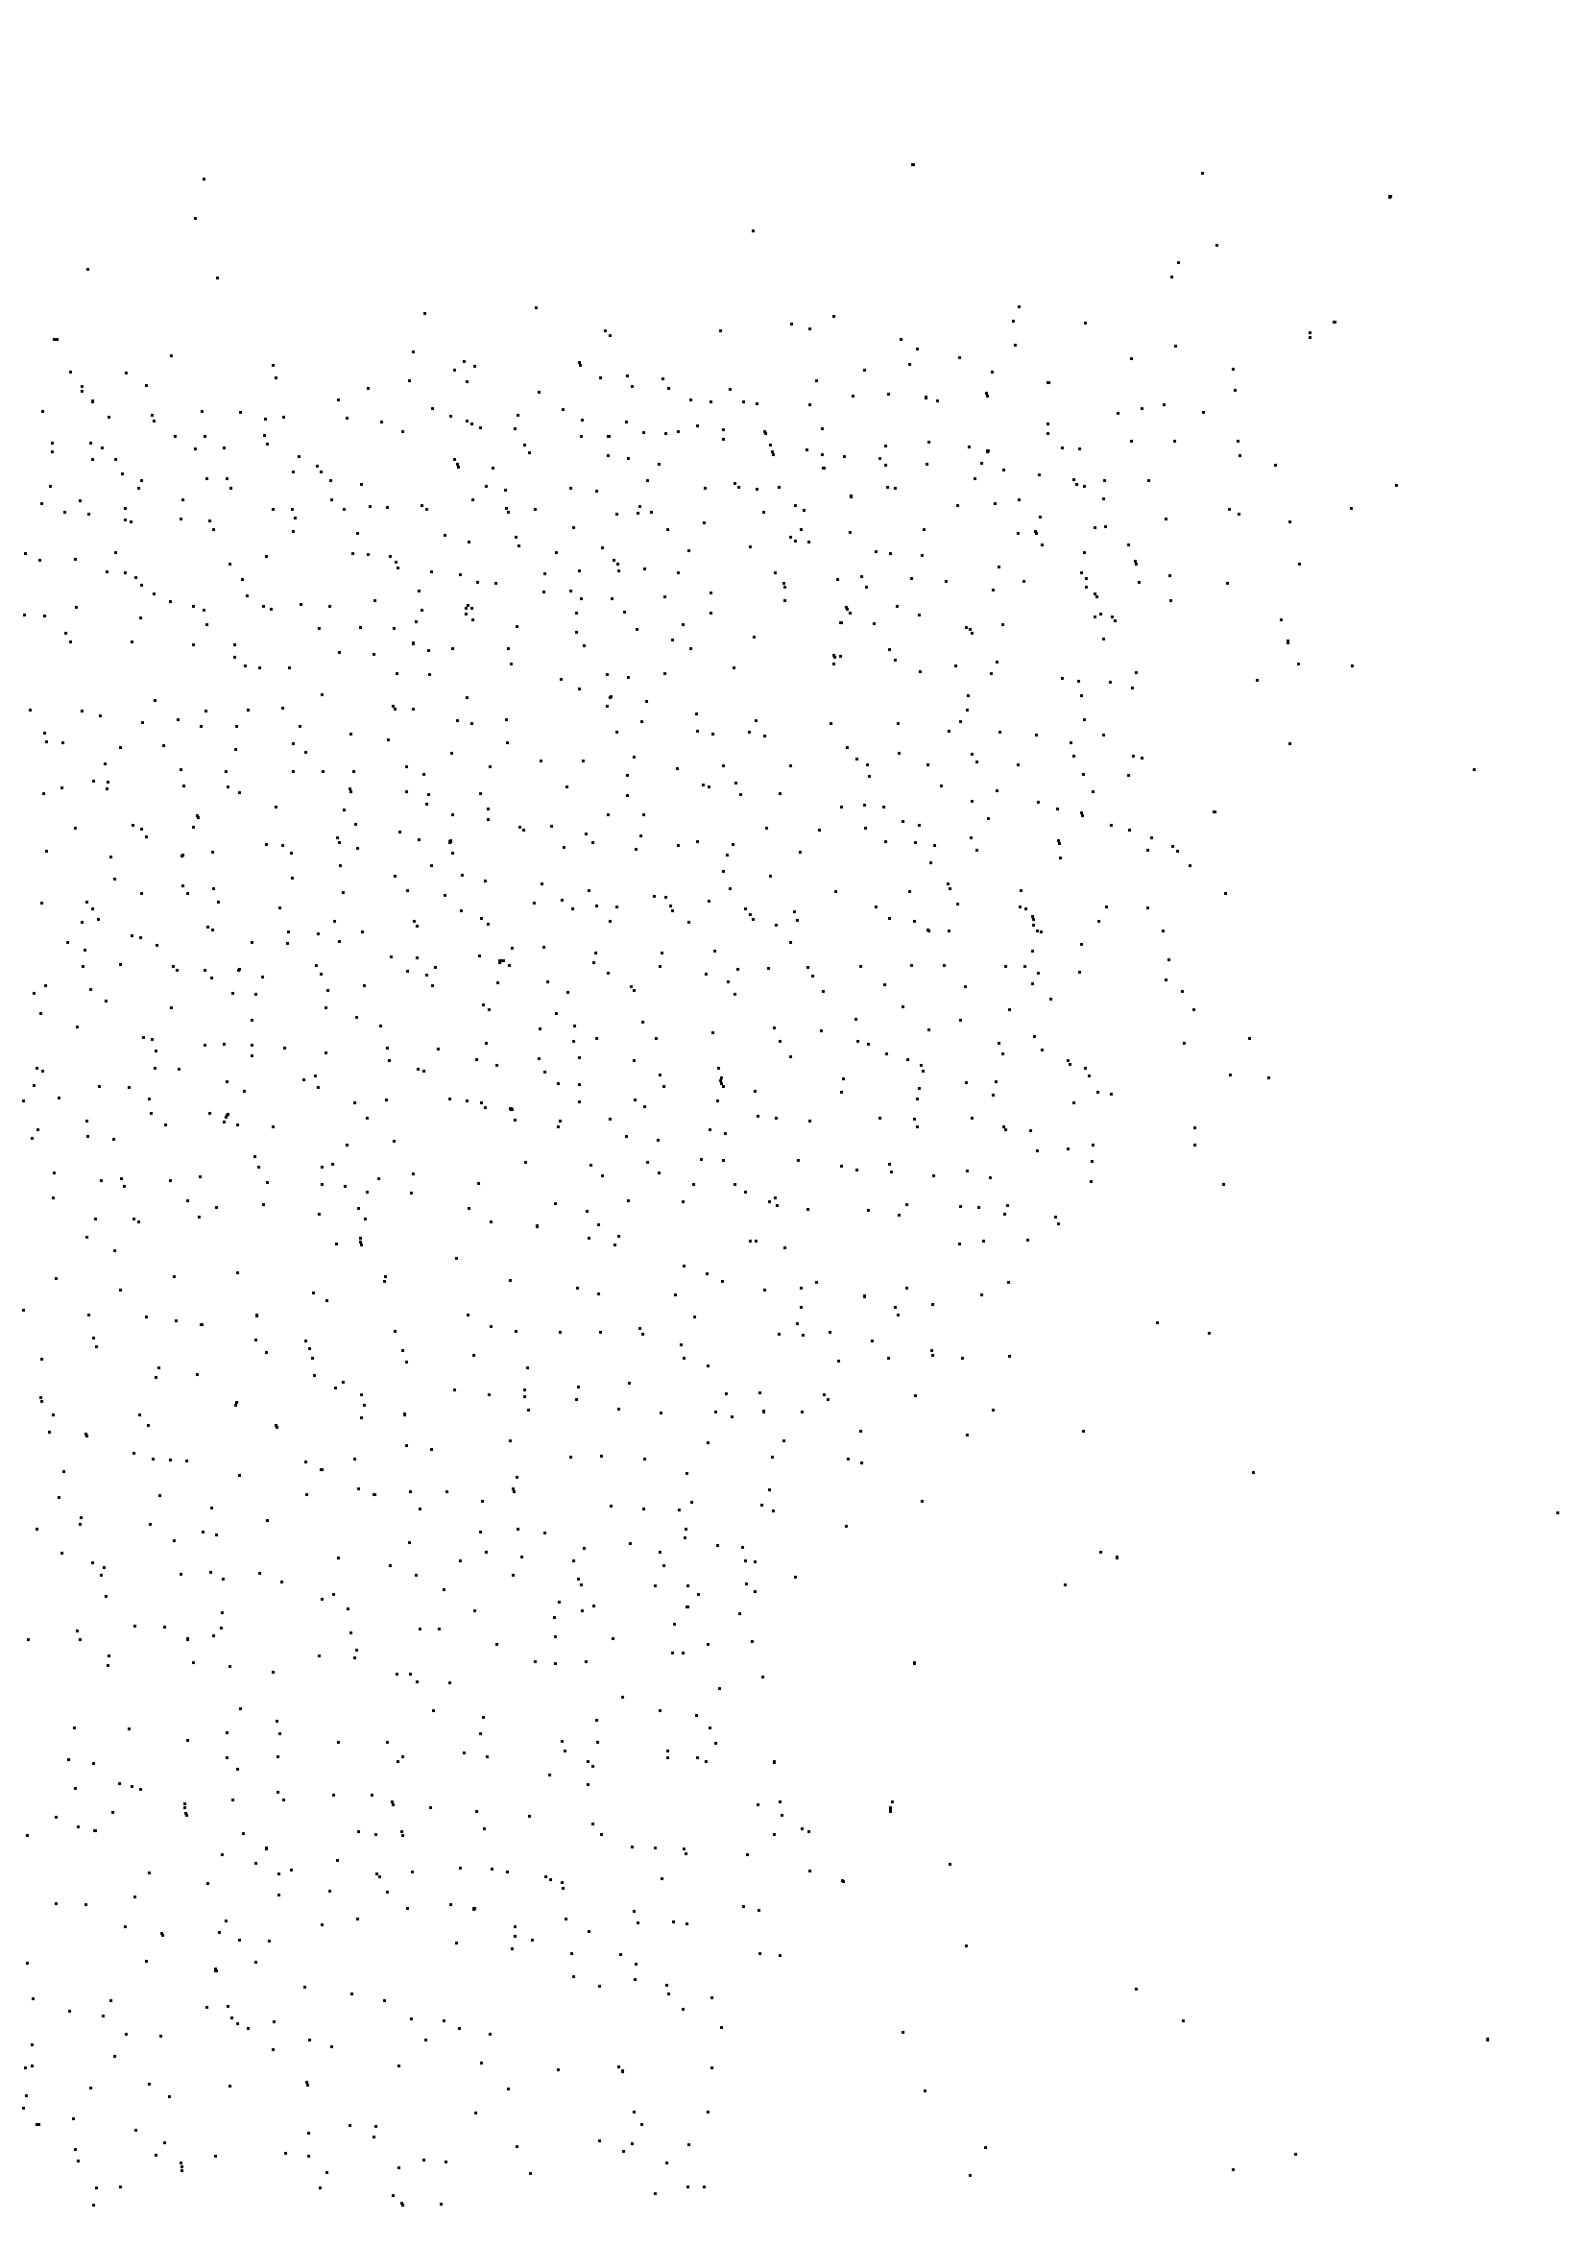

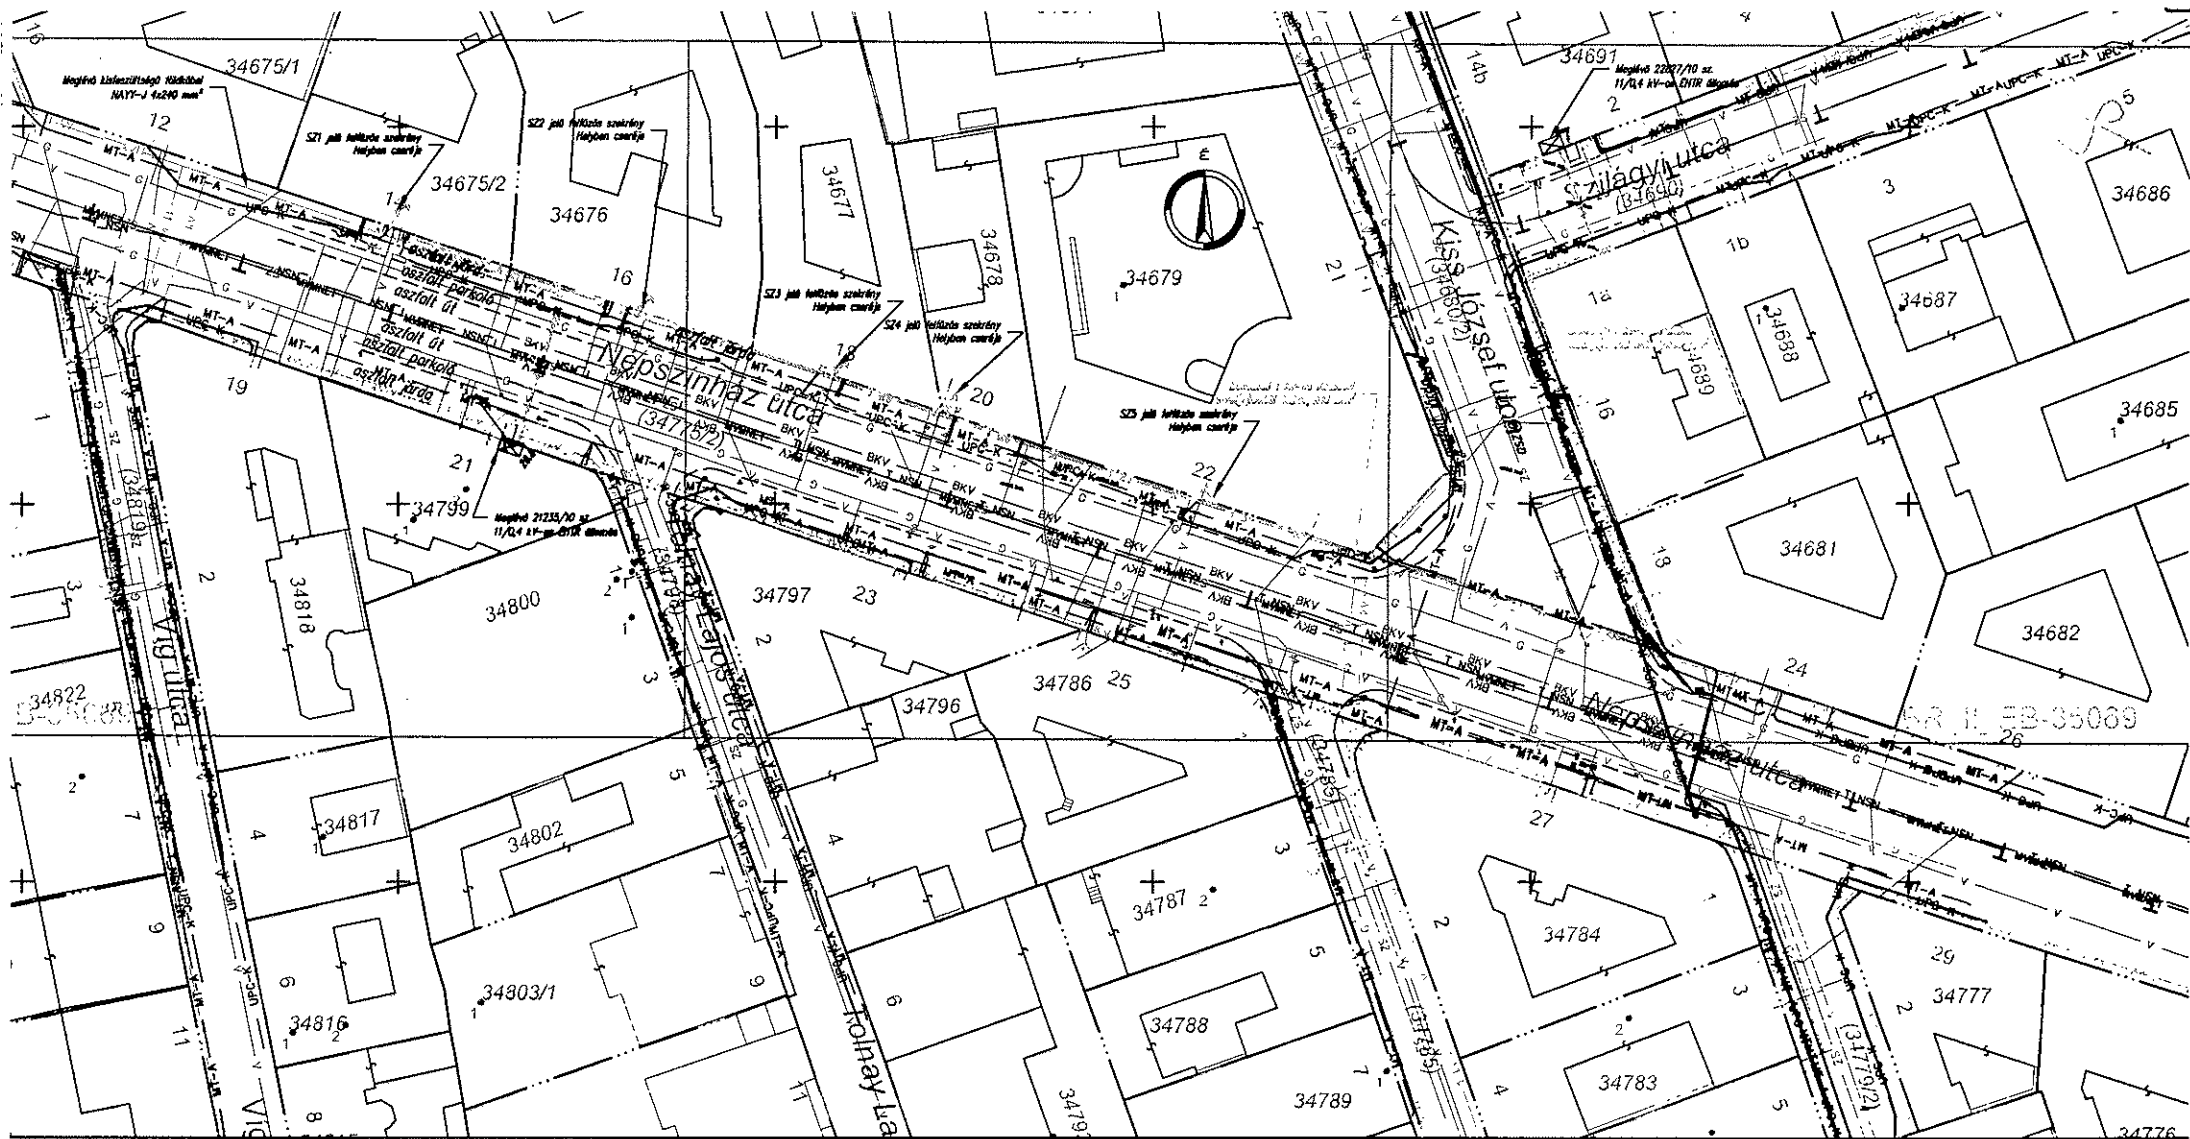

zat

- ett kisfeszültségű földkábel
- ett védőcső
- vő 11 kV-os földkábel
- vő kisfeszültségű földkábel
- ódó kisfeszültségű földkábel
- etétek
- yviz, csatoma
- zeték
- vet távközlési földkábel
- Trafficom távközlési földkábel
- m távközlési alépítmény
- ávközlési földkábel
- om 12 kV távközlési hálózati

## Megjegyzés


- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- Ez a terv az ELMŰ Hálózati Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

Bontandó földkábel típusa:  
Nyomvonalhossz: 330,2 m


SzAM[t]KaVM 3x240/240

Vetület: EO V Alapszint: Balti

Munka címe:  
Budapest VIII. Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramk

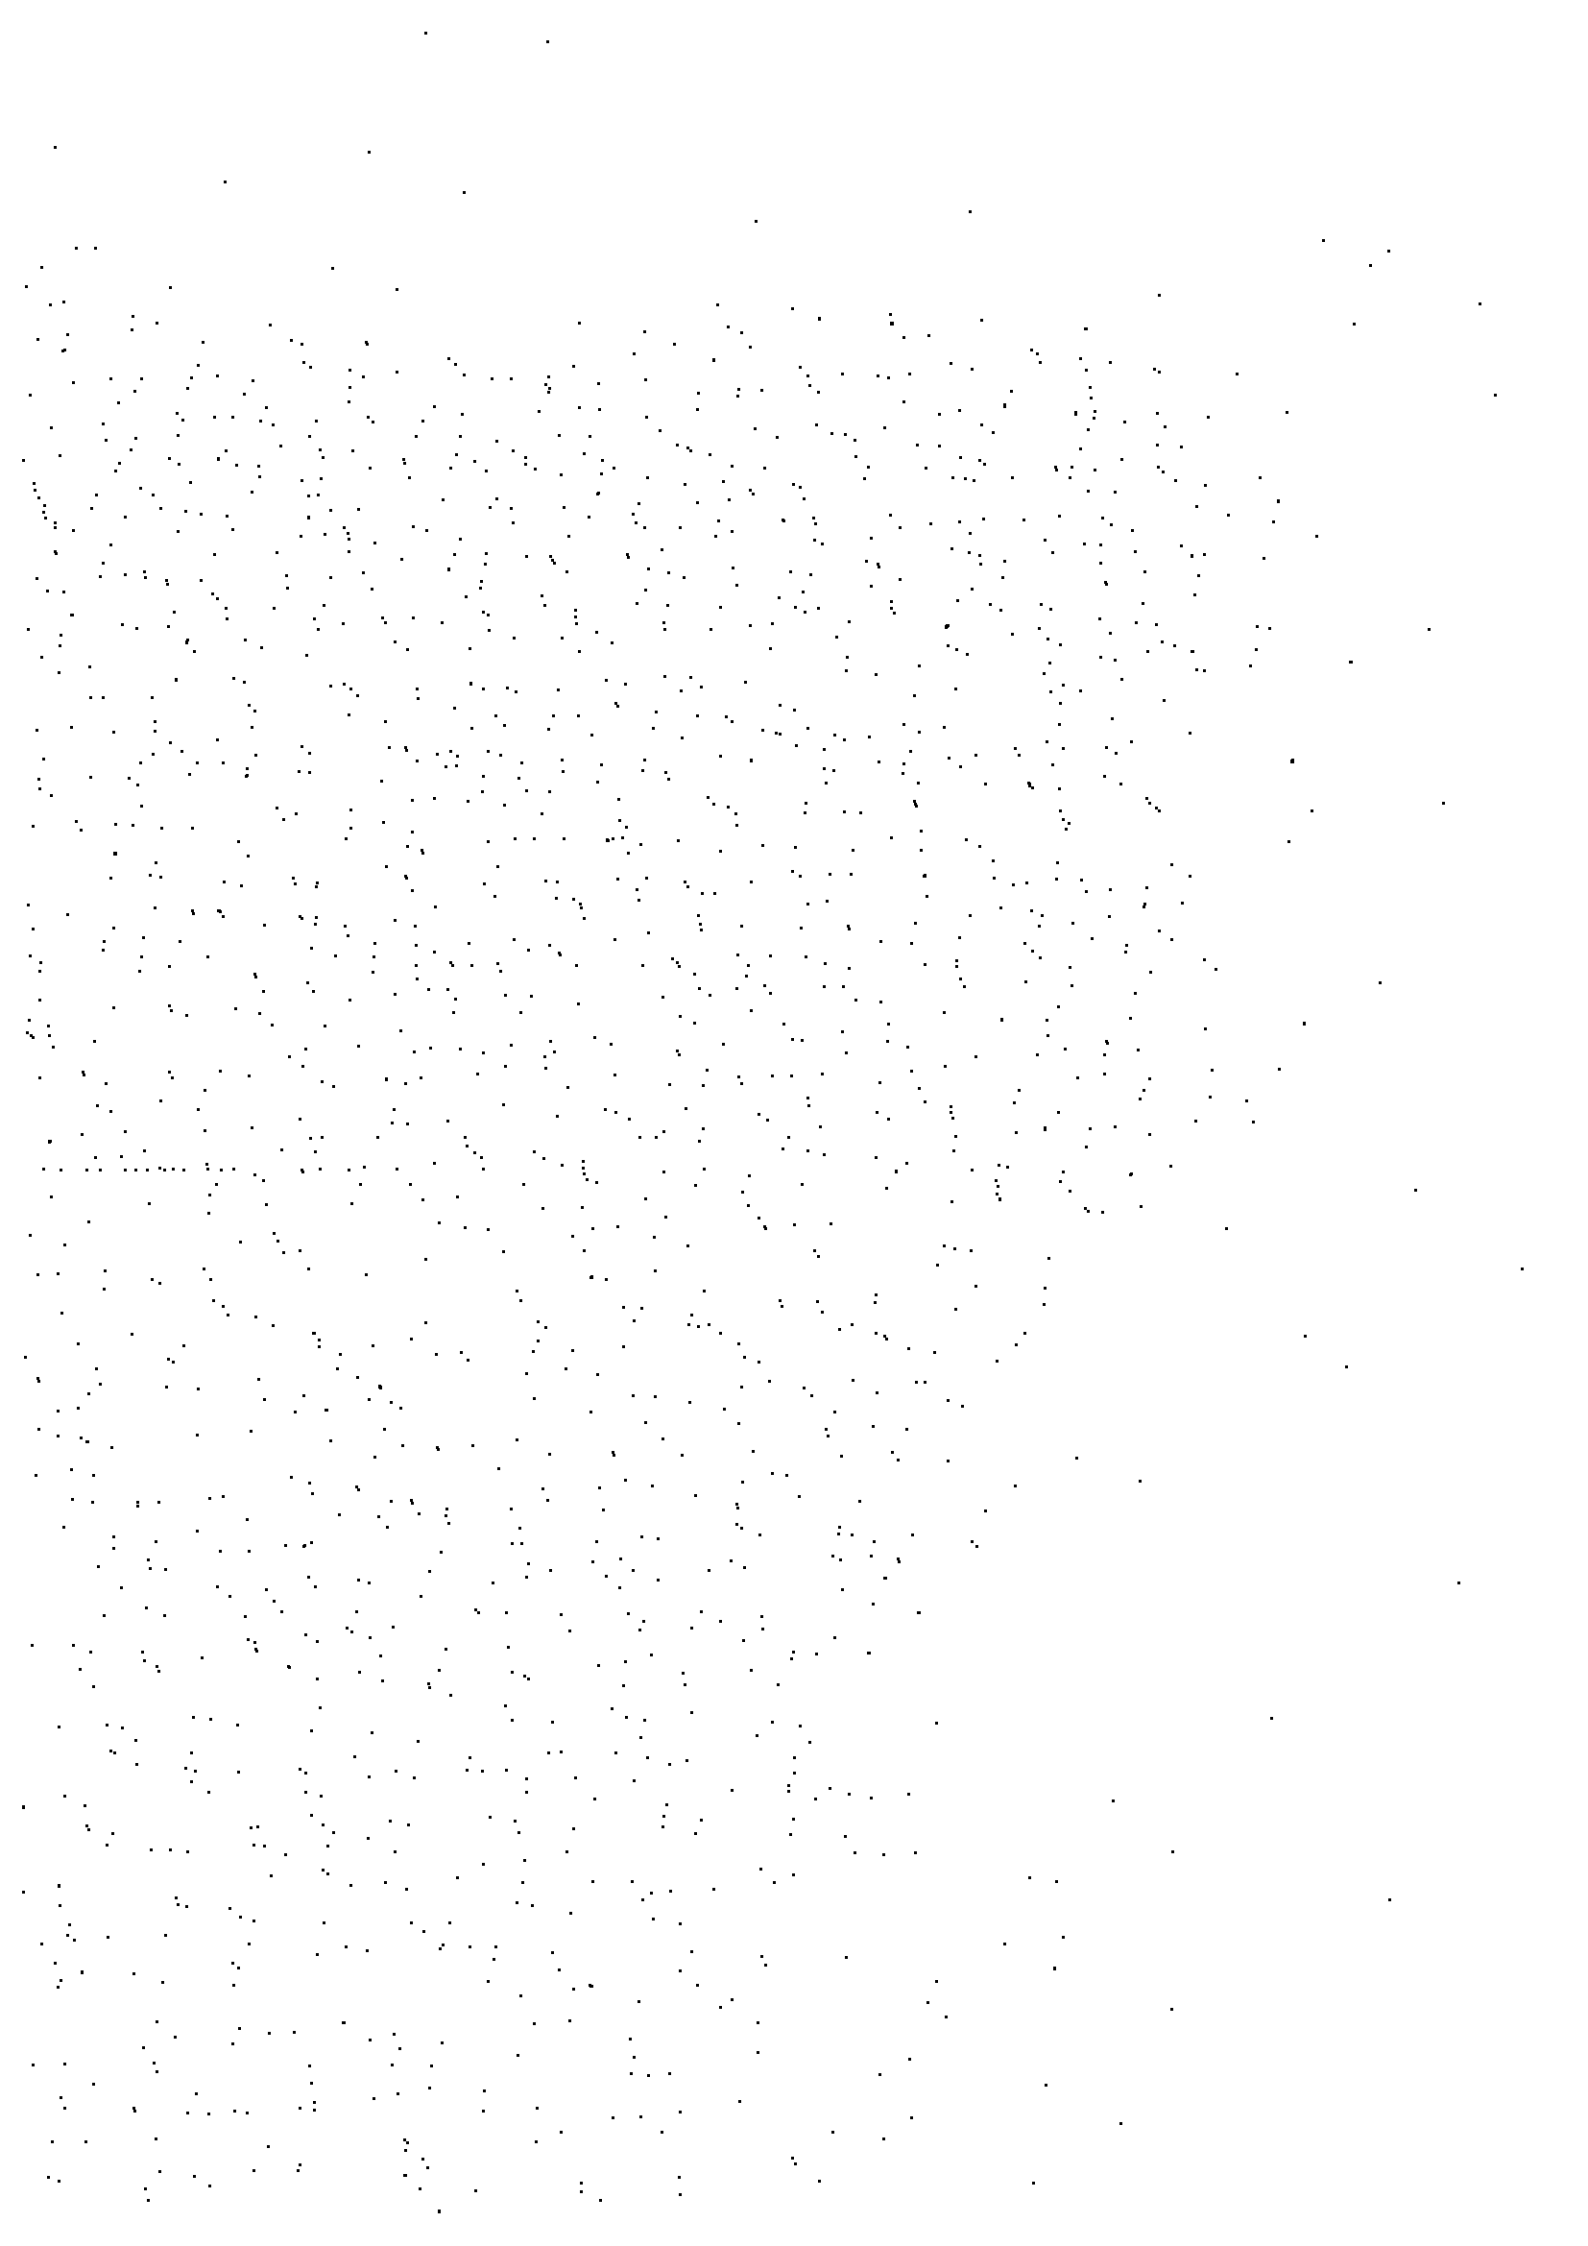



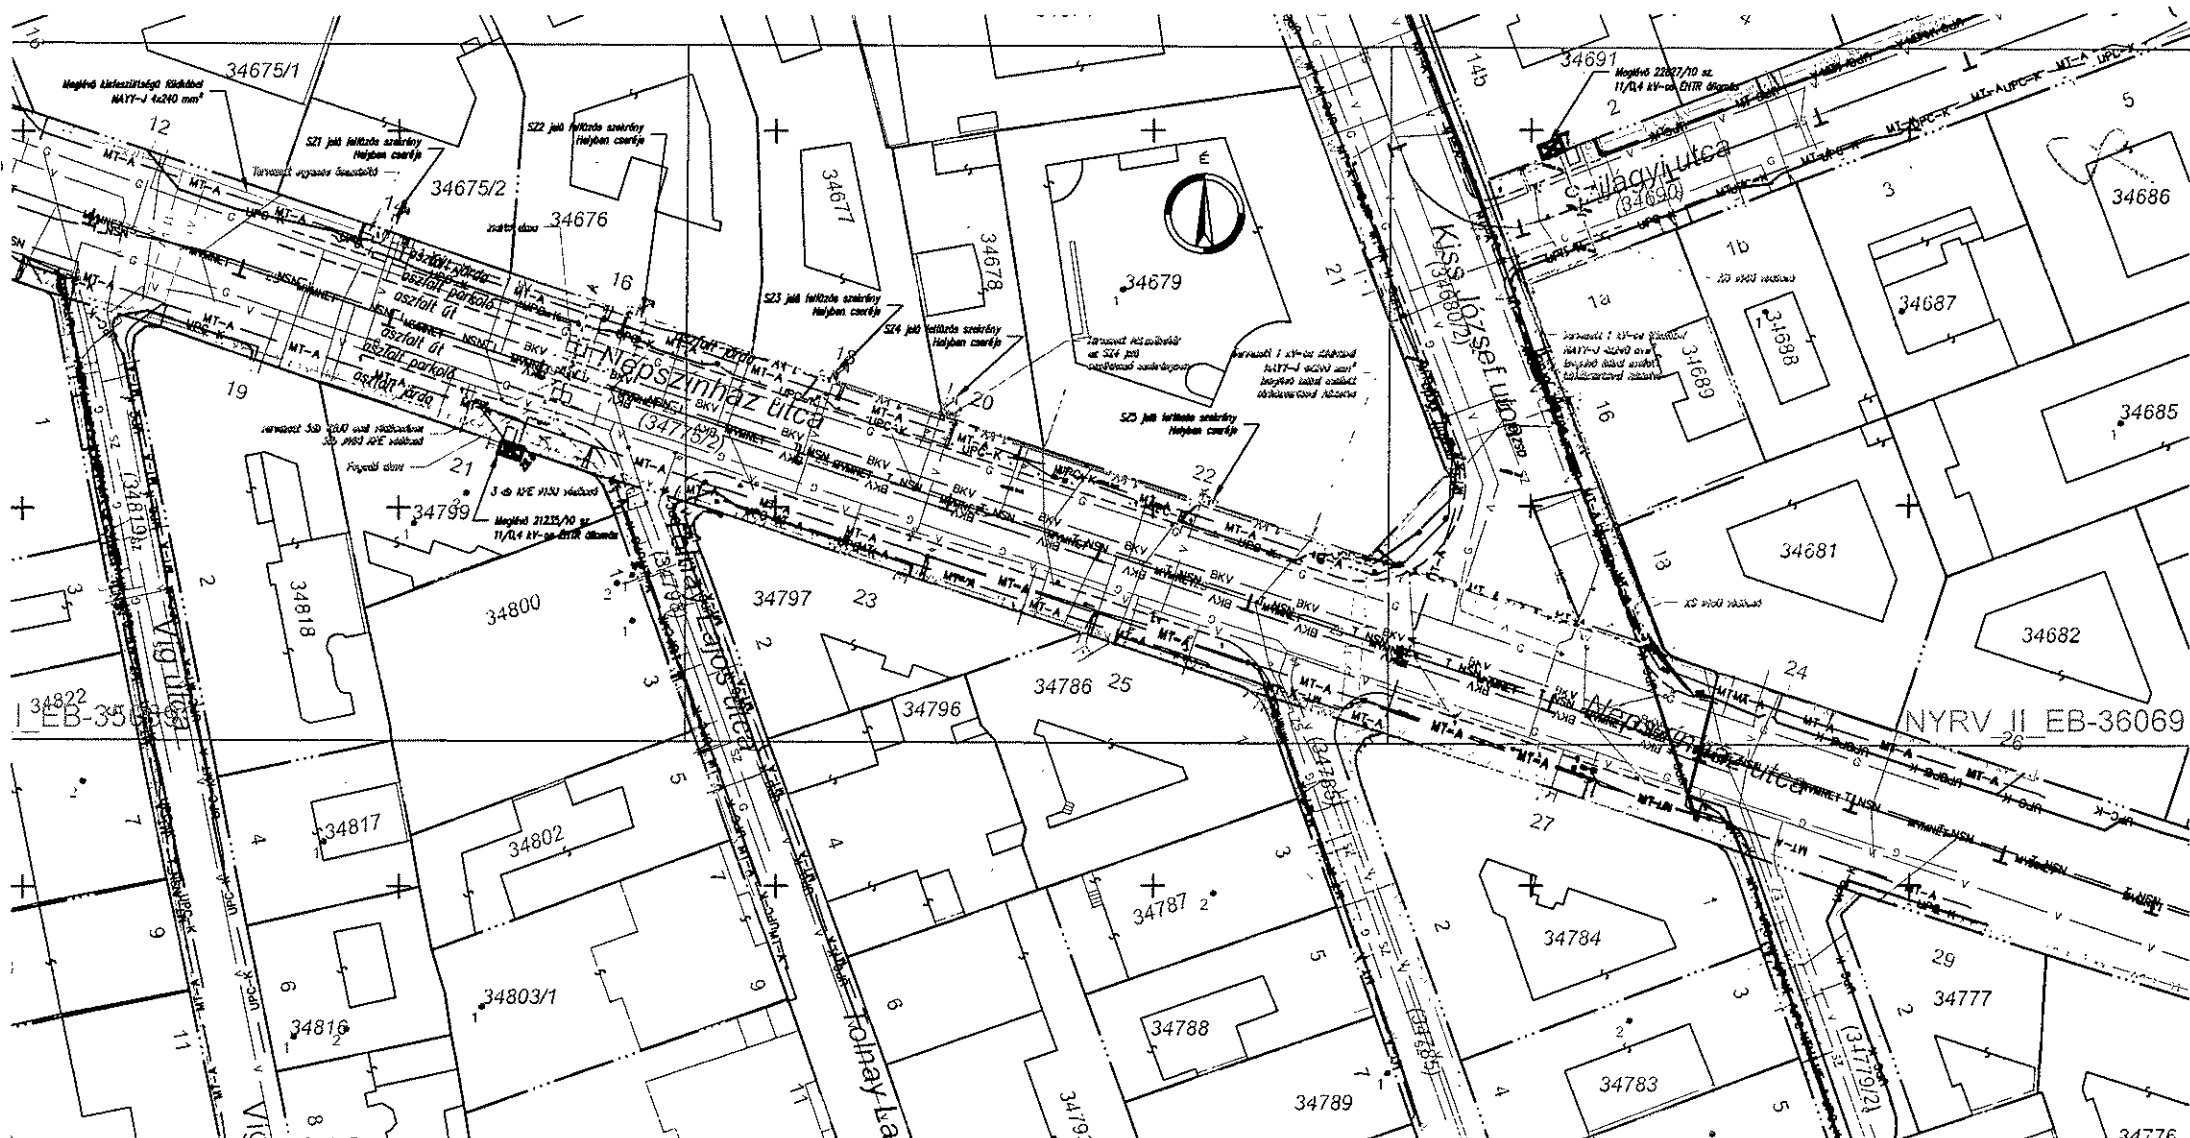

zat

ett kifesztésű földkábel

ett védőcső

vő 11 kV-os földkábel

vő kifesztésű földkábel

idő kifesztésű földkábel

etétek

nyvíz, csatorna

zeték

Vet távközlési földkábel

Trafficom távközlési földkábel

m távközlési alépítmény

ívközlési földkábel

om kV távközlési hálózati

## Megjegyzés

- A Népszínház utca úttestét fúrással és vágással is kereszteljük. a keresztelés rajz szerinti mélységekben.
- A Kiss József és Szilágyi utca aszfalt úttestét vágással kereszteljük
- A kábeleket 0,6 m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni, a meglévő kábelektől térköztartóval elválasztva
- Az úttest alatt a kábeleket 1 m mélyen, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.
- Meglévő közművek mellett kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani.

Építendő földkábel típusa: NAYY-J 4×240 mm<sup>2</sup> SM 0,  
 Nyomvonalhossz: 318,2 m  
 Védőcsőhossz: 94 m  
 Védőcsőhossz: 5,1 m

Vetület: EOV      Alapszint: Balti

Munka címe:  
 Budapest VIII. Népszínház utcai, 21235/10 sz. állomás 5. és 6. áramk

